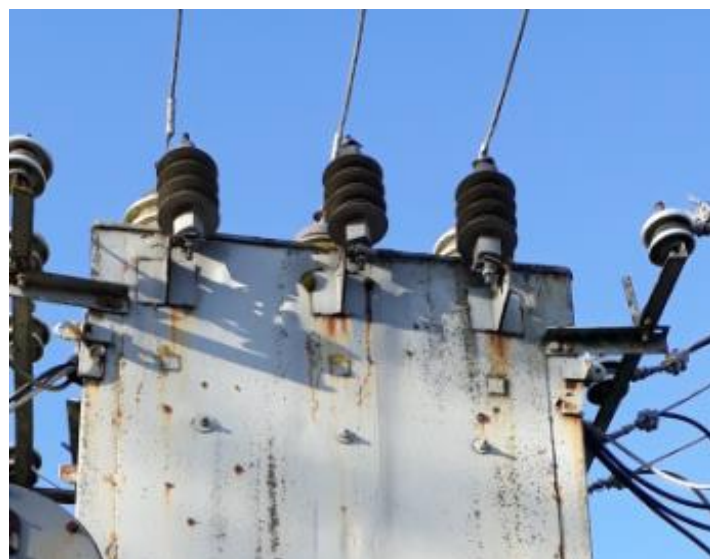


10 kV iškroviklių keitimo į viršįtampių ribotuvus montavimo atmintinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
2019 m.

Bendroji dalis

Galimi ir kiti tvirtinimo variantai nei parodyta atmintinėje, tačiau turi būti užtikrinamas sujungimo vietoje geras kontaktas.

Komplektinė transformatorinė (Minsko tipo)**Komplektinė transformatorinė (Šiaulių tipo)**