




## **Dujų slėgio reguliavimo įrenginio aikštelės ir elektros įrenginių spintų išdėstymo atmintinė**

2020 m.

## Dujų slėgio reguliavimo įrenginio aikštelės ir elektros įrenginių spintų išdėstymas

Ši atmintinė skirta standartizuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkluose dujų slėgio reguliavimo įrenginio (DSRĮr) aikštelės ir elektros įrenginių spintų išdėstymą. DSRĮr aikštelės ir elektros įrenginių spintos išdėstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis“ reikalavimais bei šia atmintine.

1. Elektros įrenginių spintos ir kontrolės matavimo kolonėlė (KMK) nuo DSRĮr spintos turi būti išdėstomos ne arčiau kaip 1,0 m;
2. Elektros įrenginių spintos virš požeminio dujotiekio išdėstomos: jei dujotiekis be apsauginio dėklo ne arčiau kaip 1,0 m ir jei dujotiekis su apsauginiu dėklu ne arčiau kaip 0,5 m;
3. KMK išdėstoma virš požeminio dujotiekio (1 pav.);
4. Elektros įrenginių spintos ir KMK dažniausiai išdėstomos prie DSRĮr aikštelės krašto;
5. Elektros įrenginių spintos išdėstomos taip, kad spintų durėlės atsidarinėtų į DSRĮr aikštelės pusę;
6. Prie DSRĮr aikštelės ribos elektros įrenginių spintos gali būti išdėstomos prie bet kurios aikštelės kraštinės, atsižvelgiant į esamą situaciją (1 pav.);
7. Prie DSRĮr aikštelės elektros įrenginių spintos, KMK ir žaibolaidžio išdėstymo vietos numatomos projektavimo metu.

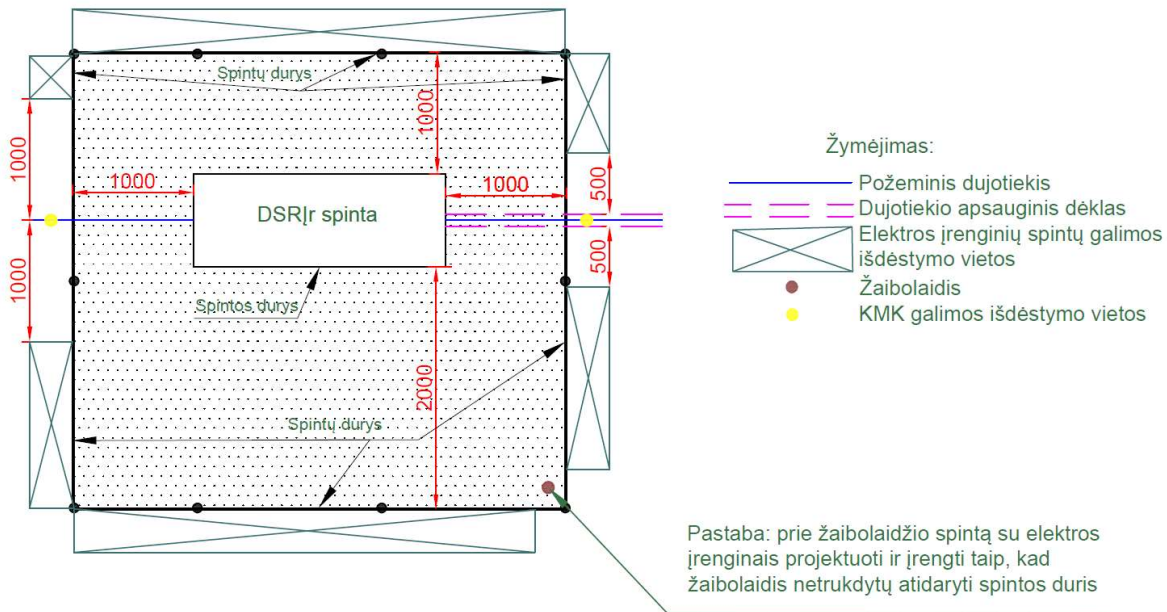

1 paveikslas. Prie DSRĮr aikštelės ribos elektros įrenginių spintų išdėstymas

**Netinkamai įrengtų prie DSRĮr spintos elektros įrenginių spintų pavyzdžiai:**



Netinkamai įrengta Micro TSPJ spinta



Pašaliniai daiktai DSRĮr aikštelės teritorijoje



Netinkamai įrengta Micro TSPJ, kabelių spinta ir pašaliniai daiktai DSRĮr aikštelės teritorijoje