

VKS tipinės schemos. Redakcija: 2025-01-21.

Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų spintoms:

2.7.	10 kV kabelių spintos su komutaciniais įrenginiais	
-	Su komutavimo padėtimi kai įjungtos visos kabelių linijos, su trumpojo jungimo indikatoriais	Schema Nr. 1

Bendrosios pastabos


Taikomos visoms šiame dokumente pateiktoms schemoms:

1.	Komutacinis įrenginys (gamyklinė perjungimo sistema) - nenumerojama, nes nėra perspektyvos papildomiems komutavimo aparatams įrengti.
2.	Komutavimo padėtys keturiuose perjungimo rankenos fiksavimo taškuose (prie konstrukcinių spynos kilpų) - nenumerojamos, o tik šalia jų (kilpų svertui) įrengiami atitinkamai trys žymenys su prijunginių operatyviniais pavadinimais pagal fiksuotų kontaktų grupes trims kabelių linijoms. Schemoje jie pateikiami tekstiniu elementu pagal prijunginių sutartinį vaizdavimą.
3.	Perjungimo rankenos padėtis ant fiksavimo taško be žymens nurodo, kad įjungtos visos kabelių linijos, o sverto padėtis ant fiksavimo taško su žymeniu nurodo - atjungtą kabelių liniją, o likusias dvi - prijungtas. Perjungimo mechanizmas komplektacijoje turi padėties rodymo plokštelę (vaizdinį kabelių linijų sujungimo indikatorių), sukant perjungimo rankeną ši plokštelė juda kartu.

ŠABLONŲ PASTABOS:

* VKS spintoje montuojami elektromechaniniai trumpojo jungimo indikatoriai be informacijos perdavimo.

Schema Nr. 1
2.7.

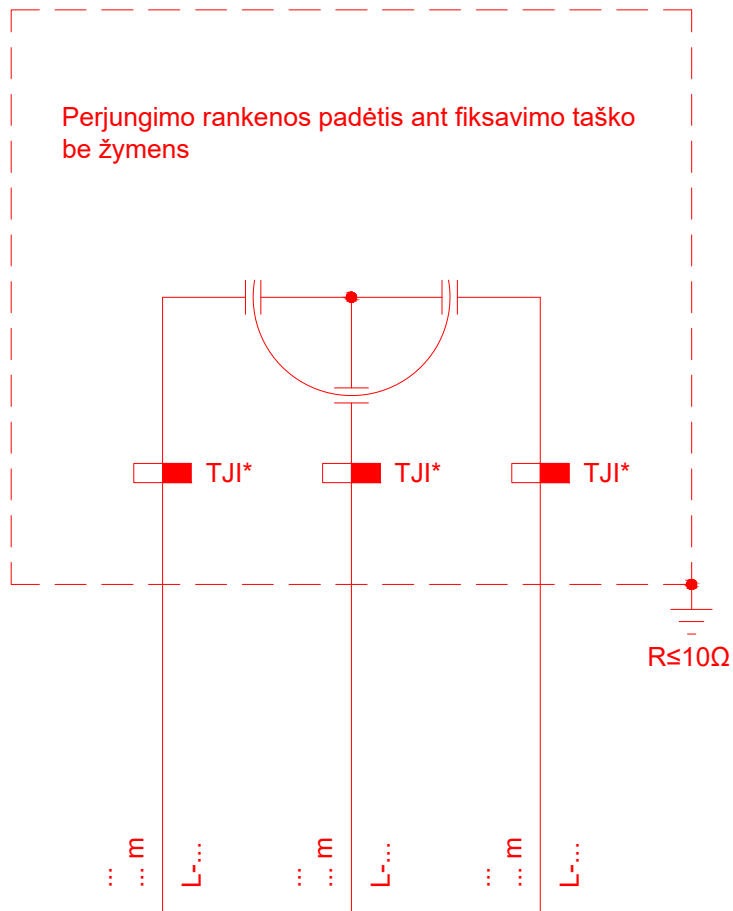

Su komutavimo padėtimi kai įjungtos visos kabelių linijos, su trumpojo jungimo indikatoriais

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...,
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...		LAPŲ
			