

MT tipinės schemos. Redakcija: 2026-05-15.

Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:

15.2.	Modulinės	
15.2.5.	10/0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neigilinta)	Schema Nr. 1A, 1B
15.2.9.	10/0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neigilinta)	Schema Nr. 2A, 2B, 2C
15.2.10.	10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neigilinta)	Schema Nr. 3A, 3B, 3C
15.2.11.	10/0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Schema Nr. 4
15.6.	Modulinės mažo gabarito transformatorinės	
15.6.1.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Schema Nr. 5
15.6.2.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi	Schema Nr. 6A, 6B, 6C
15.6.3.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais	Schema Nr. 7A, 7B

Bendrosios pastabos

Taikomos visoms šiame dokumente pateiktoms schemoms:

1.	0,4 kV kirtiklių-saugiklių blokų kiekis negali viršyti priede Nr. 1 nurodytų 0,4 kV maksimalaus galimo linijinių kirtiklių-saugiklių blokų skaičiaus. Rezerviniai kirtiklių-saugiklių blokai schemose nenurodomi, o tik rezervinės vietos.
2.	Vieta kontrolei apskaitai su srovės transformatoriais visais atvejais turi būti numatyta. Statant naujas modulinės transformatorinės (mažo gabarito, neigilintas) kontrolinės apskaitos įrengiamos 0,4 kV įvaduose, jei prijungti ≥ 4 vartotojai.
3.	10 kV linijinių narvelių skaičius skirtingiems MT tipams negali viršyti priede Nr. 1 pateiktų 10 kV narvelių konfigūracijų (derinant projektus narvelių konfigūracijos ir jų išdėstymas gali skirtis jei pareikalauja schemos derintojas).
4.	Prie projekto visais atvejais turi būti pridedama transformatorinės SRS skydelio principinė schema.

1 priedas

Transformatorinių leidžiamos 10 kV ir 0,4 kV skirstyklų komutacinių elementų konfigūracijos:

Transformatorinės tipas		10 kV narvelių konfigūracijos (leidžiamos)	0,4 kV maksimalus galimas linijinių kirtiklių-saugiklių blokų skaičius
15.2.5.	10/0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neigilinta)	- TvLL; - TvLLL; - TvLLLL.	12 vnt. + 2 vietos rezervinio generatoriaus prijungimui
15.2.9.	10/0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neigilinta)	- TvLLTv; - TvLLTvL; - TvLLTvLL; - TvLS*TvL; - TvLS*TvLL.	Kiekvienoje sekcijoje 7 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui
15.2.10.	10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neigilinta)	- LTs; - LLTs; - LLLTs.	8 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas ABB)
15.2.11.	10/0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	T.	4 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui
15.6.1.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	TsLL.	3 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SIEMENS)
15.6.2.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi	- TsL; - TsLL; - TsLLL.	6 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SIEMENS)
15.6.3.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais	- TsLLTs; - TsLLTsL; - TsLLTsLL; - TsLS*TsL; - TsLS*TsLL.	Kiekvienoje sekcijoje 5 vnt. + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SIEMENS)

PASTABA. * Sekcionavimą TR 10 kV SF6/hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklose numatyti tik tuomet, kai tai pagrįsta elektros tinklo ypatumais - normalių nutraukimų vietose arba elektros energijos tiekimo patikimumui padidinti.

2 priedas


Kontrolinei apskaitai parenkami srovės transformatoriai:

Eil. Nr.	10/0,4 kV transformatoriaus galia, kVA	Kontrolinei apskaitai parenkami srovės transformatoriai, A		Tikslumo klasė
1	25	Nereikia		-
2	40	300/5* PASTABA. * Taikoma 15.2.11. ir 15.6.1. atvejais.	400/5	0,5S
3	63			
4	100			
5	160			
6	250			
7	400	1000/5		0,5S
8	630			
9	800			
10	1000	1500/5		0,5S
11	1250	2000/5		0,5S
12	1600	2500/5		0,5S
13	2000	3000/5		0,5S


MT šablonuose naudojamų numatytųjų dėmenų atitikmenys pagal aktualius techninius reikalavimus

Transformatoriaus įvadiniai komutavimo ir/ar apsaugos įrenginiai:

Įrengiant 40 kVA galios transformatorius, numatytuose transformatoriaus įvadinuose kirtiklių-saugiklių blokuose montuojami to pačio gabaritinio matmens gG/gL saugikliai (ne gTr).

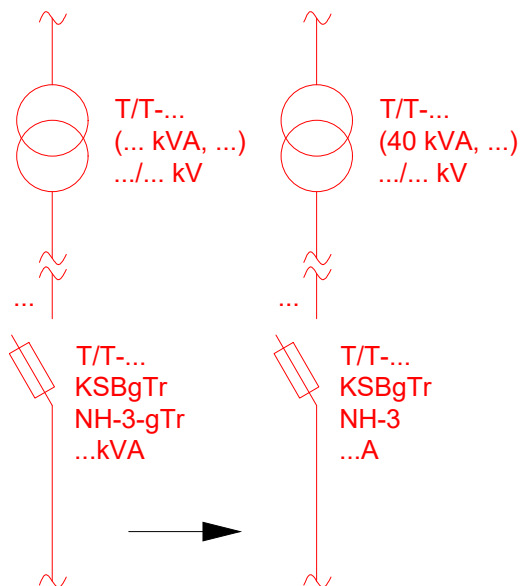

15.2.11. ir 15.6.1. atvejams:

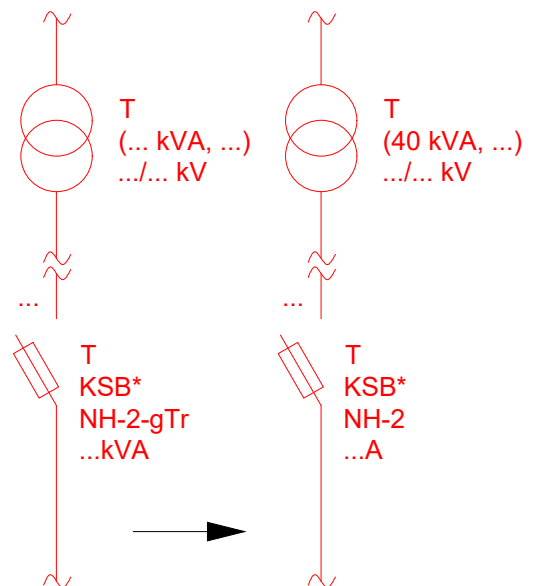


PASTABA. * Transformatorinėse, skirtose įrengti iki 160 kVA galios transformatorius, montuojami įvadiniai ne gTr tipo kirtiklių-saugiklių blokai, kuriuose gamykliškai numatyta sumontuoti "2" gabaritinio matmens saugiklius (gTr arba gG/gL).

ŠABLONŲ PASTABOS:


* 10 kV vidaus tipo srovės transformatoriai parenkami pagal lentelę "MT, TR skirstyklos galios transformatoriaus narvelio su vakuuminio jungtuvu tipiniai srovės transformatorių nominalai priklausomai nuo prijungiamo galios transformatoriaus galios" (pateikiama atskirame Word dokumente);

** Išaiškinimus žiūrėti DWG faile "Tipinių schemų šablonai" aprašymą: "4. Aiškinamieji tekstai ir lentelės." > "Vartotojų tekstinė informacija".

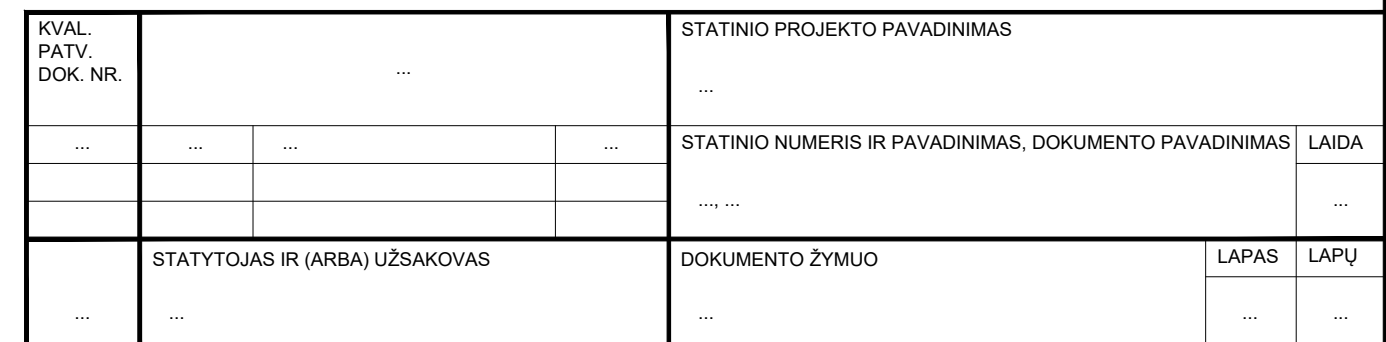


10/0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TvLL, TvLLL, TvLLLL)

Schema Nr. 1A-SRS
15.2.5.

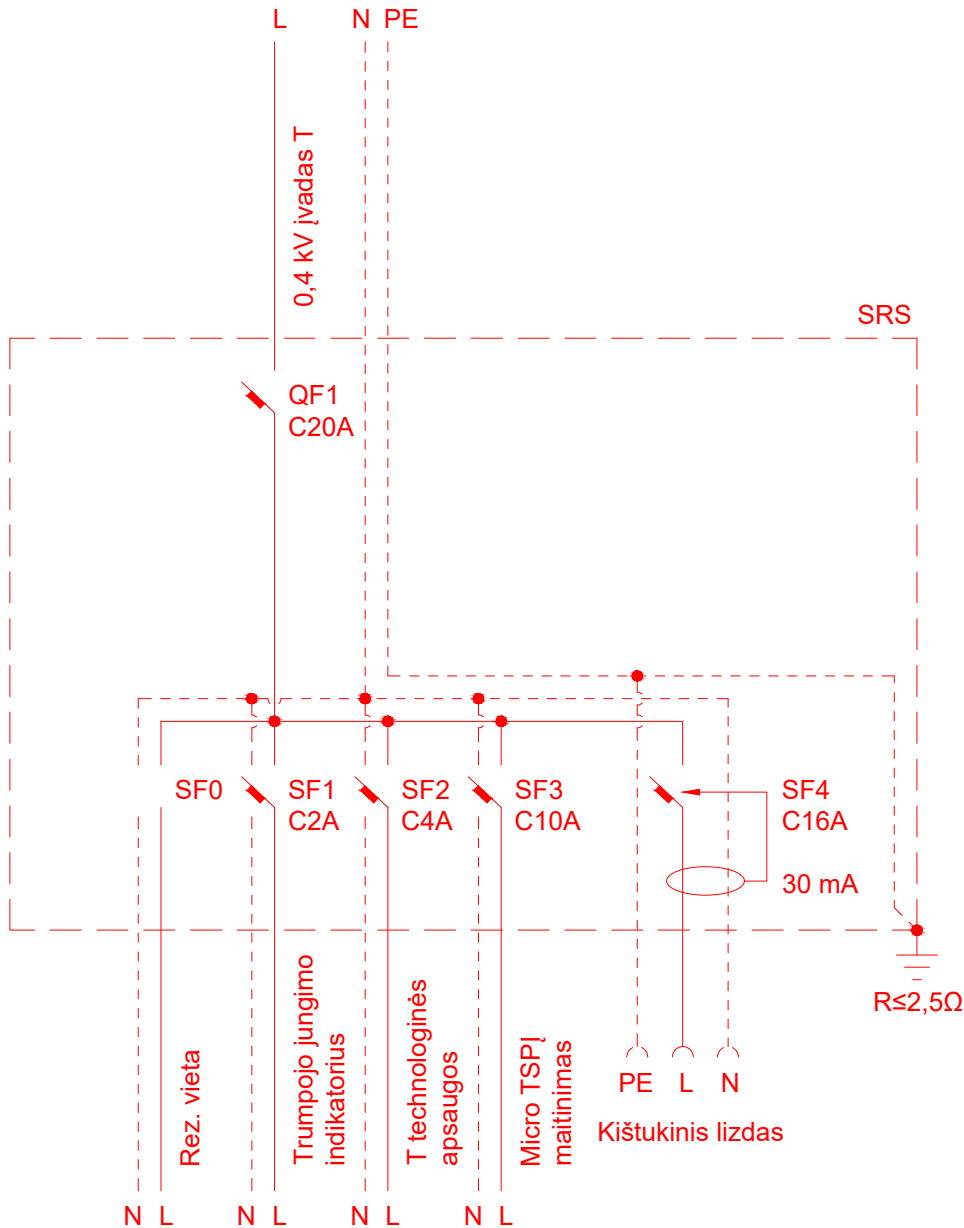


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
				...		...




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
						...
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				...		LAPŲ
...	...			...		...

Schema Nr. 1B-SRS
15.2.5.

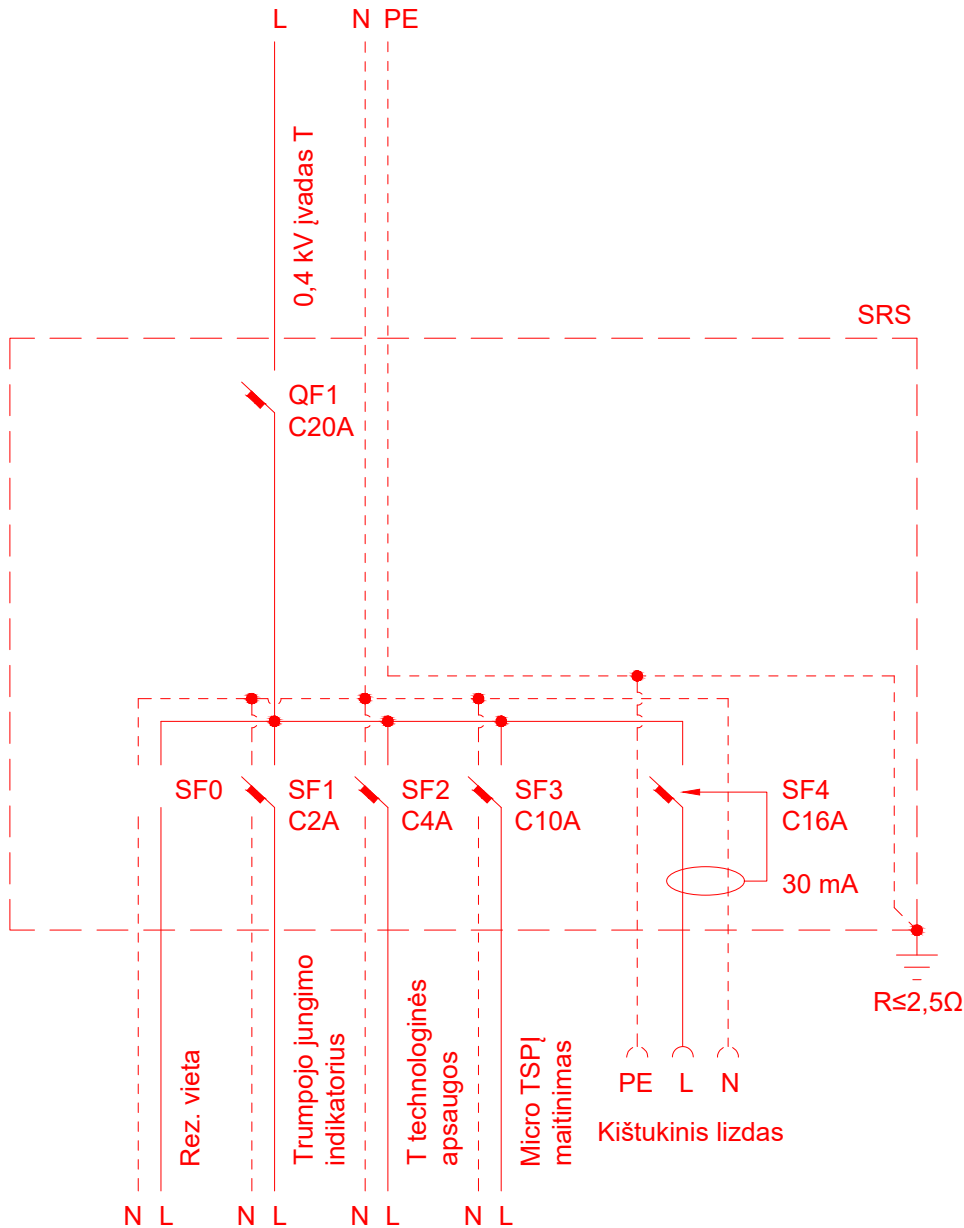


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

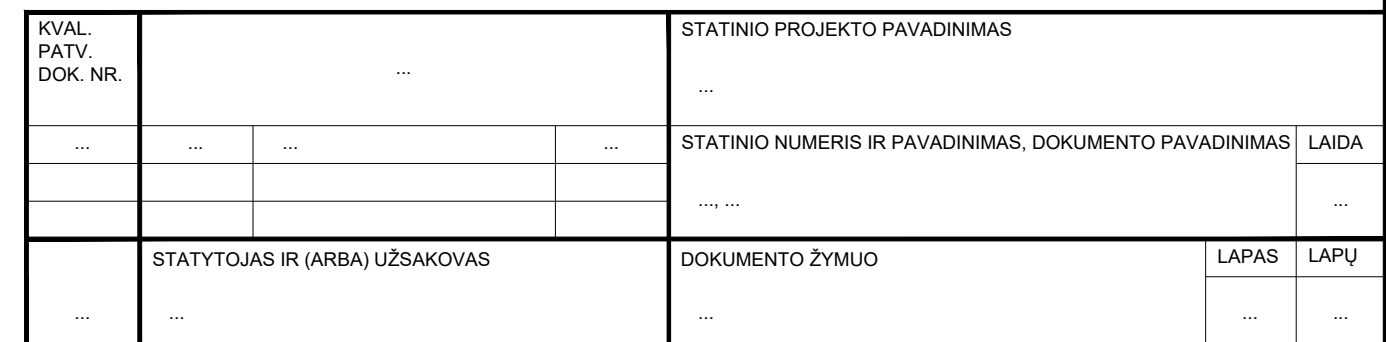


10/0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TvLLTv, TvLLTvL, TvLLTvLL, TvLSTvL, TvLSTvLL)

Schema Nr. 2A-SRS
15.2.9.

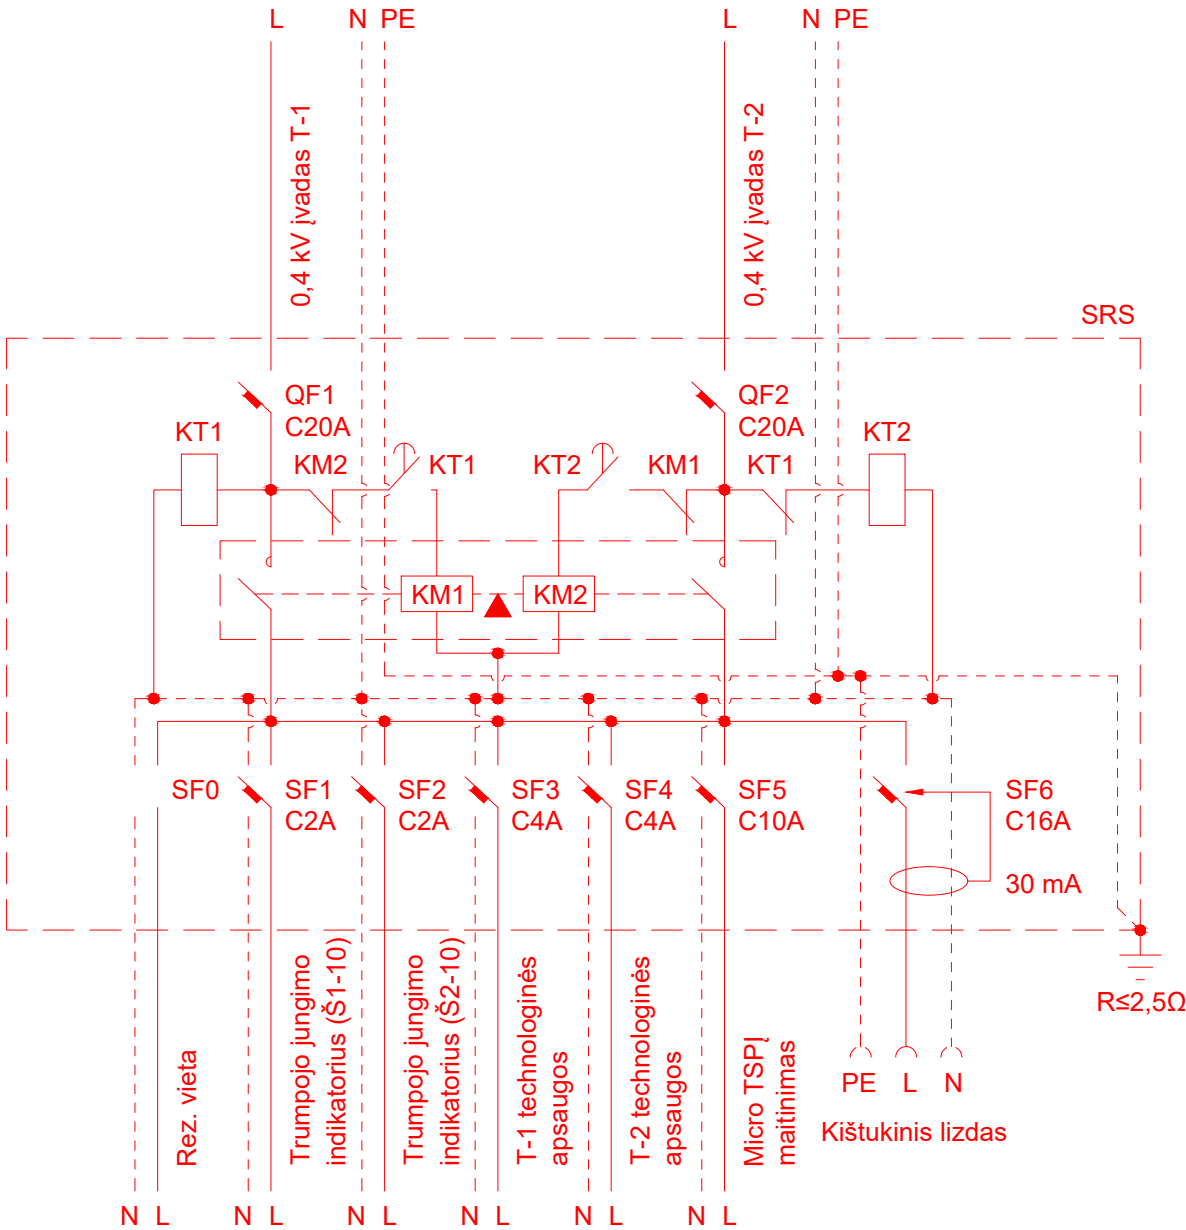


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

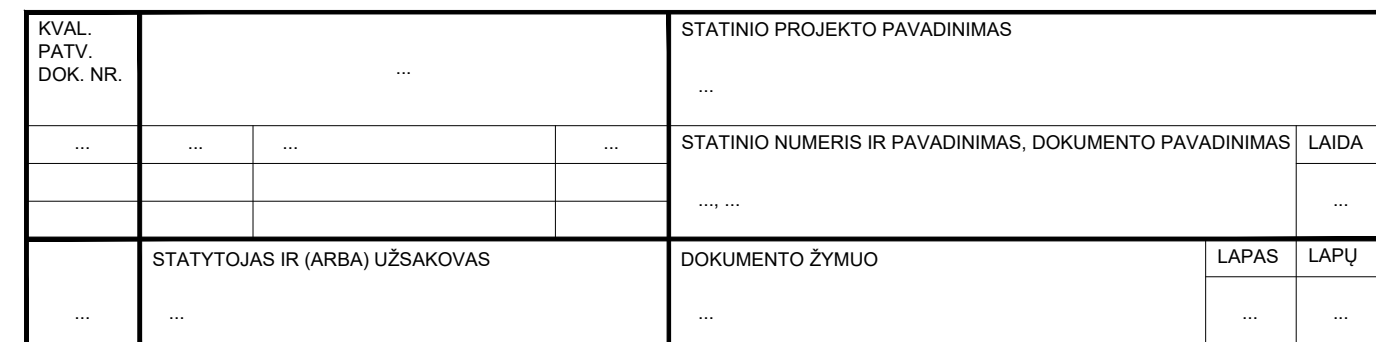

10/0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TvLLTv, TvLLTvL, TvLLTvLL, TvLSTvL, TvLSTvLL)


Schema Nr. 2B-SRS
15.2.9.

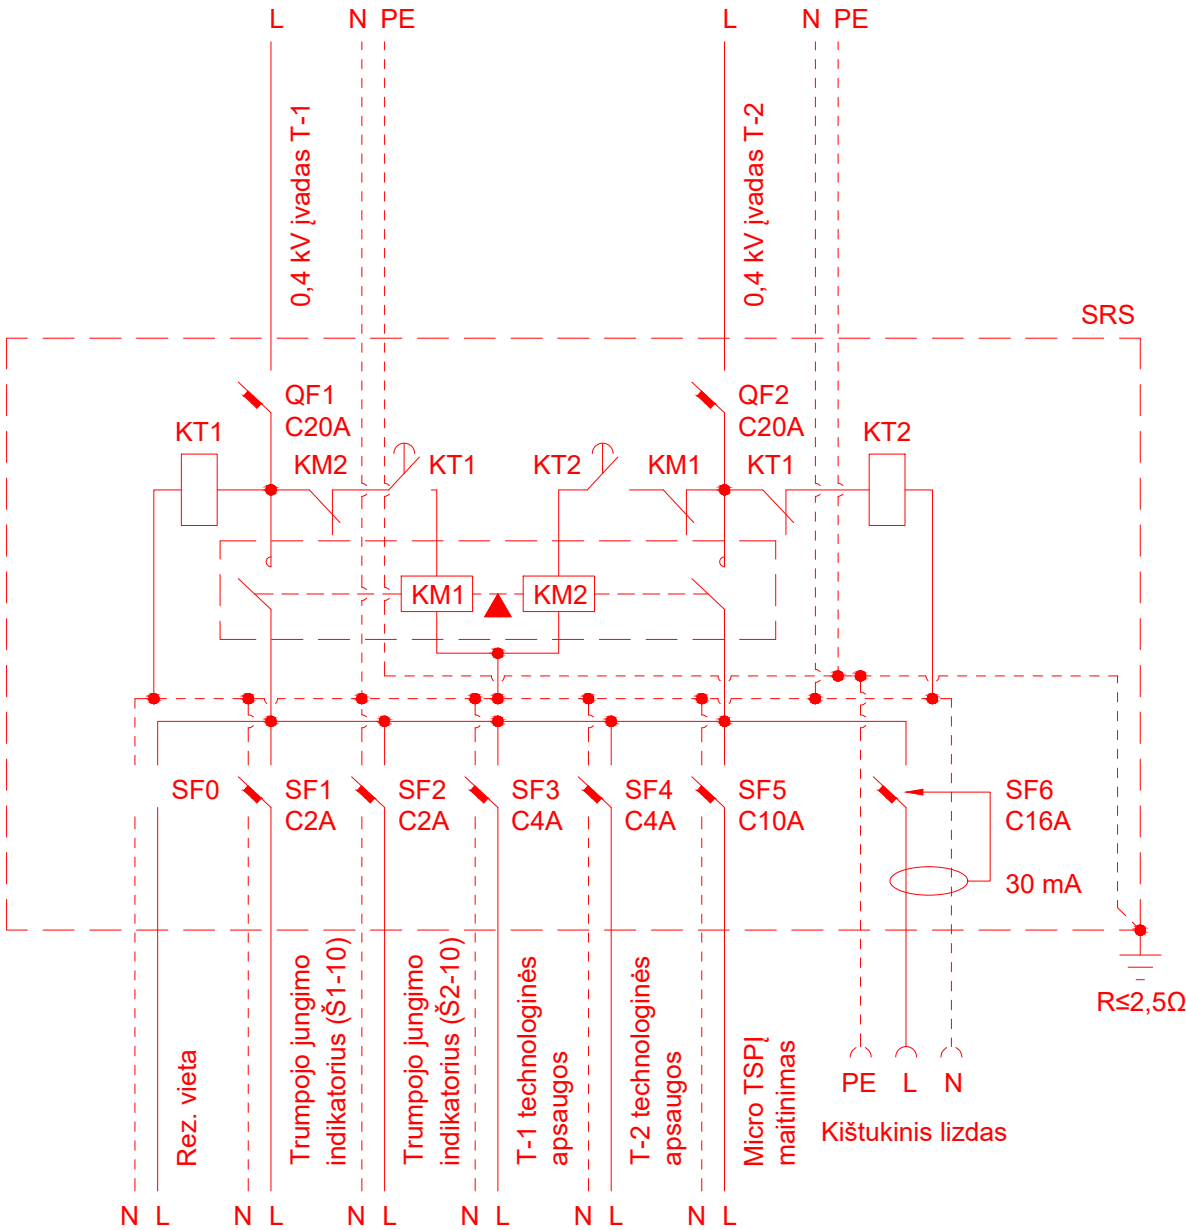

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...	...	...	...	...	...

Schema Nr. 2C
15.2.9.


#PLOT:11

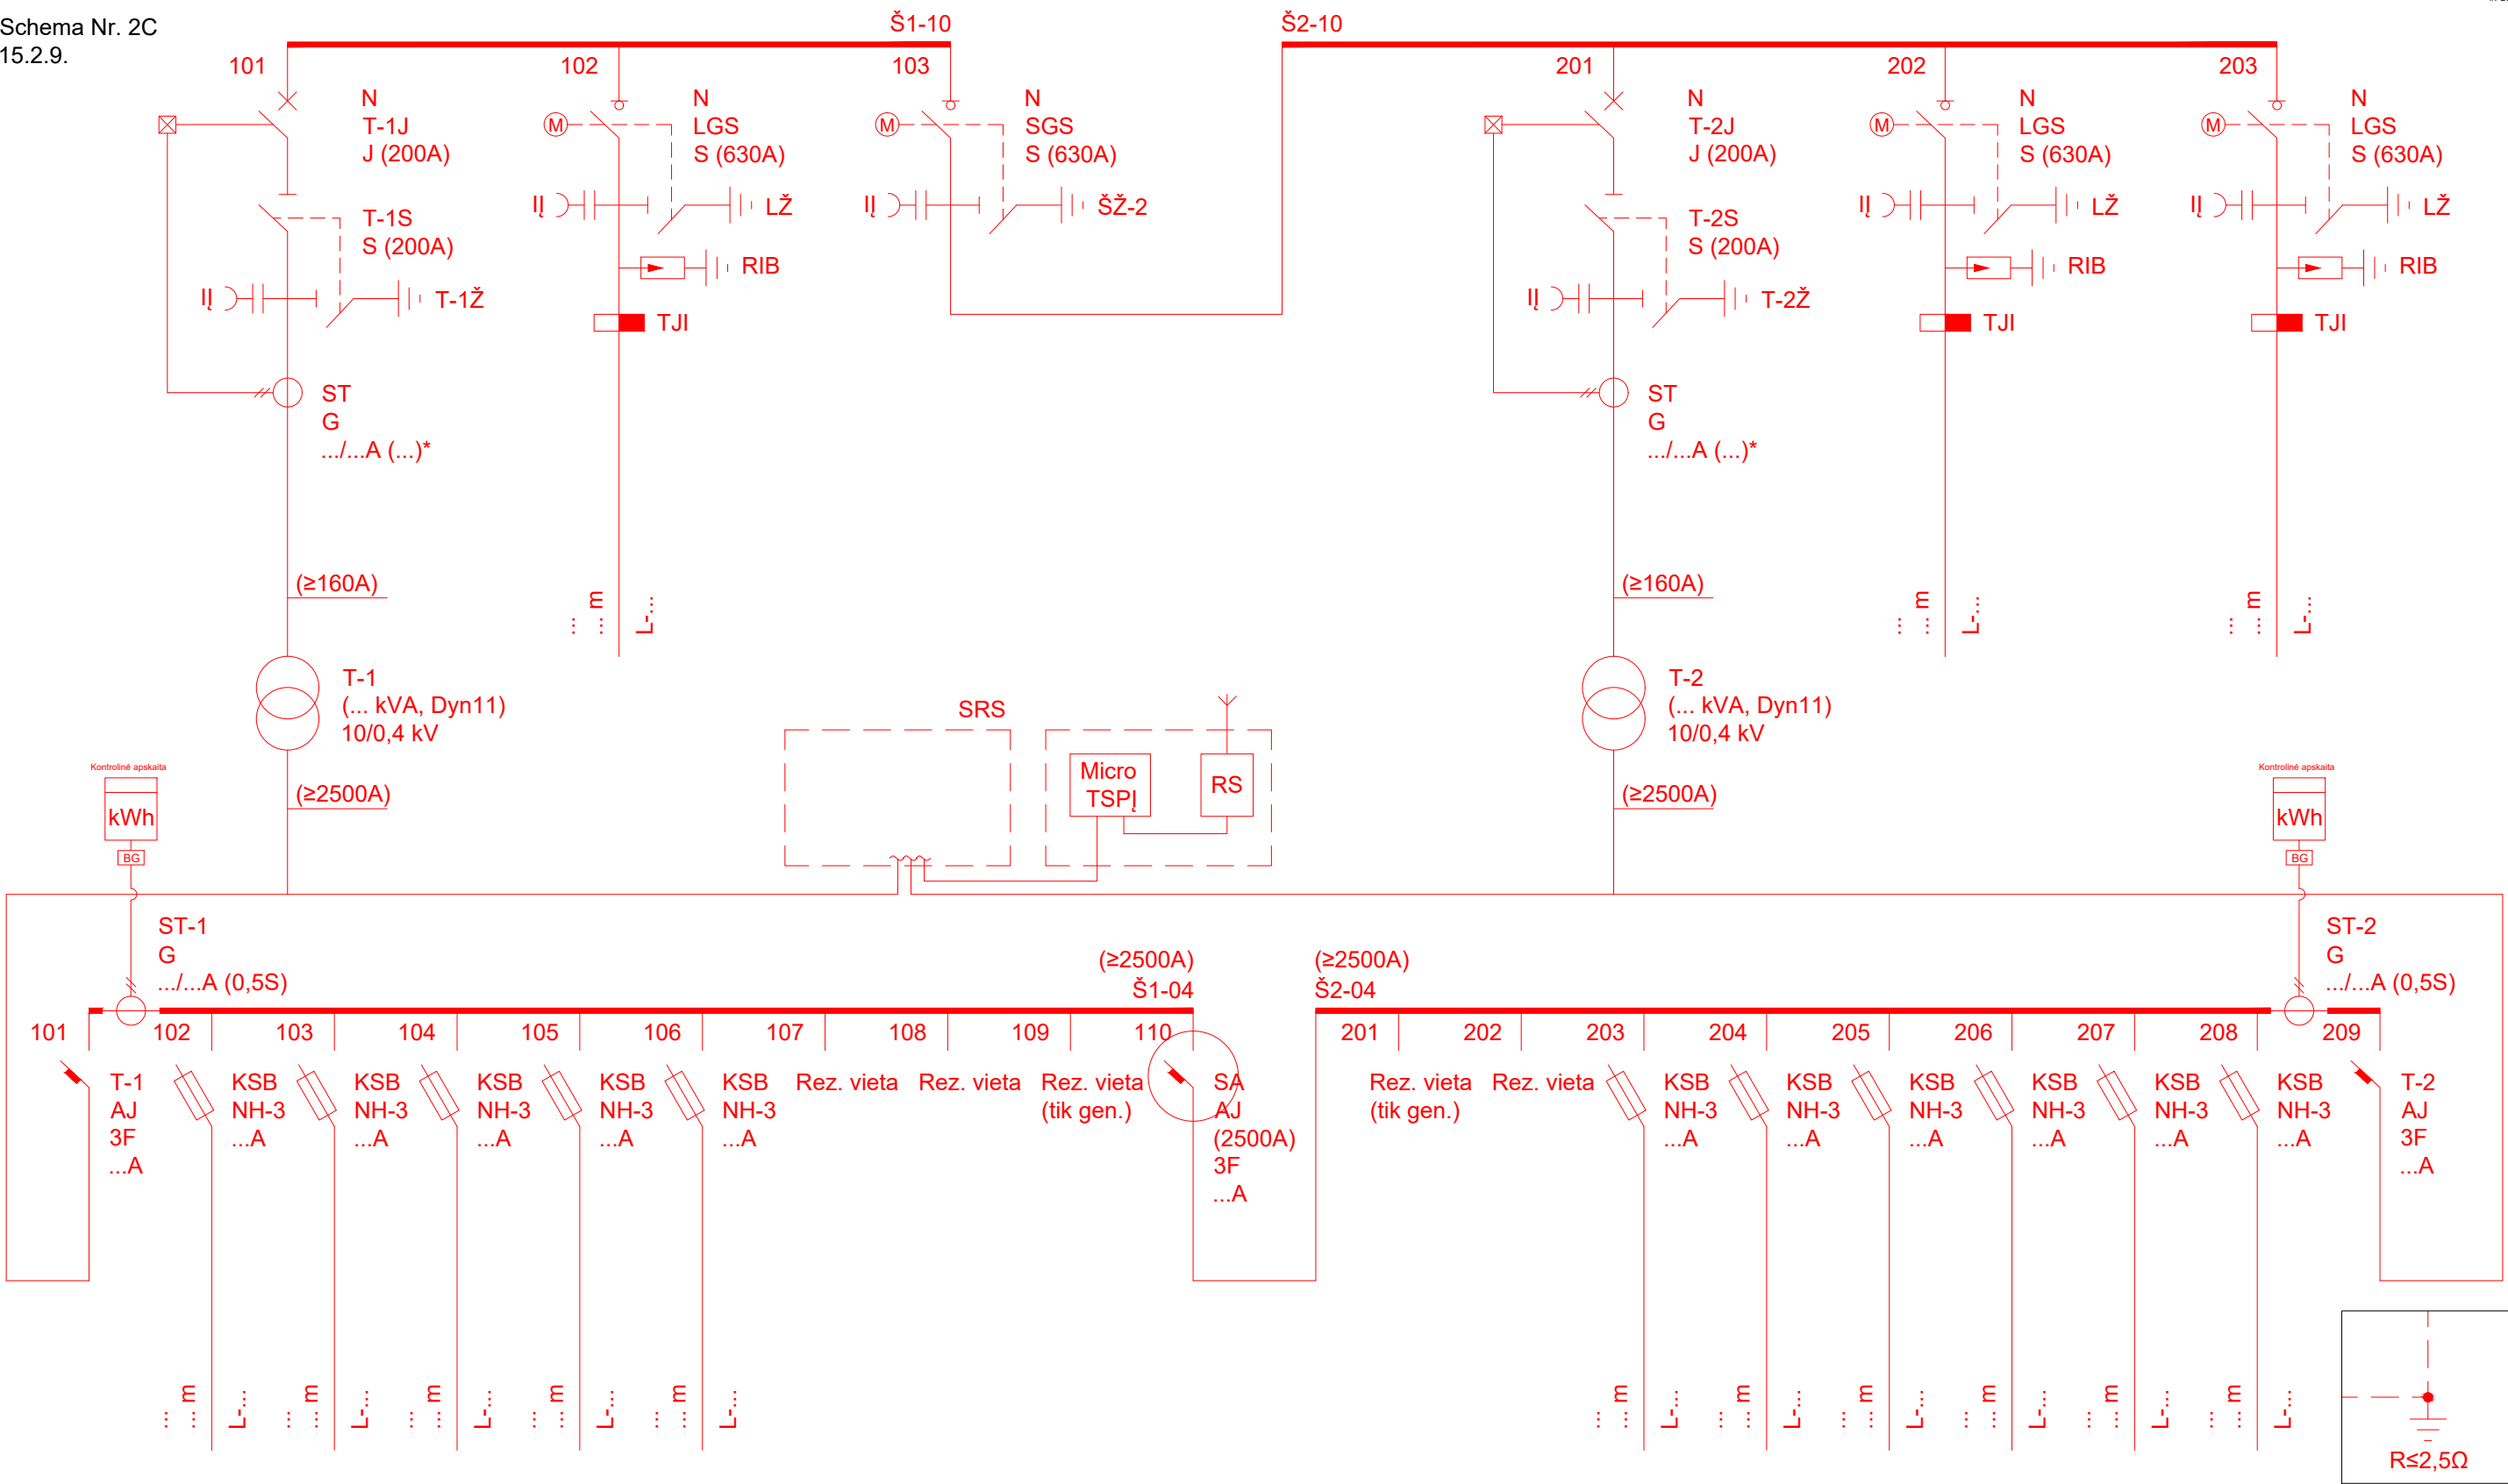


10/0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 1250 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TvLLTv, TvLLTvL, TvLLTvLL, TvLSTvL, TvLSTvLL)

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...	...	LAPŲ


Schema Nr. 2C-SRS
15.2.9.

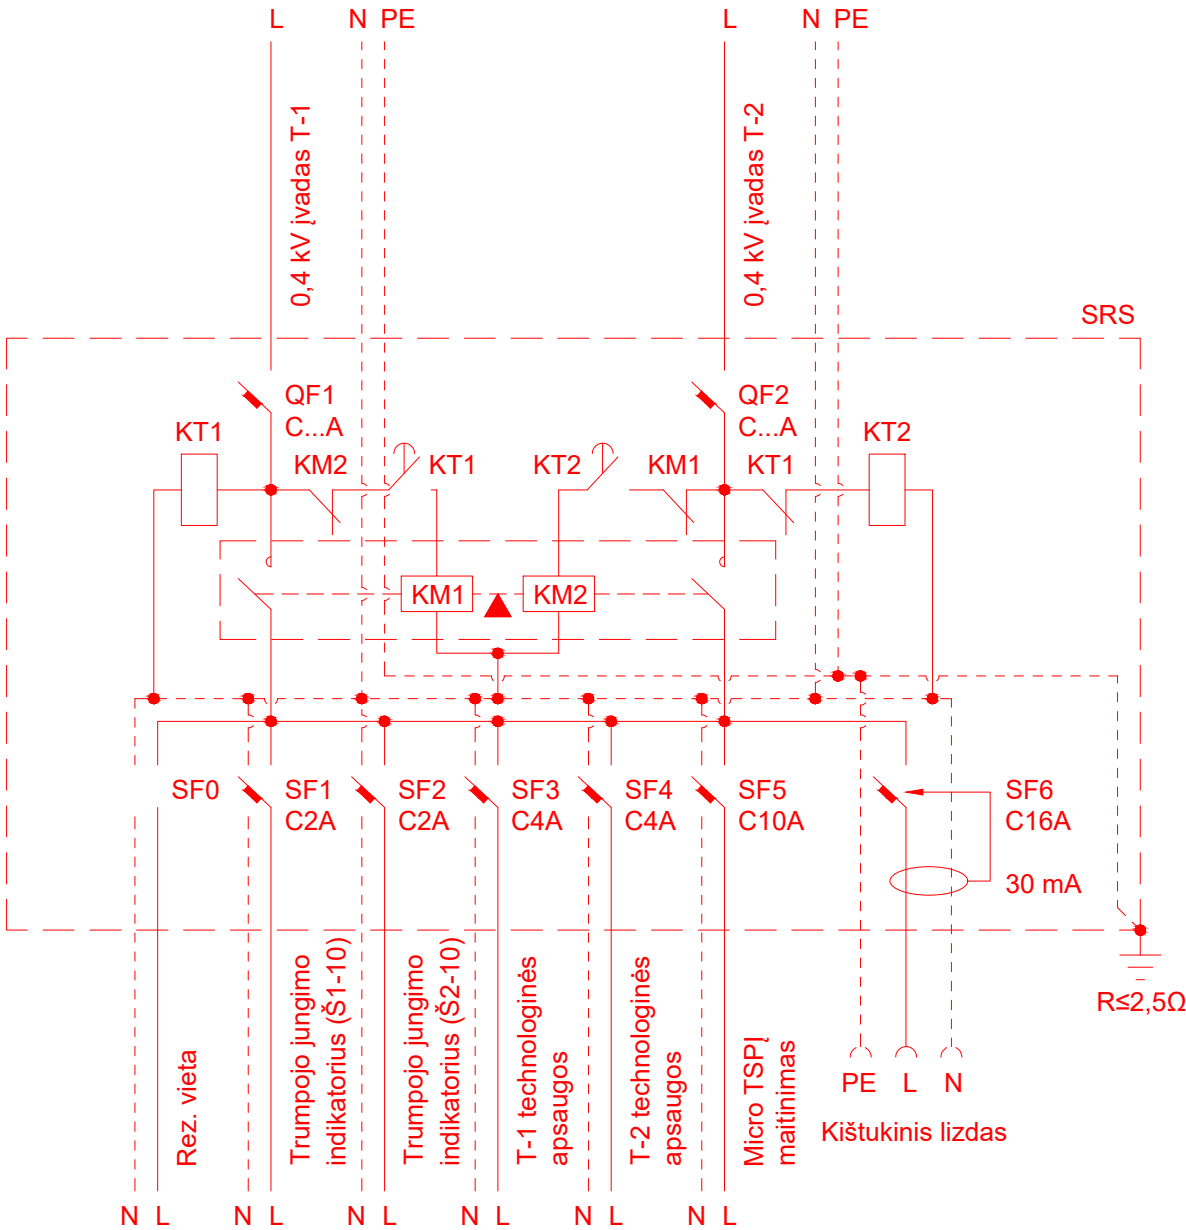


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				..., ...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	...		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				LAIDA		
				...		
				...		
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...		LAPŲ
				...		...

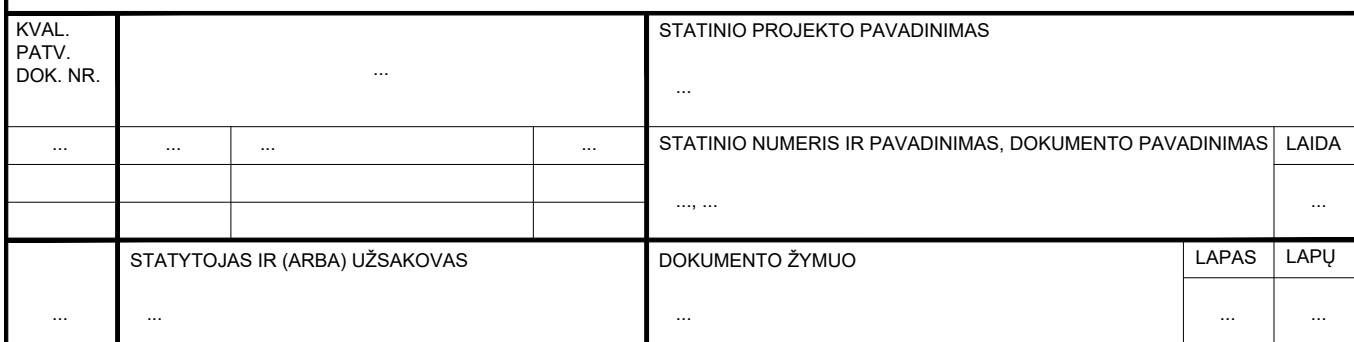




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
						...
				...		
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...


Schema Nr. 3B-SRS
15.2.10.

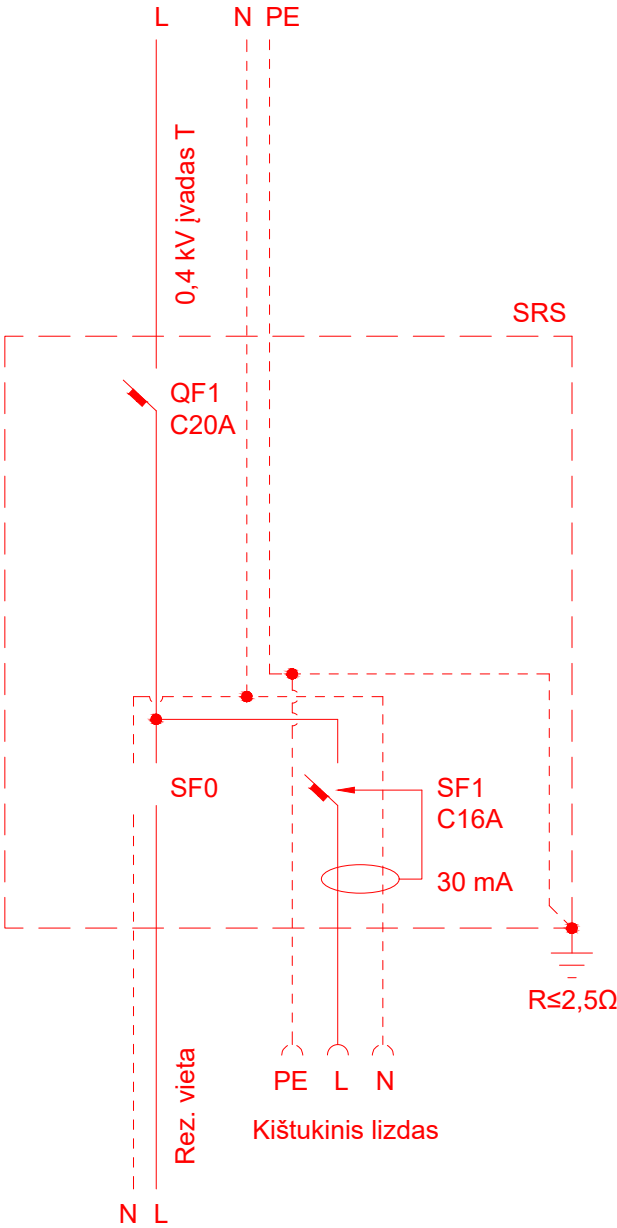

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
						...
				...		
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

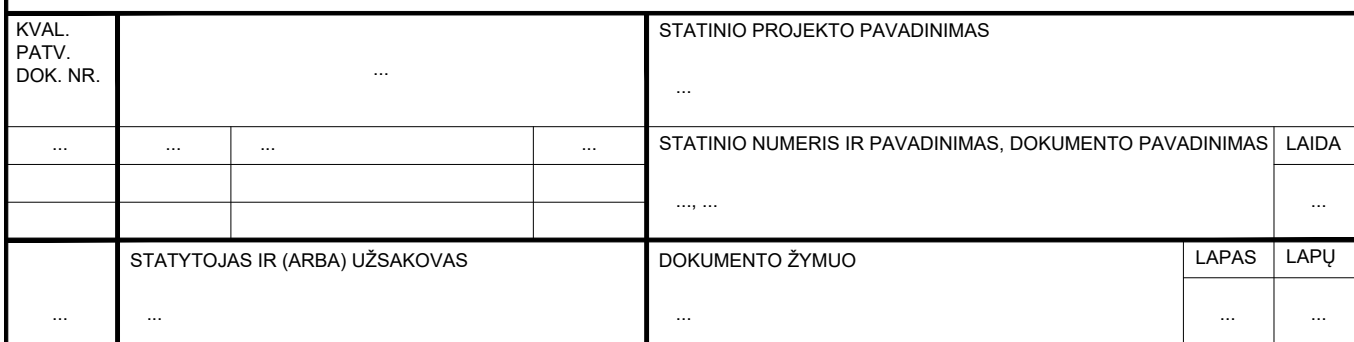

Schema Nr. 4
15.2.11.


#PLOT:19

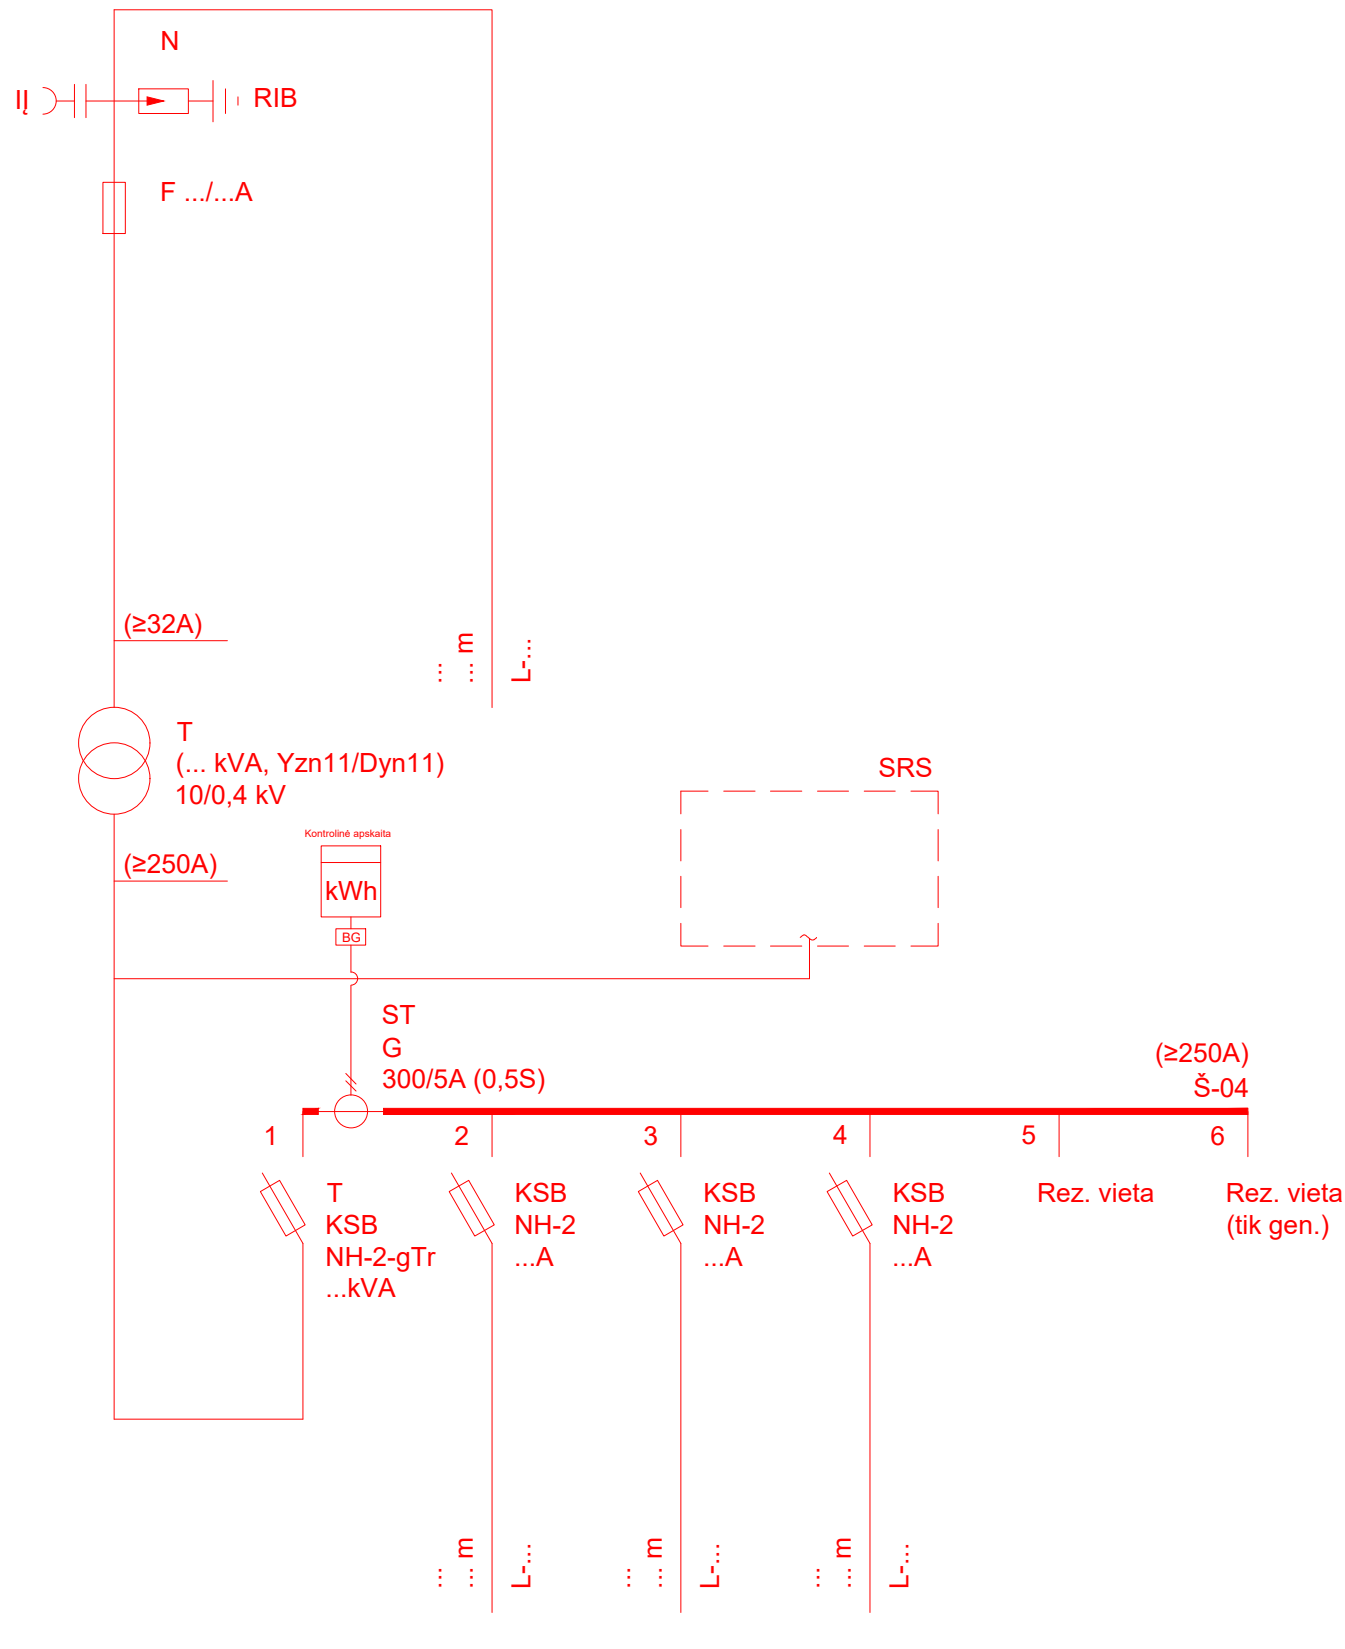


PASTABA. Jeigu prijungiama nuo OL, visada atramoje montuojama OLS, o grafiškai tai atvaizduojama tik bendroje sujungimų elektrinėje schemoje, pateikiant oro linijos (kito technologinio objekto) elementus.

10/0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi
MT

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
...	...	...	...	...	
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
...	...	...	...	...	
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
...	...			...	LAPŲ
...	...			...	...

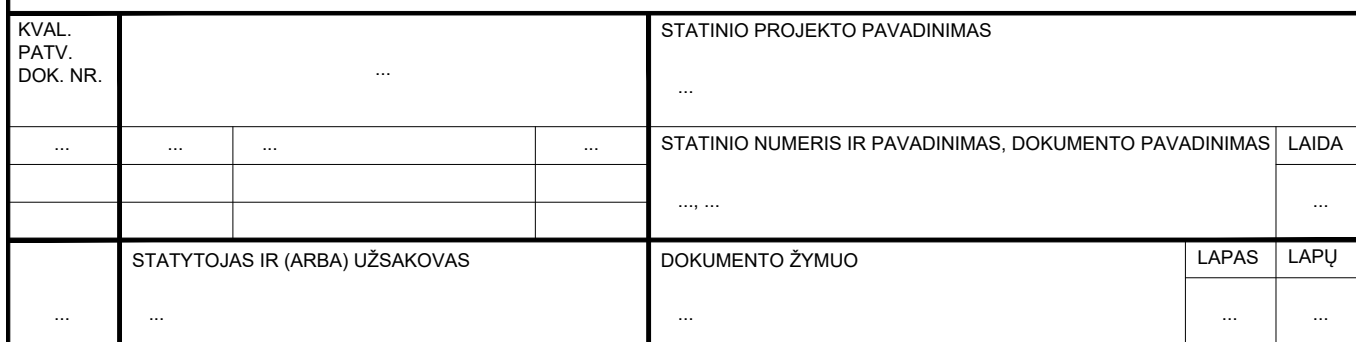




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	...		...
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				...		LAPŲ
...	...			...		...

10/0,4 kV įtamos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TsLL)


Schema Nr. 5-SRS
15.6.1.

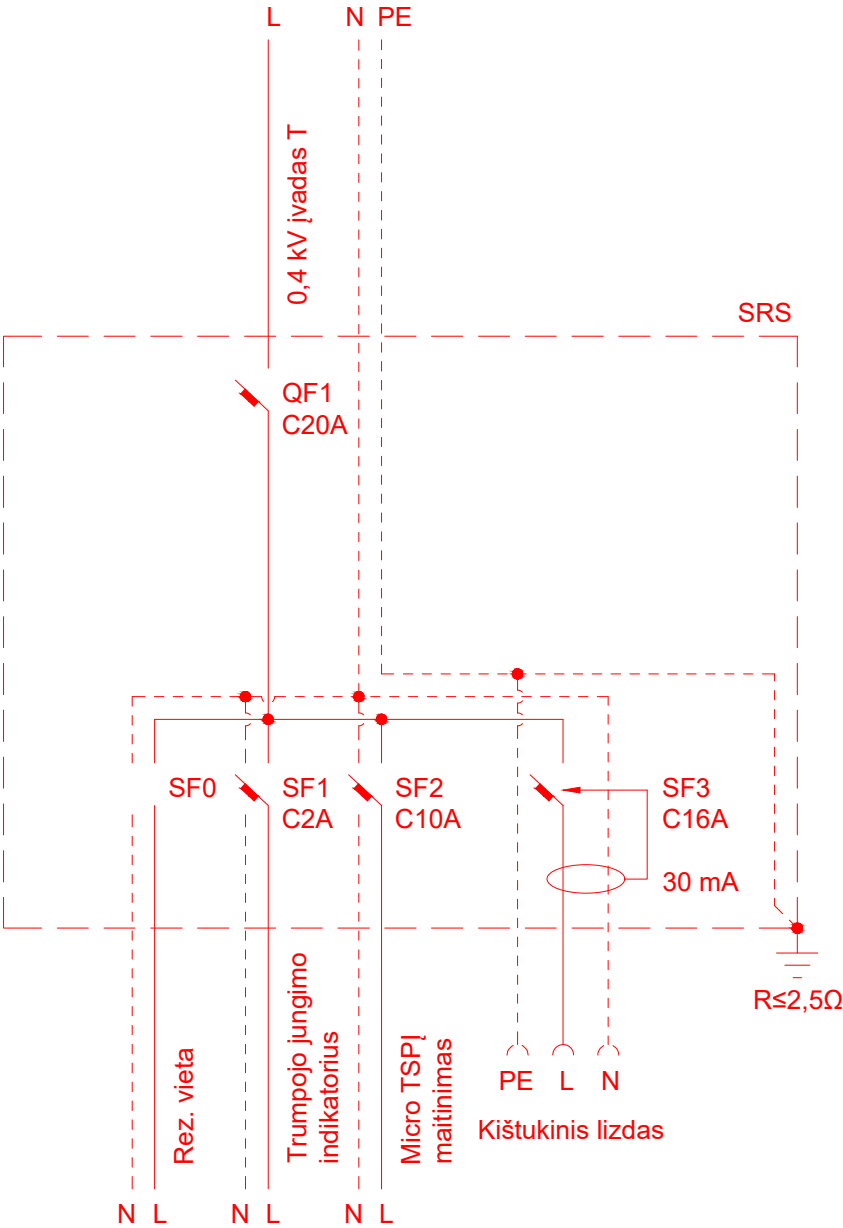

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
				...	...	
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
					...	...

Schema Nr. 6A
15.6.2.


#PLOT.23

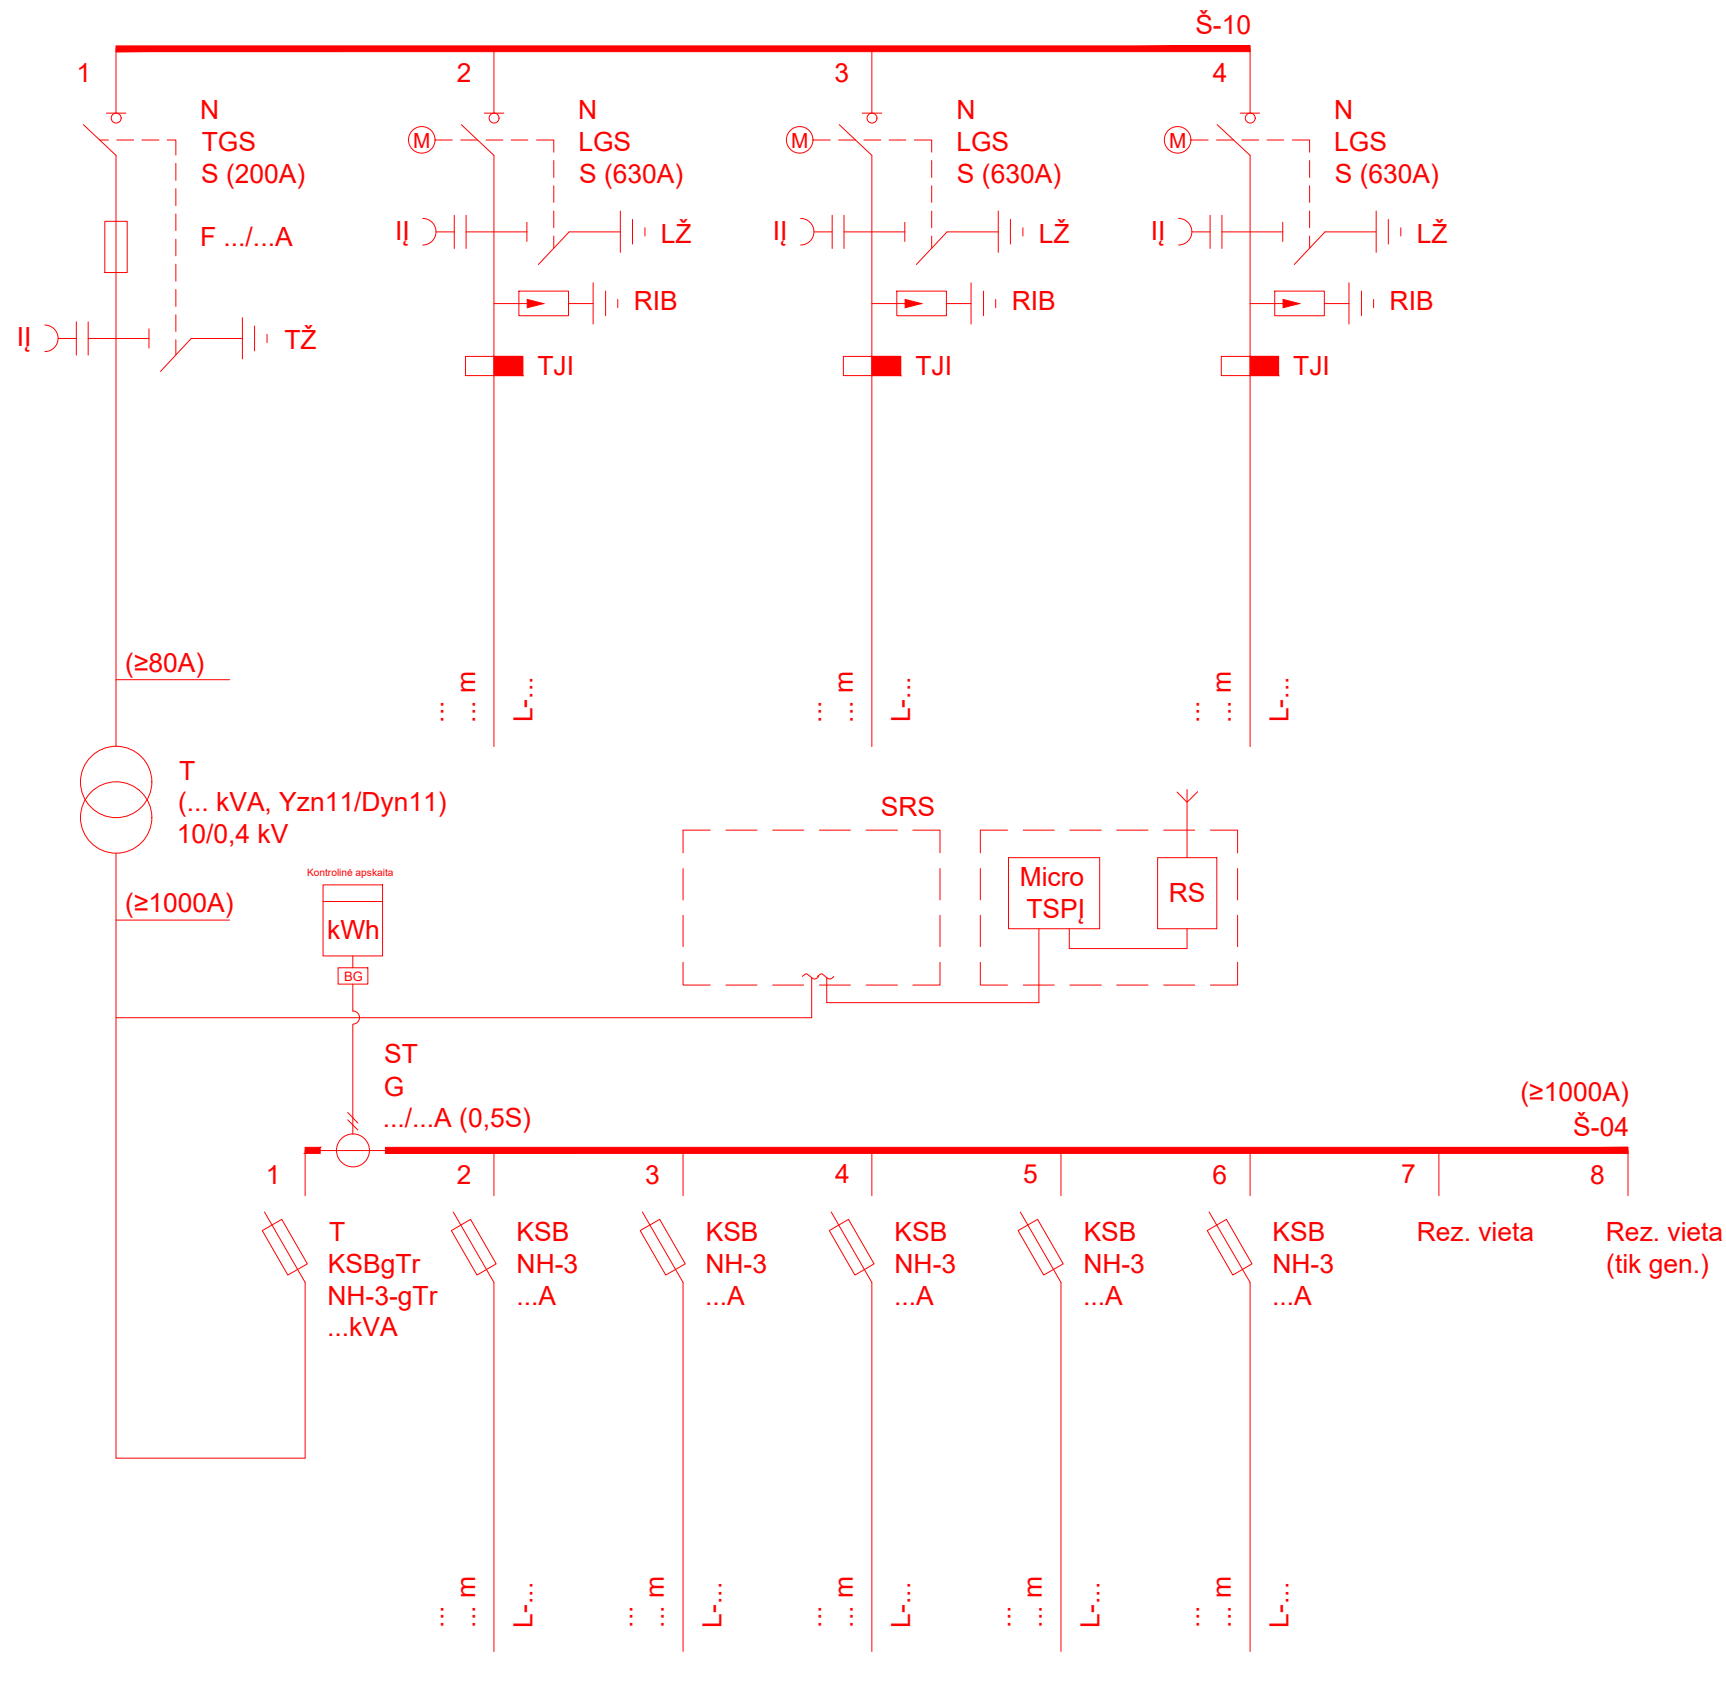

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TsL, TsLL, TsLLL)

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...		LAPŲ
						...


Schema Nr. 6A-SRS
15.6.2.

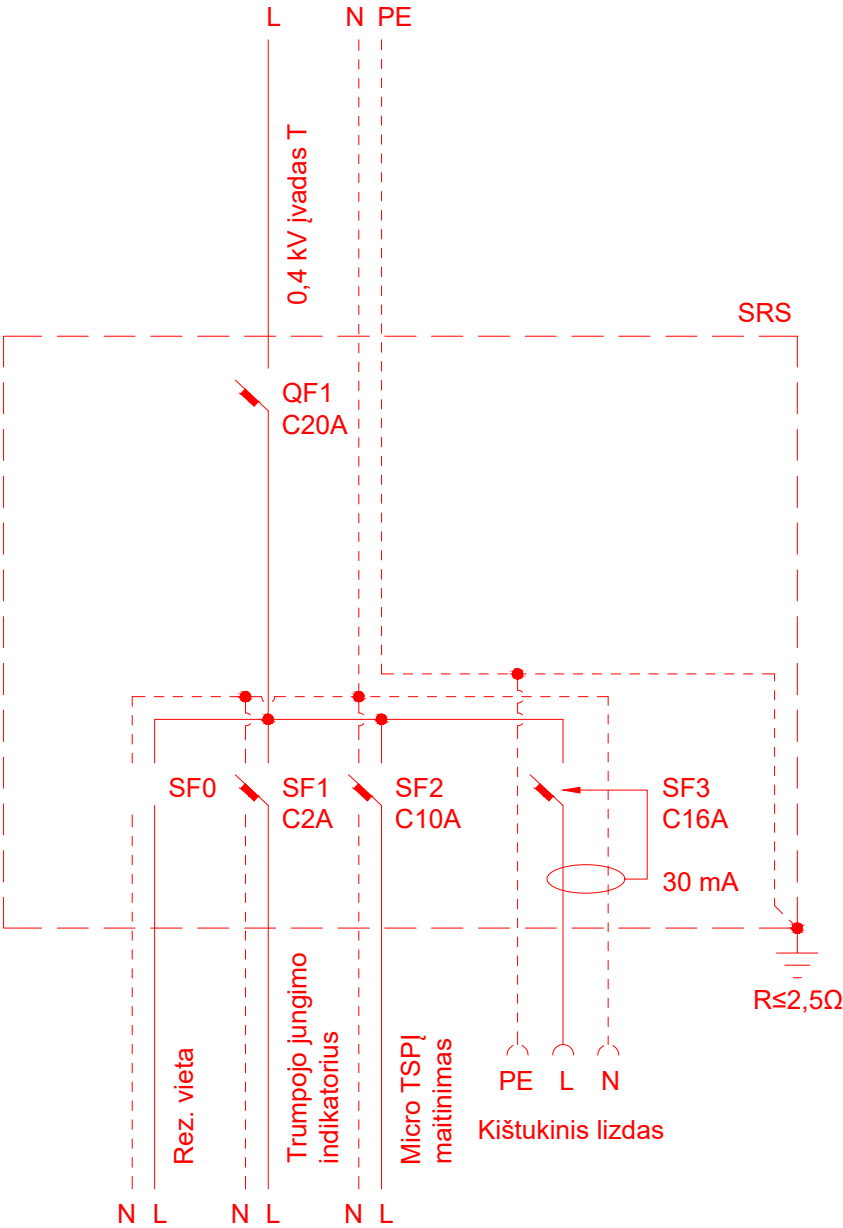

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

Schema Nr. 6B
15.6.2.


#PLOT:25

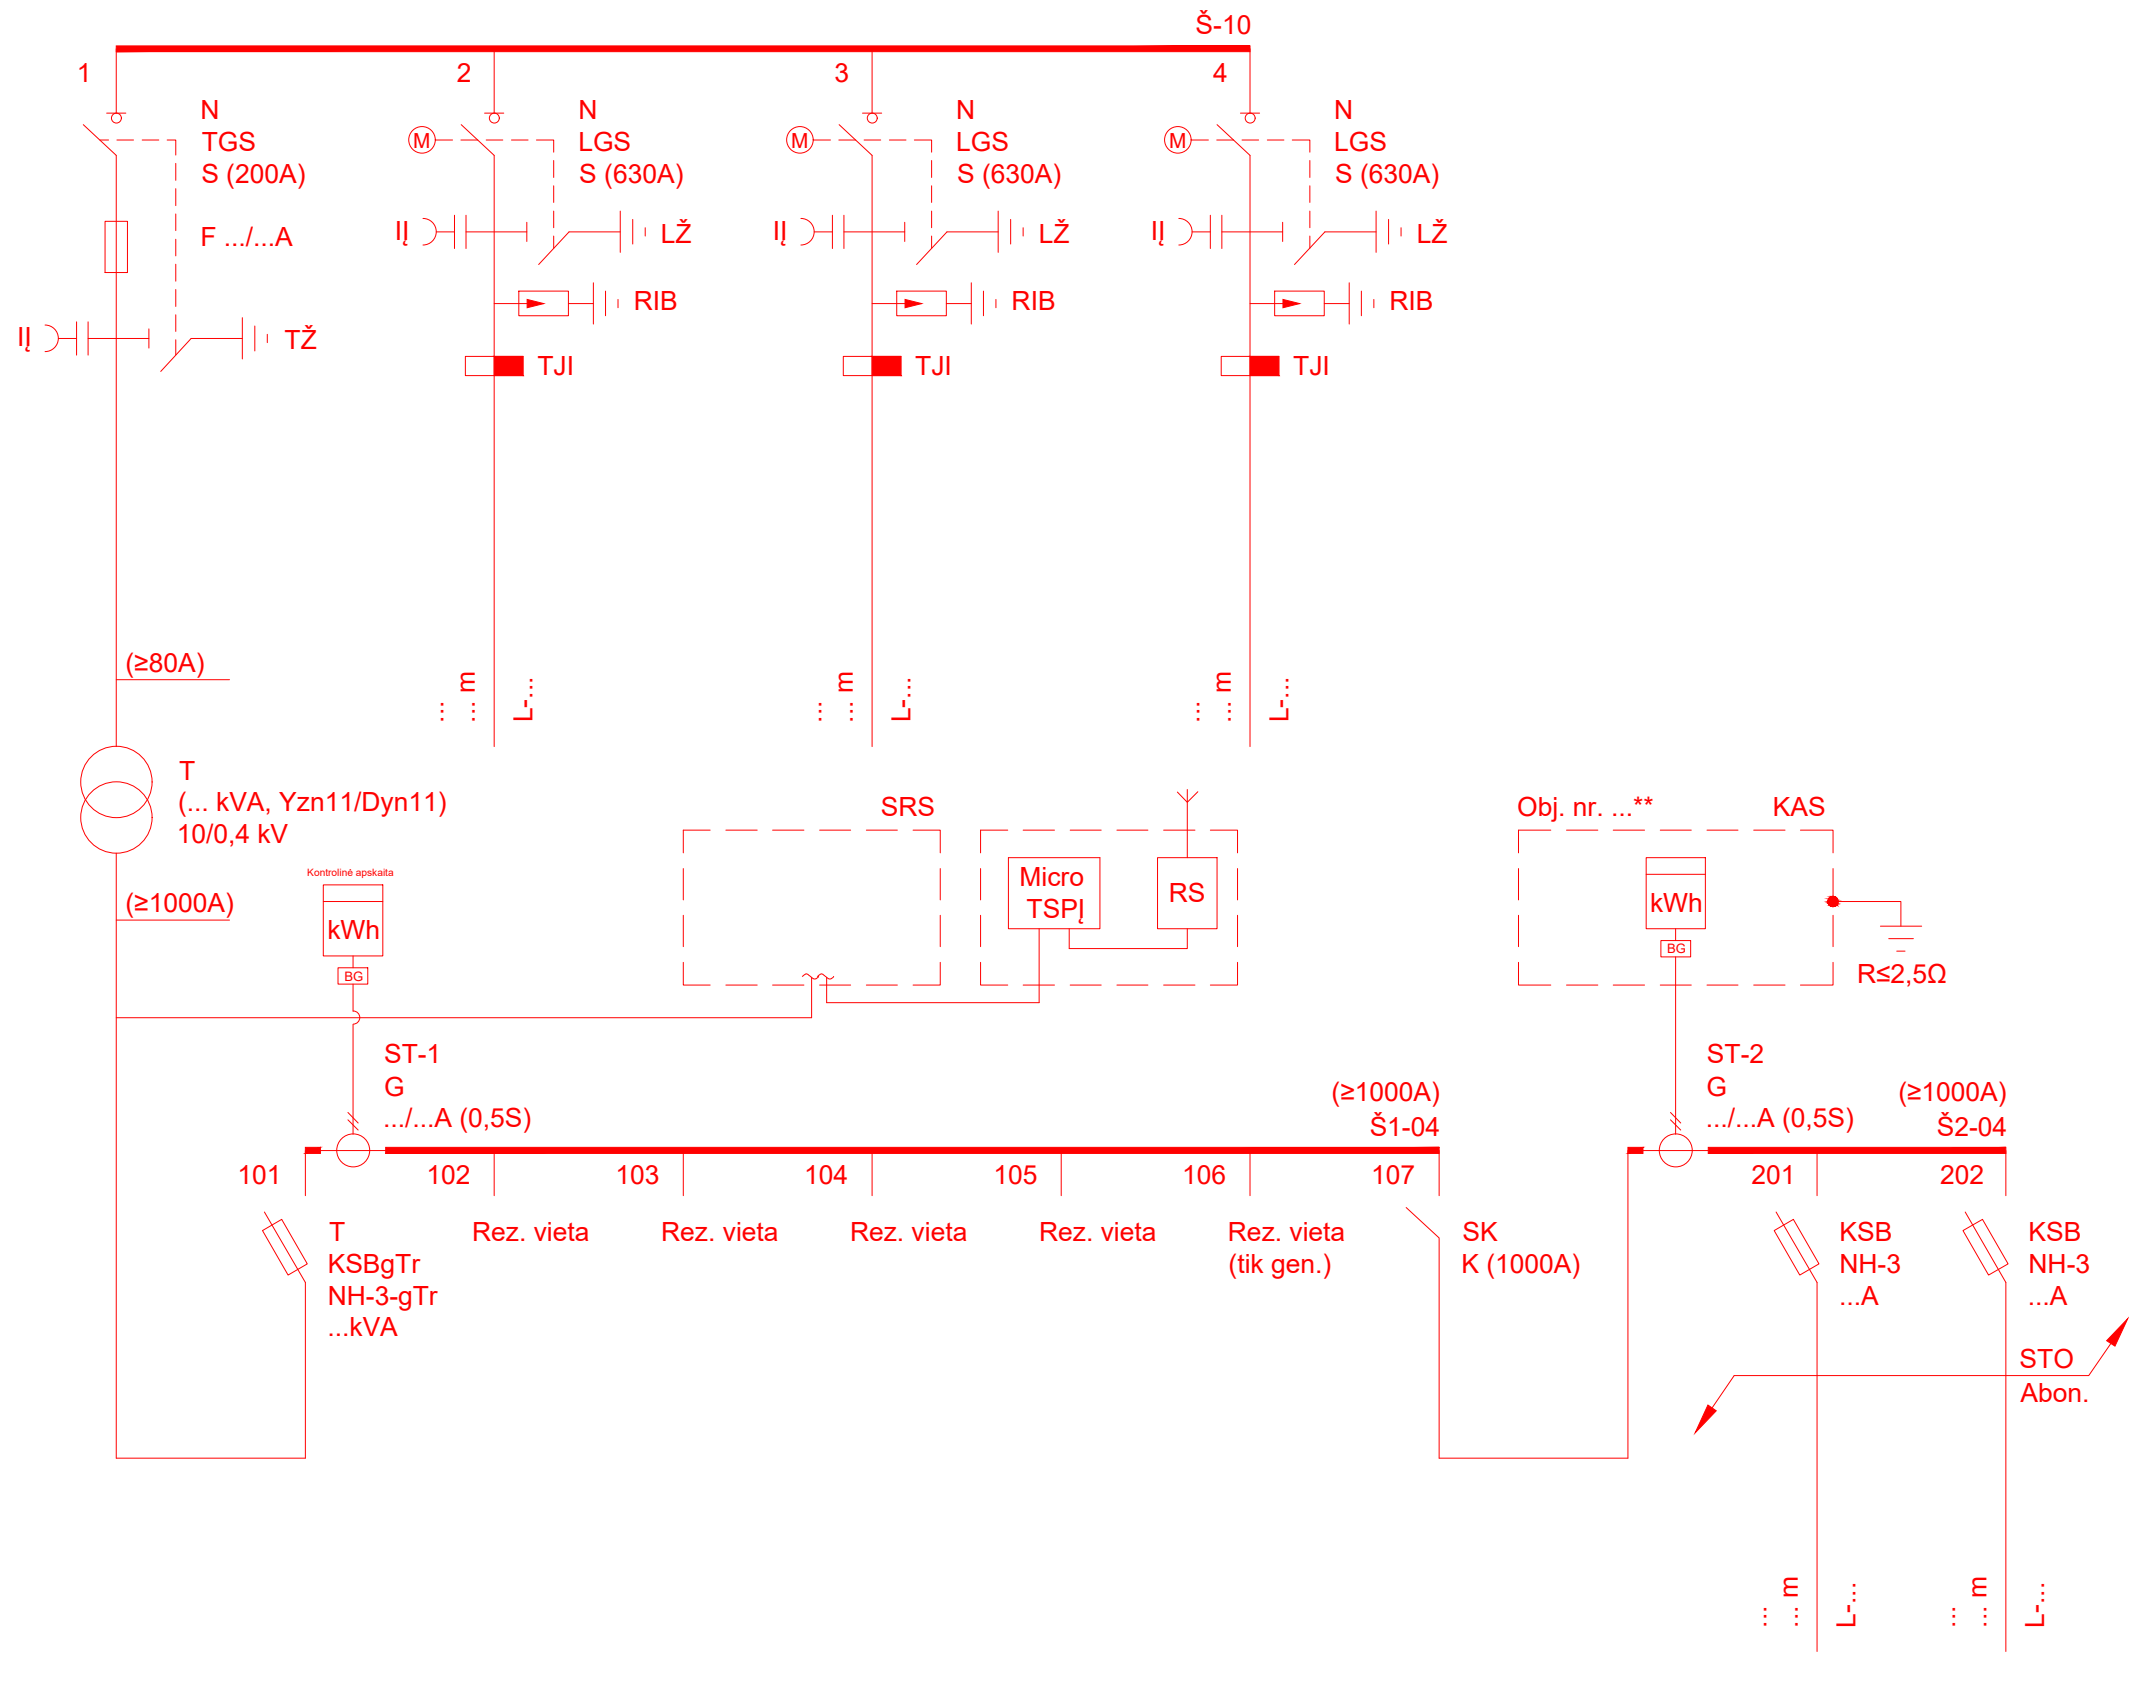


10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TsL, TsLL, TsLLL)

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
...	...	...	...	...	
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
...	...	...	...	...	...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
...	...	...	...	...	LAPŲ
...	...	...	...	...	...

Schema Nr. 6B-SRS
15.6.2.

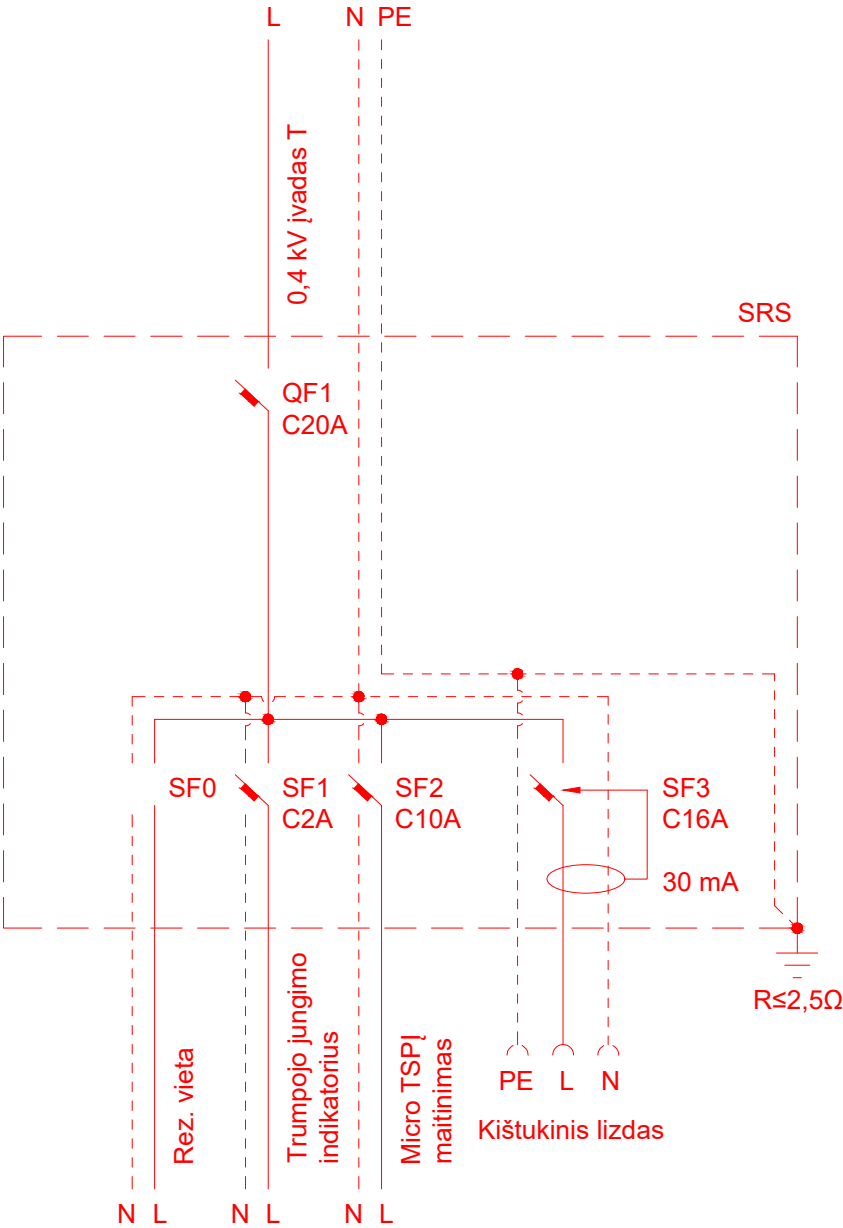


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...



KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
						...
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				...		LAPŲ
...	...			...		...


Schema Nr. 6C-SRS
15.6.2.

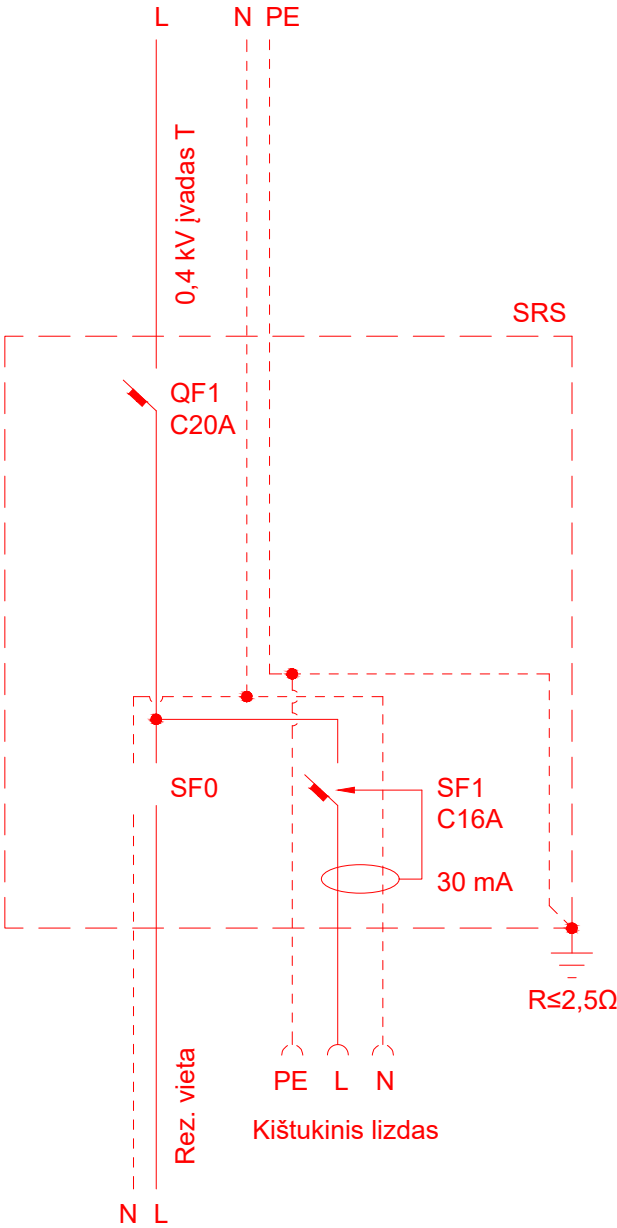

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

Schema Nr. 7A
15.6.3.


#PLOT-29

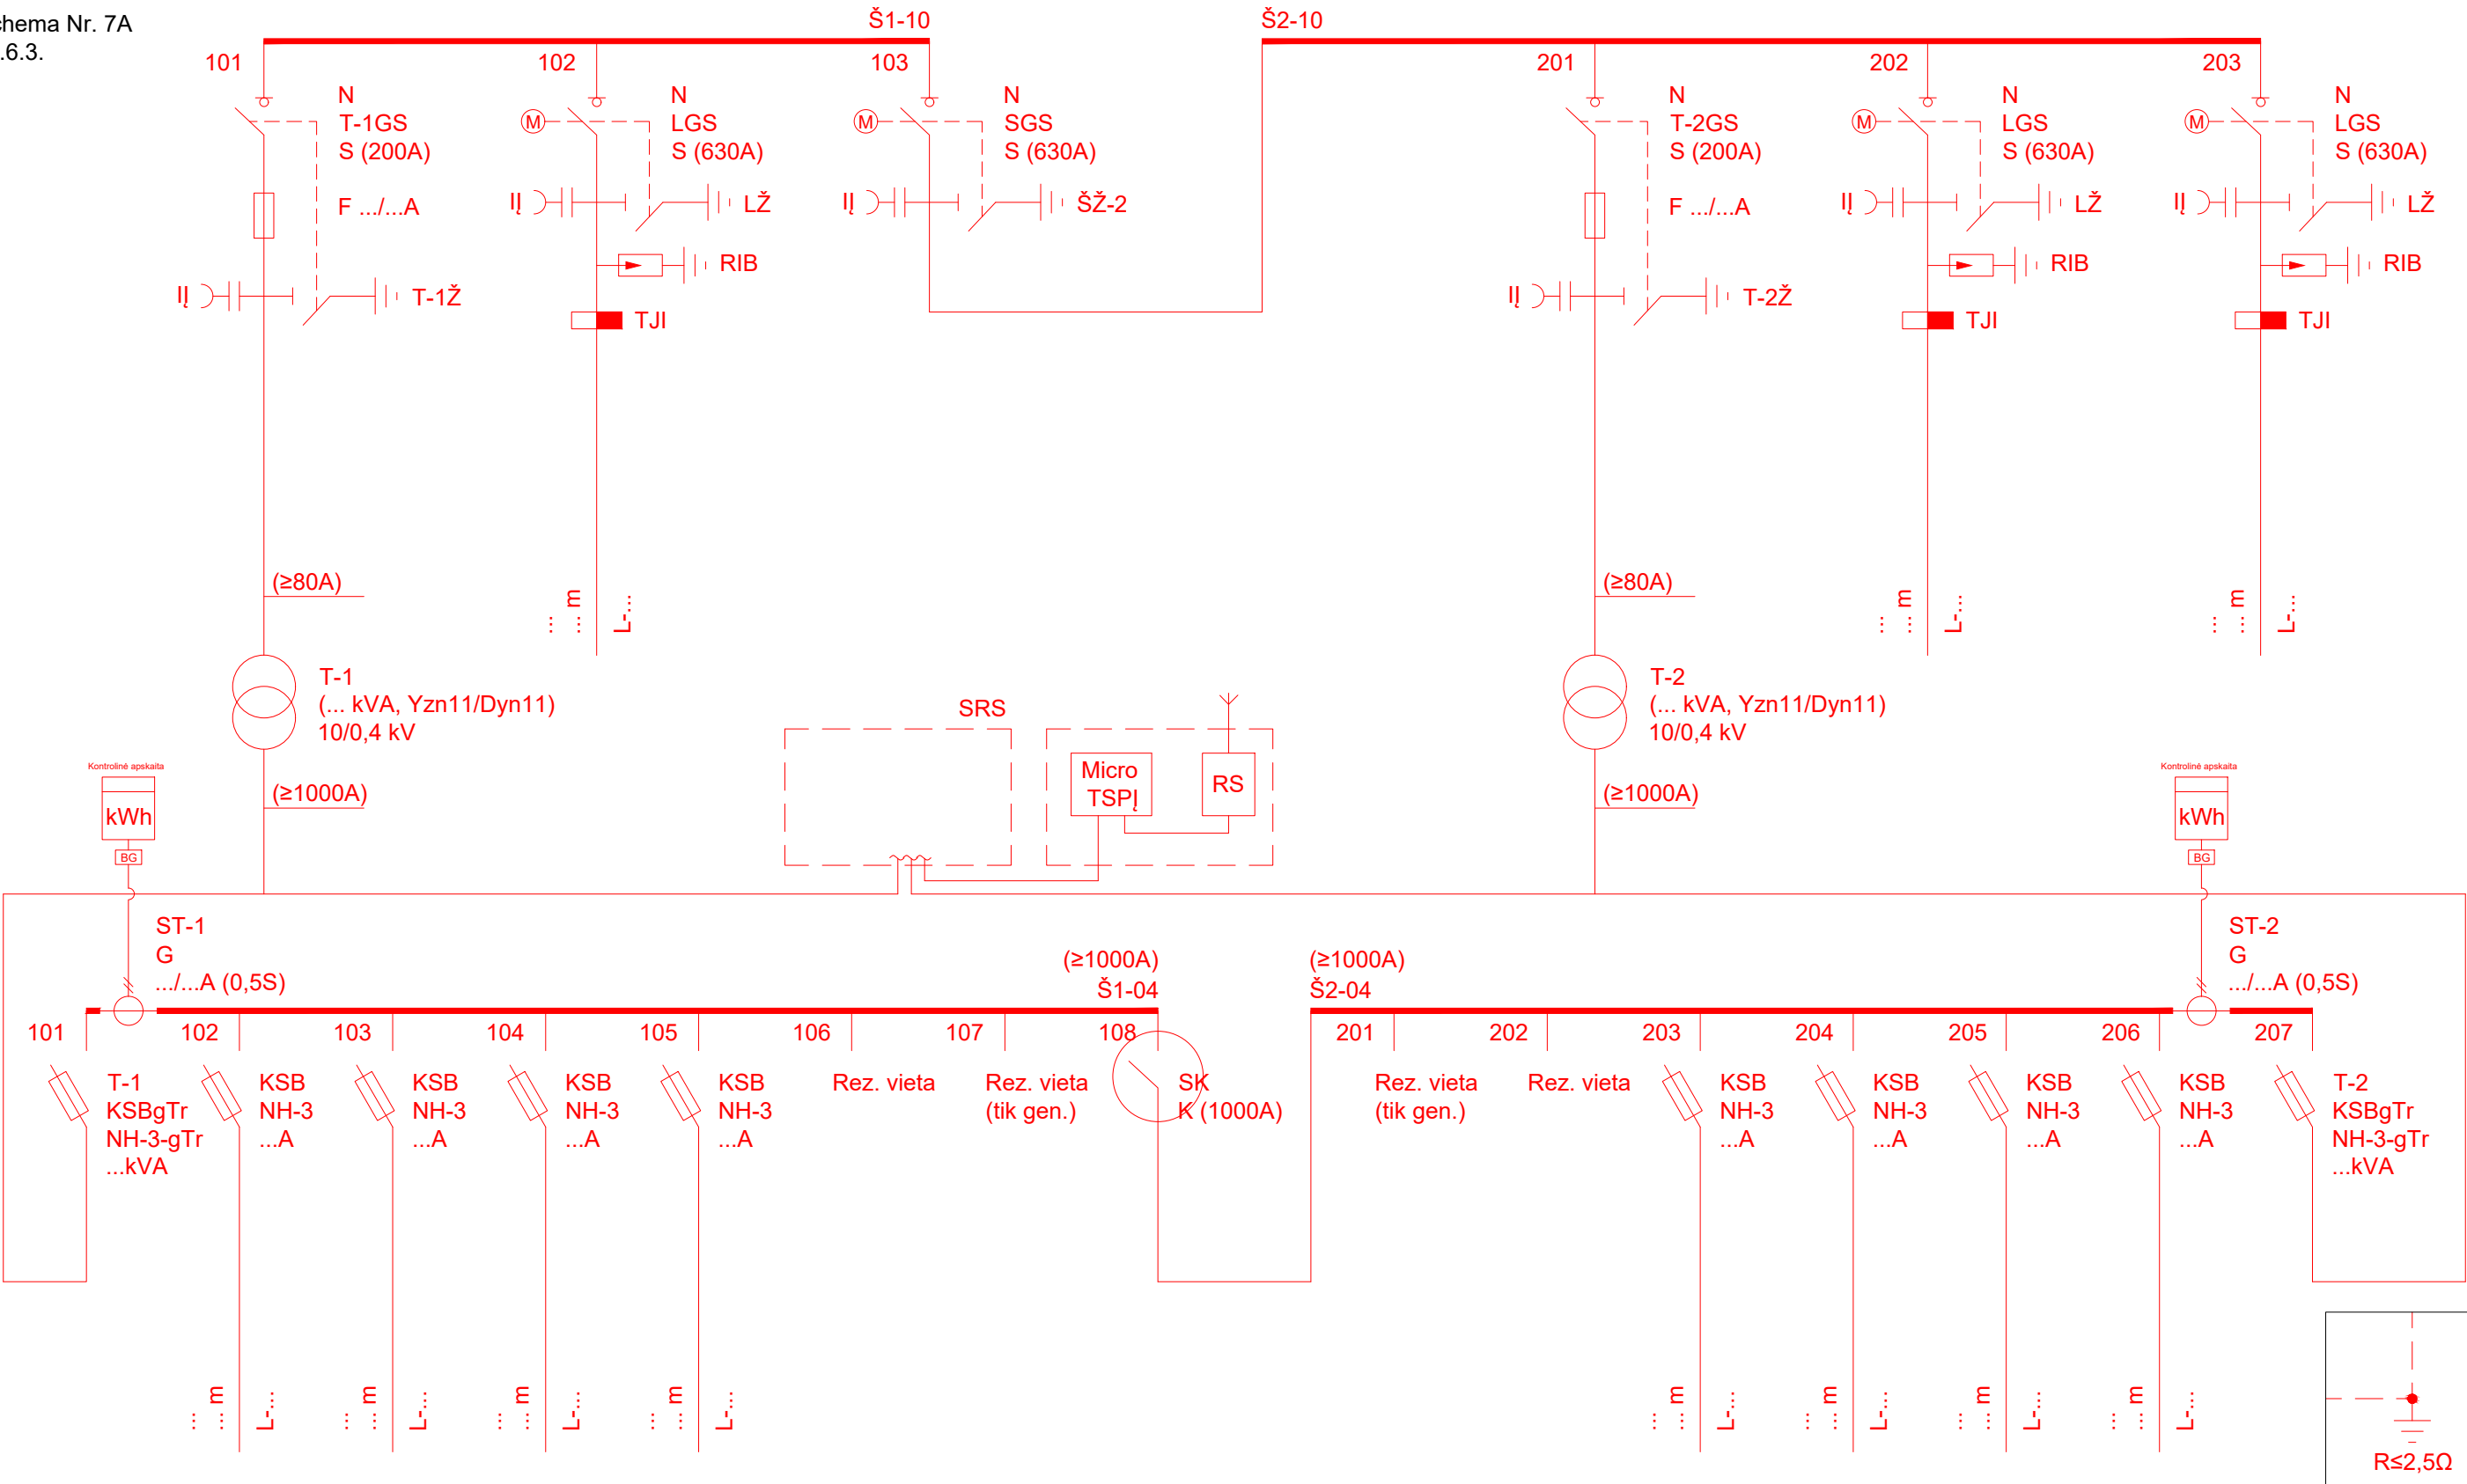

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TsLLTs, TsLLTsL, TsLLTsLL, TsLSTsL, TsLSTsLL)


KVAL. PATV. DOK. NR.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
...	...	...	...	...
...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
...	...	...	...	...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...	...	...	LAPŲ

Schema Nr. 7A-SRS
15.6.3.

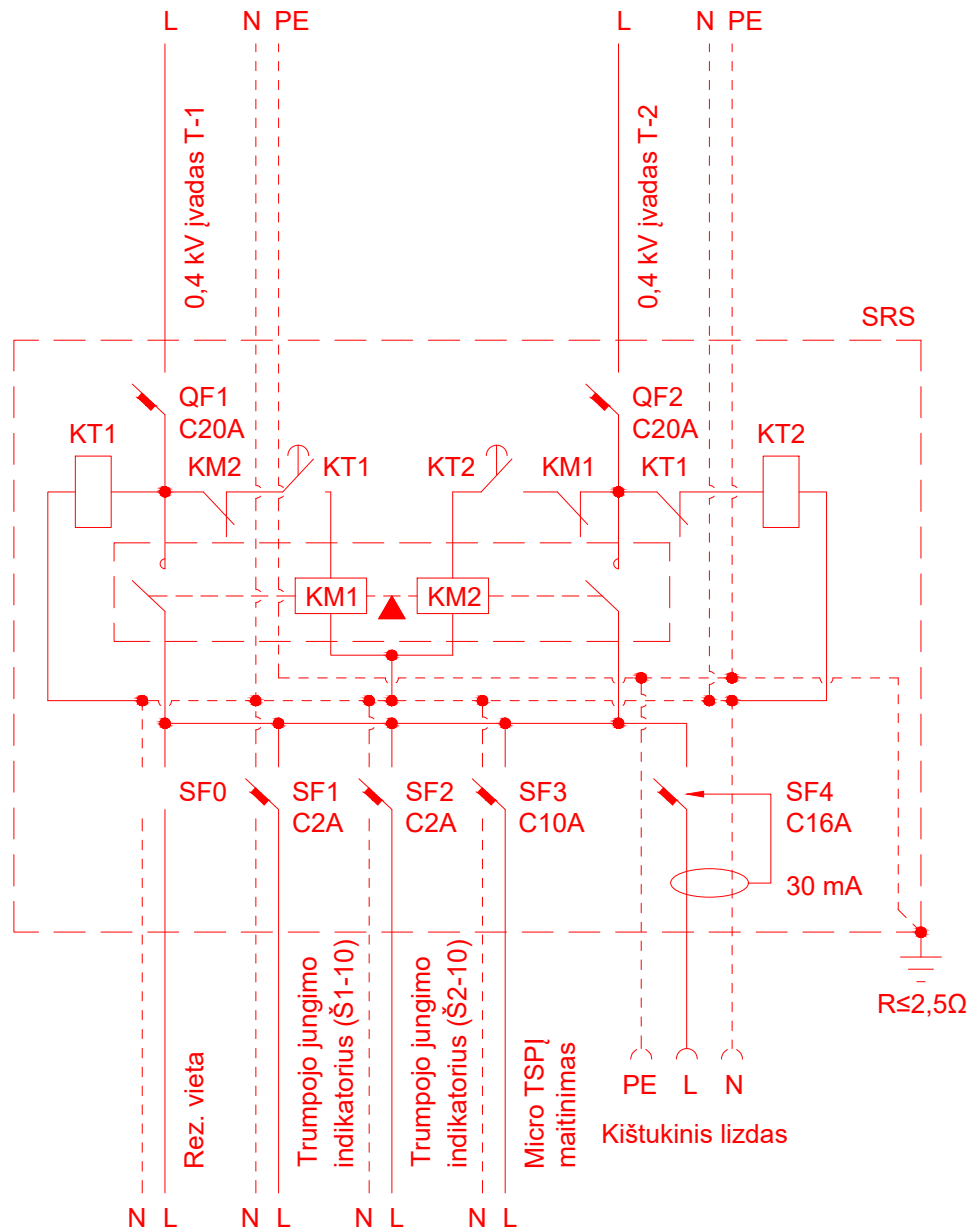


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
				...		...

Schema Nr. 7B
15.6.3.

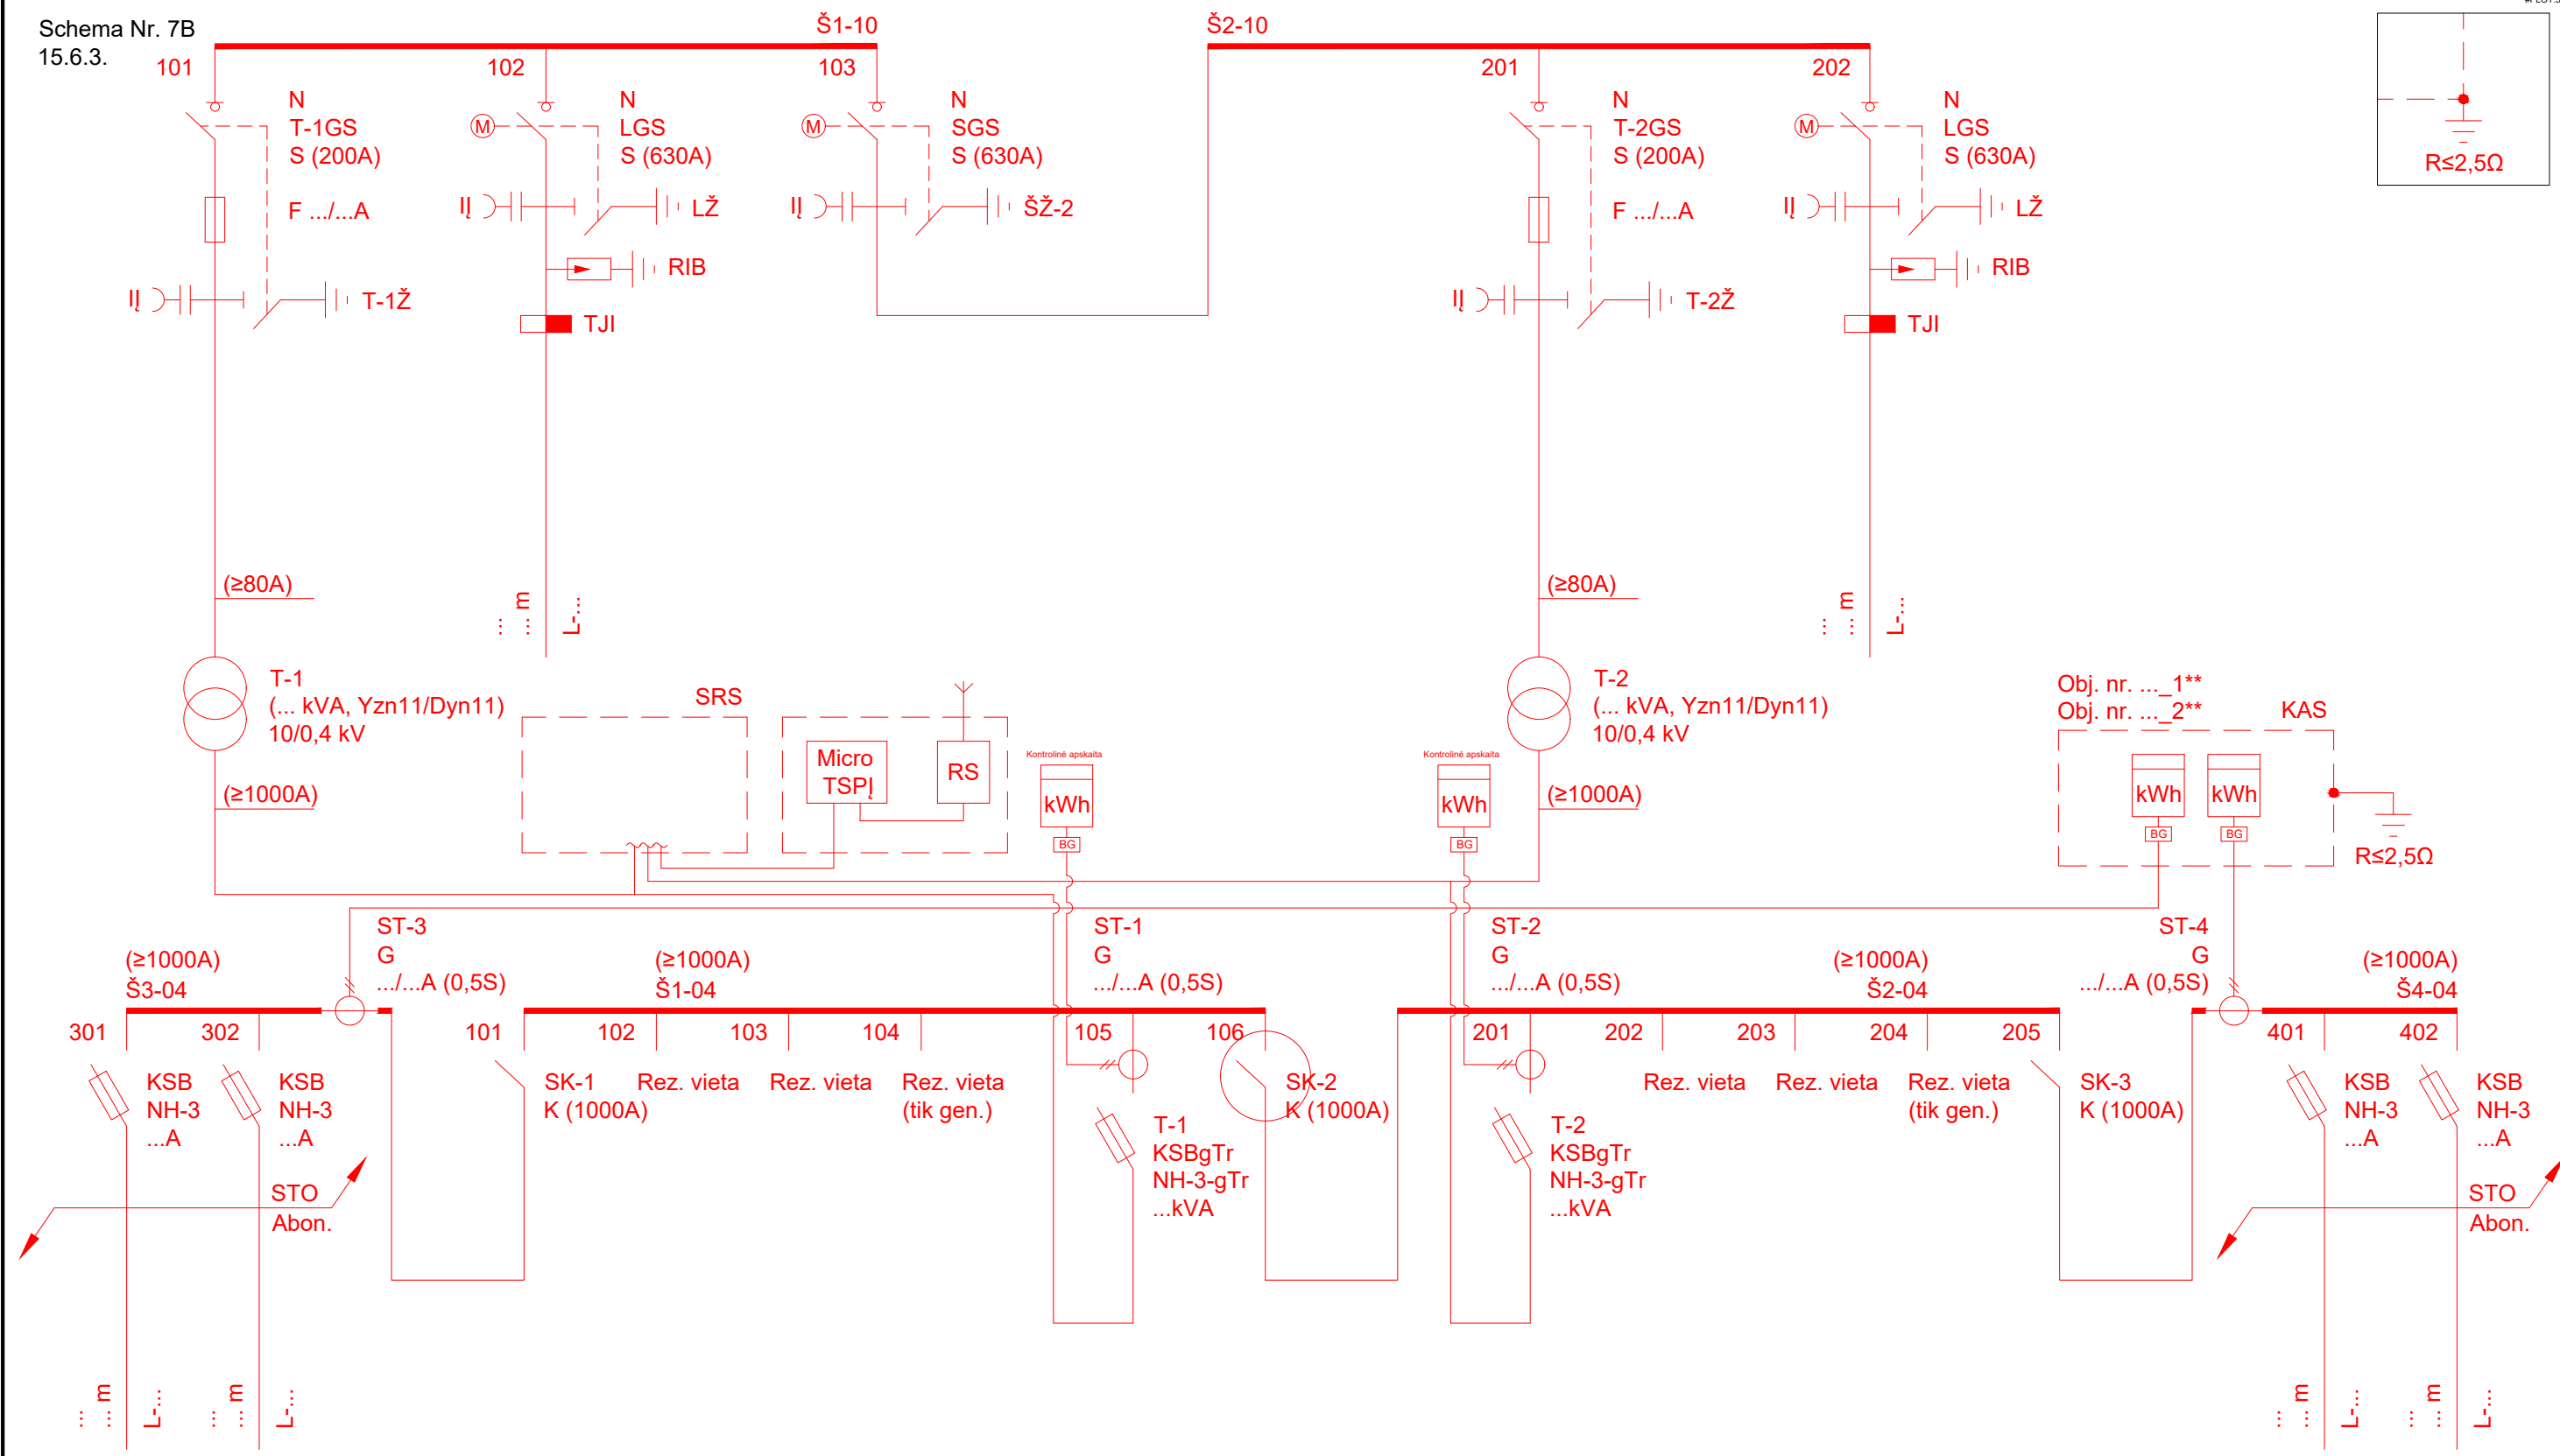

10/0,4 kV įtamos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
MT (galimos 10 kV narvelių konfigūracijos TsLLTs, TsLLTsL, TsLLTsLL, TsLSTsL, TsLSTsLL)


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
...	...	...	...	...	
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
...	...	...	...	...	...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
...	...	...	...	...	...

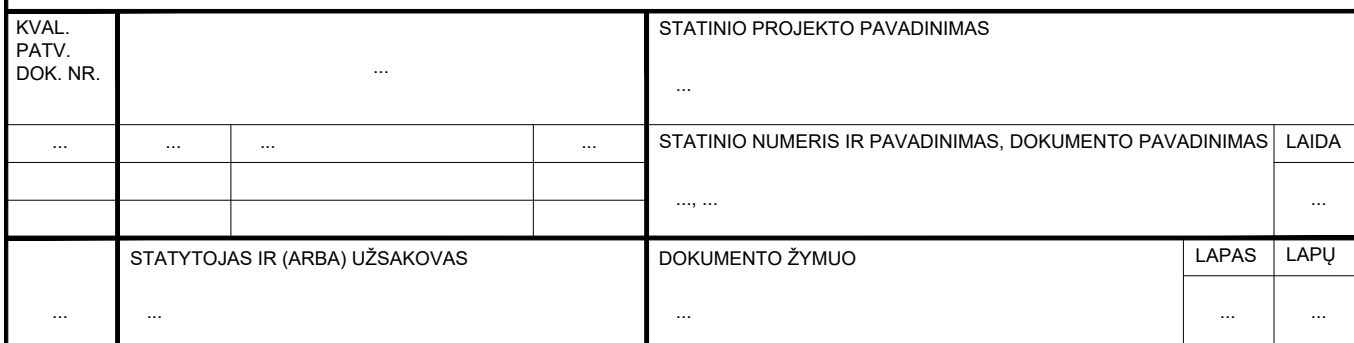

Priedai


Kitų tiekėjų (gamintojų) galimos konfigūracijos:

15.6.3.	LTsTsL (gamintojas ABB)	Priedas Nr. 1
	LTsSLTs (gamintojas SCHNEIDER)	Priedas Nr. 2
15.2.10. 15.6.1. 15.6.2.	LTsL, LLTsL (gamintojas SCHNEIDER)	Priedas Nr. 3
15.2.10.	TsL, TsLL, TsLLL (gamintojas SIEMENS)	Priedas Nr. 4A, 4B

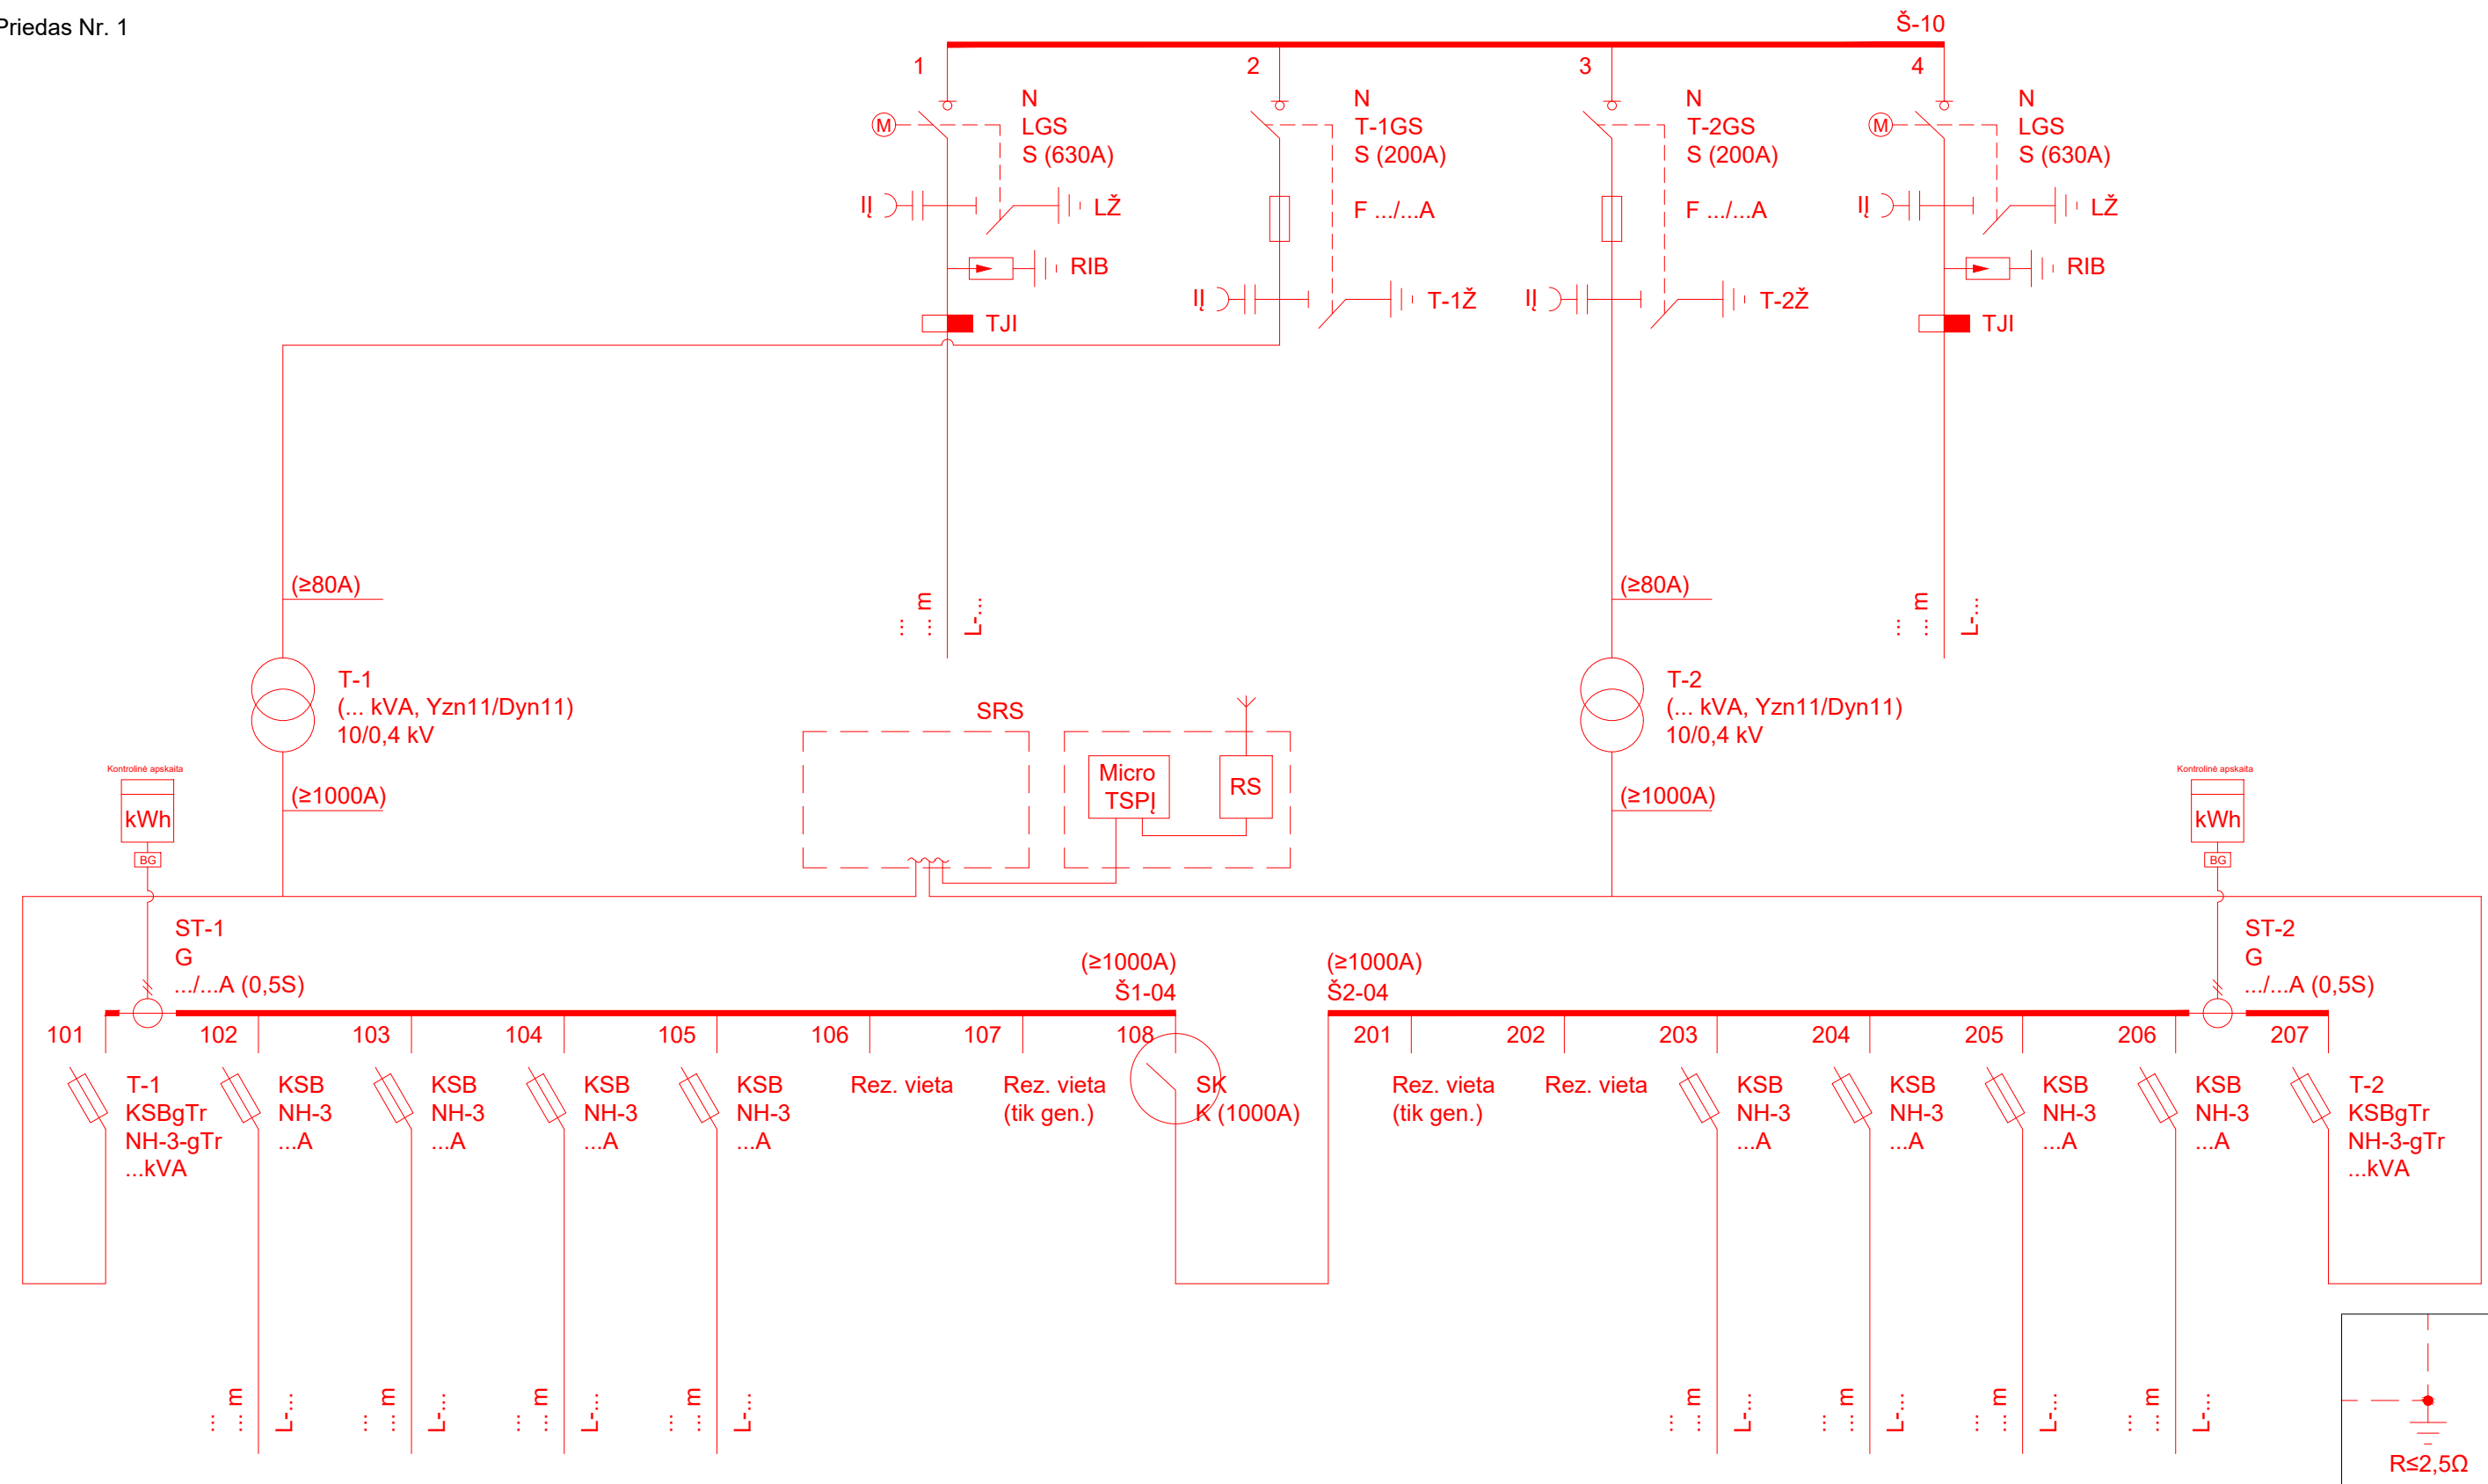


15.6.3.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais	LTsTsL	Po 6 vnt. KSB kiekvienoje sekcijoje (gamintojas ABB)
---------	---	--	--

Priedas Nr. 1-SRS

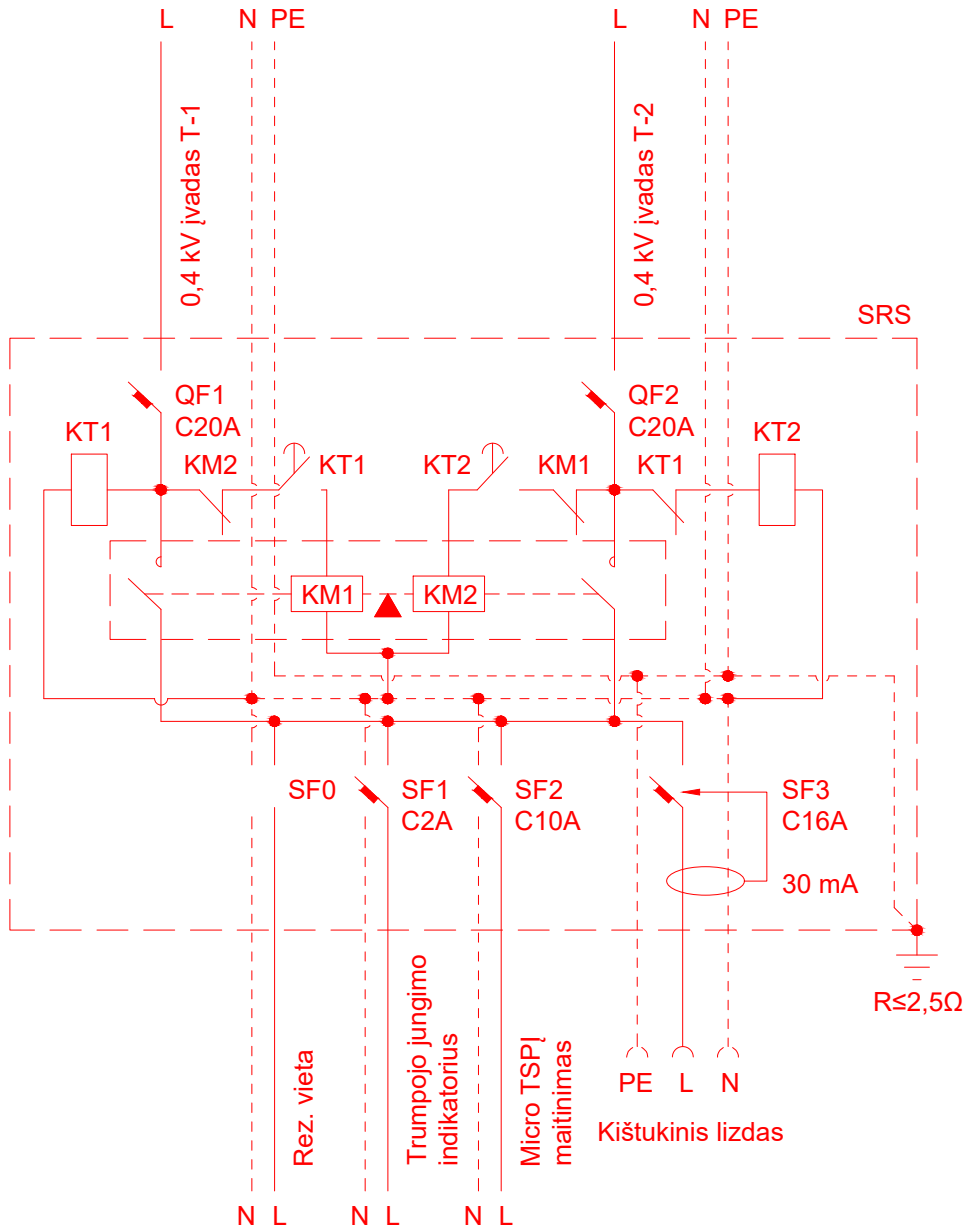


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...




KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...		LAPŲ

Priedas Nr. 2-SRS

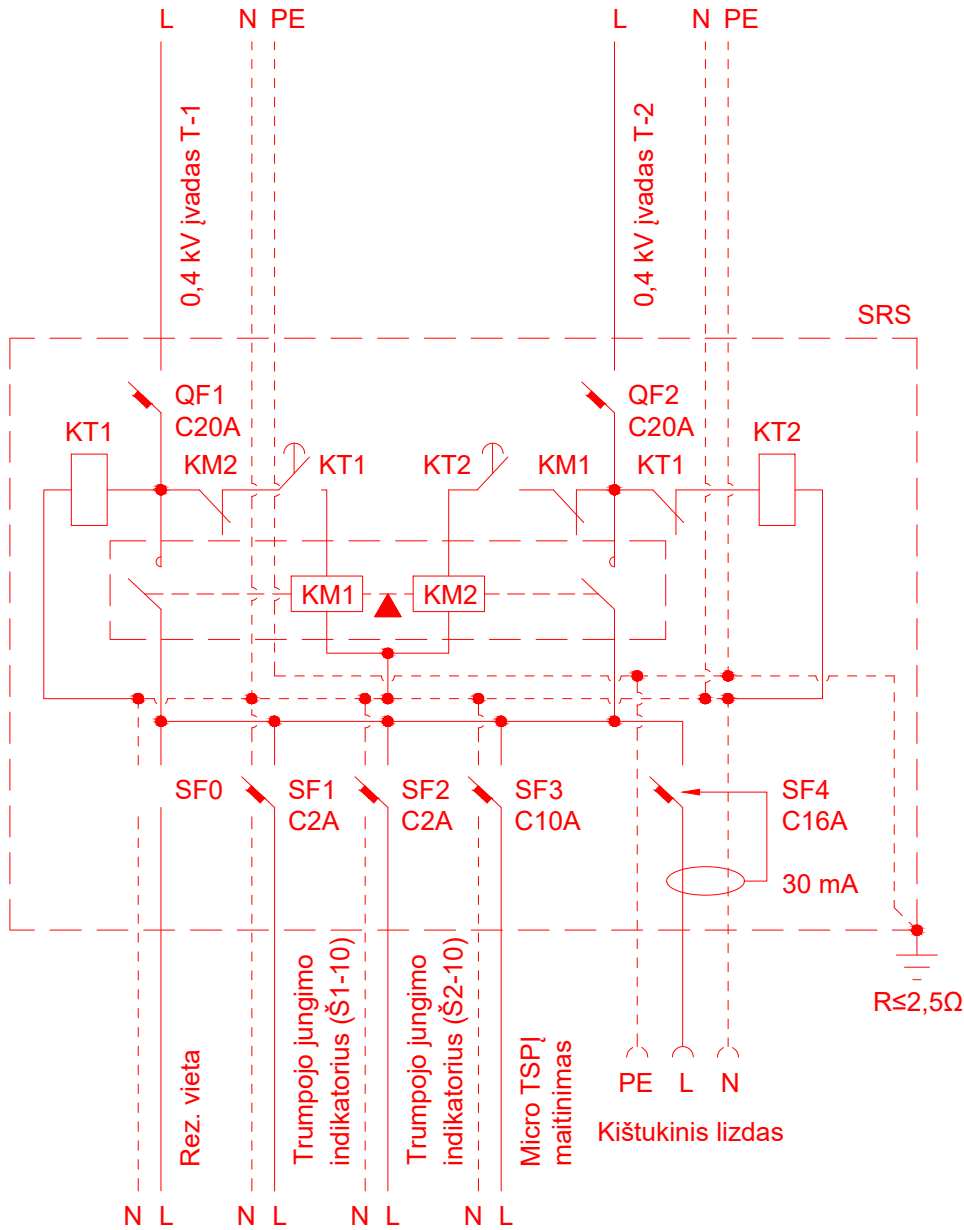


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...		LAPŲ
						...
						...

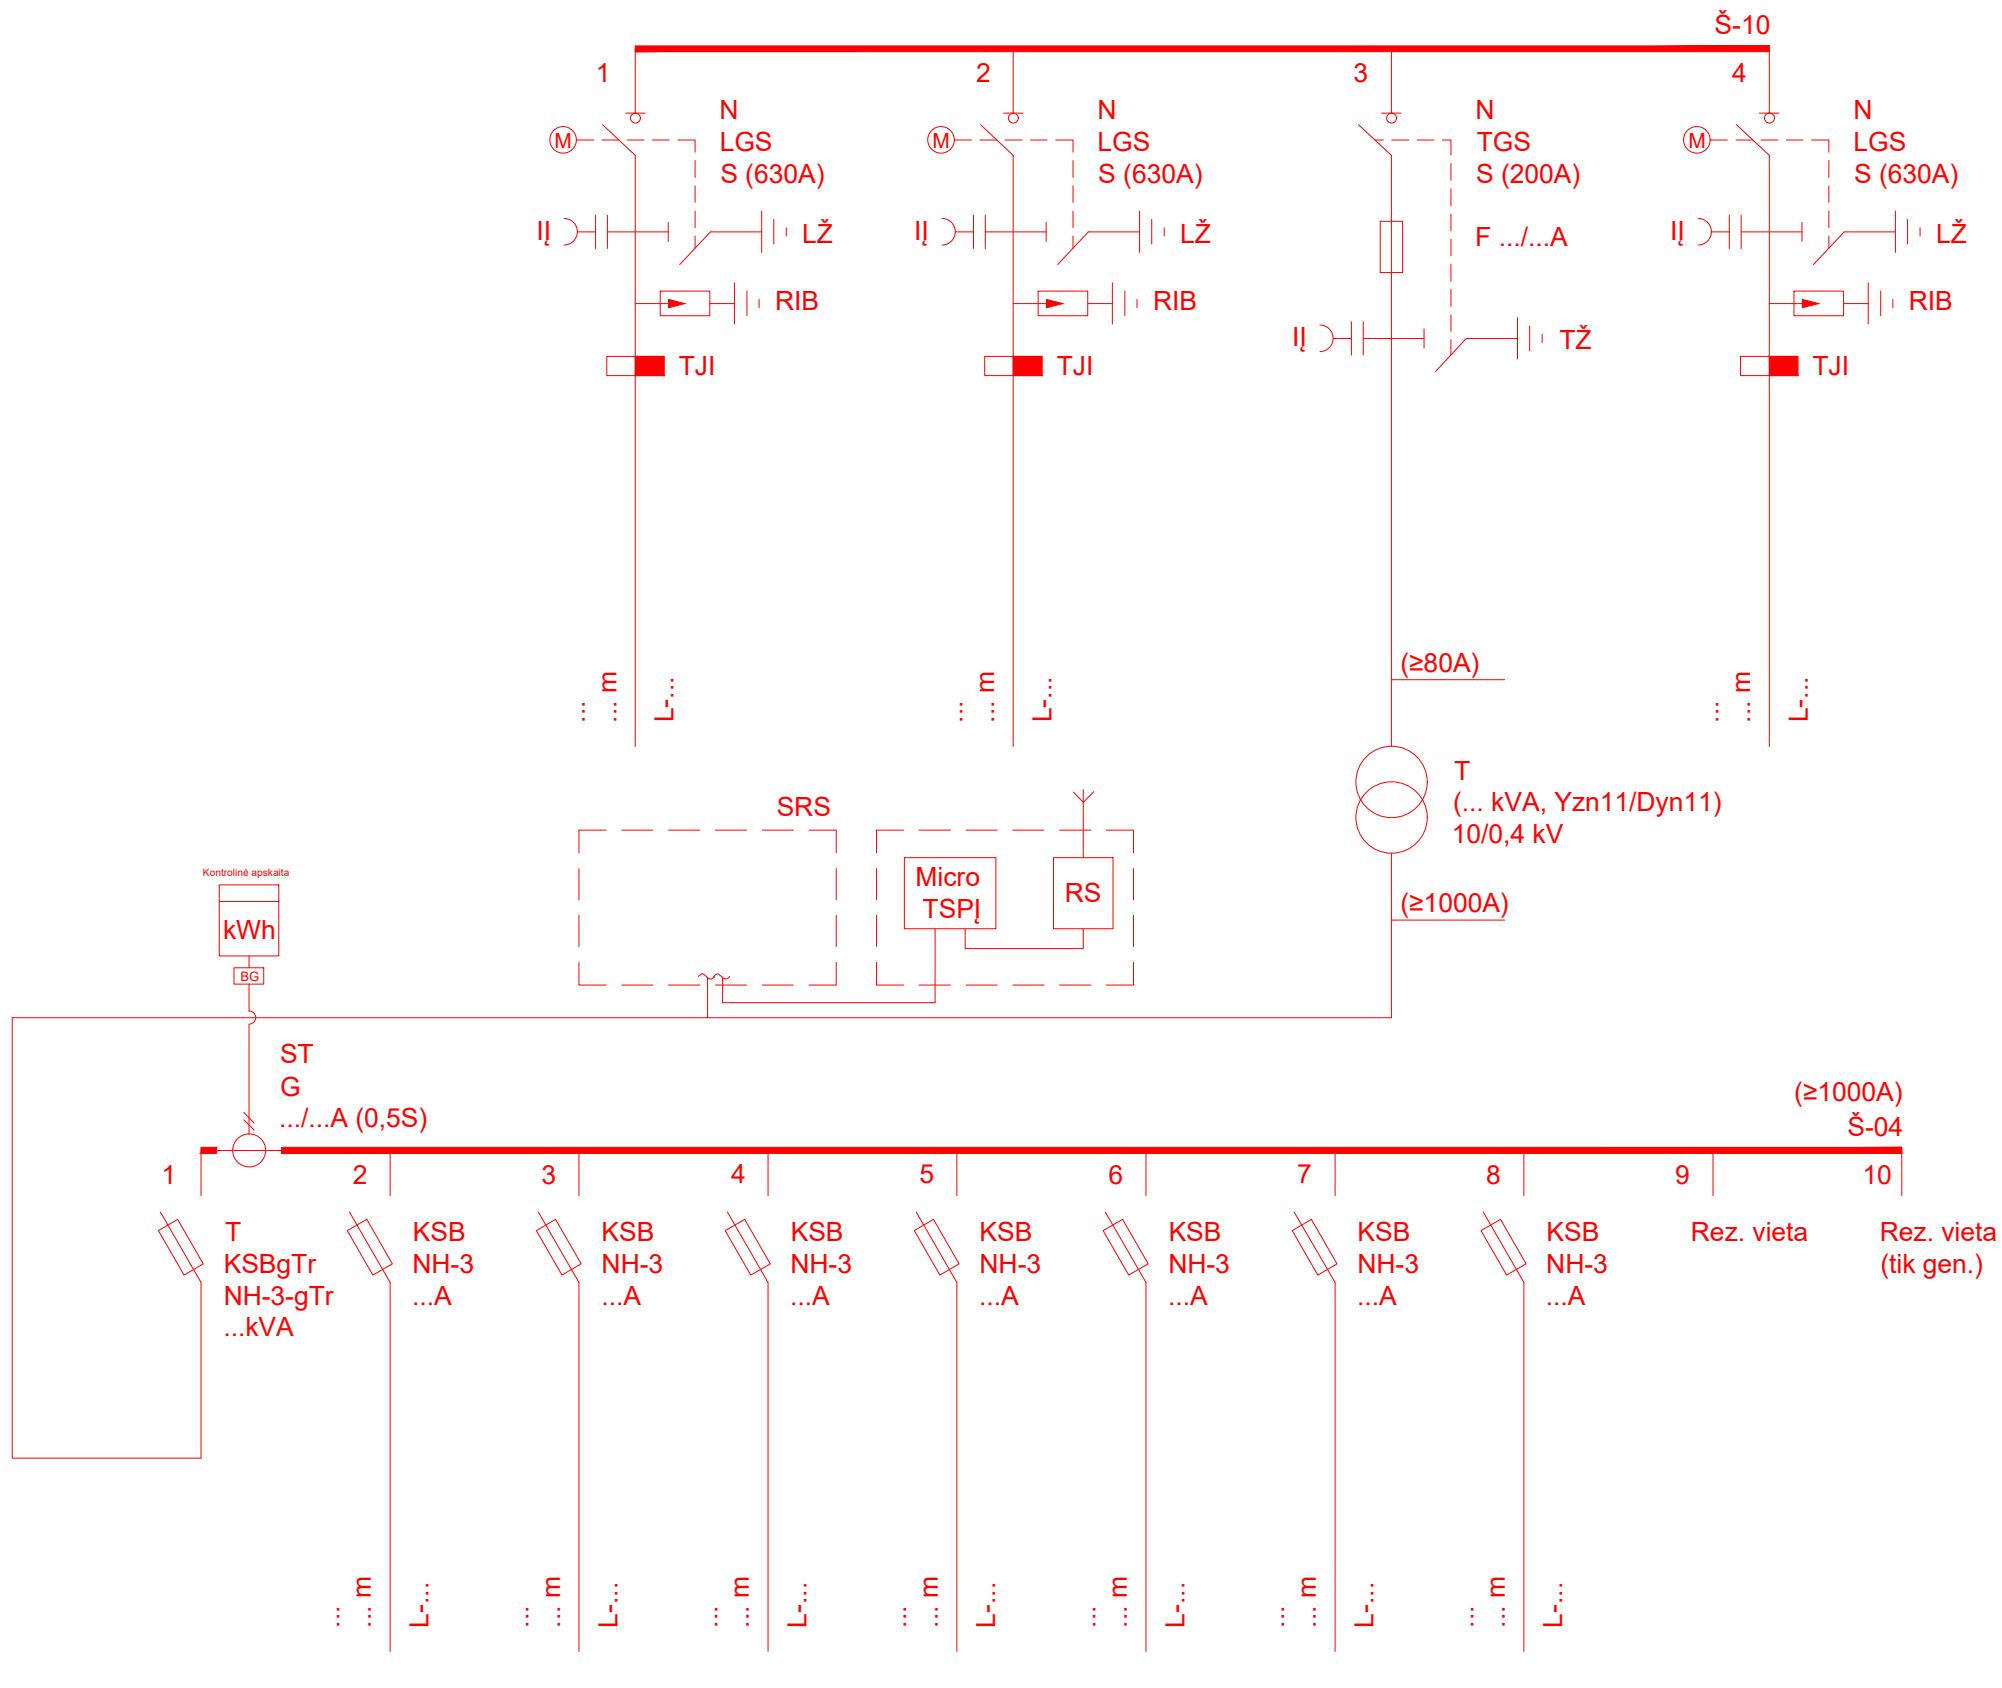


15.2.10.	10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)	- LTsL; - LLTsL.	8 vnt. KSB + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SCHNEIDER)
15.6.1.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi		3 vnt. KSB + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SCHNEIDER)
15.6.2.	10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi		6 vnt. KSB + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SCHNEIDER)

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
...	...	...	...	..., ...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...	...	...	...	...	LAPŲ
...	...	...	...	...	...	...

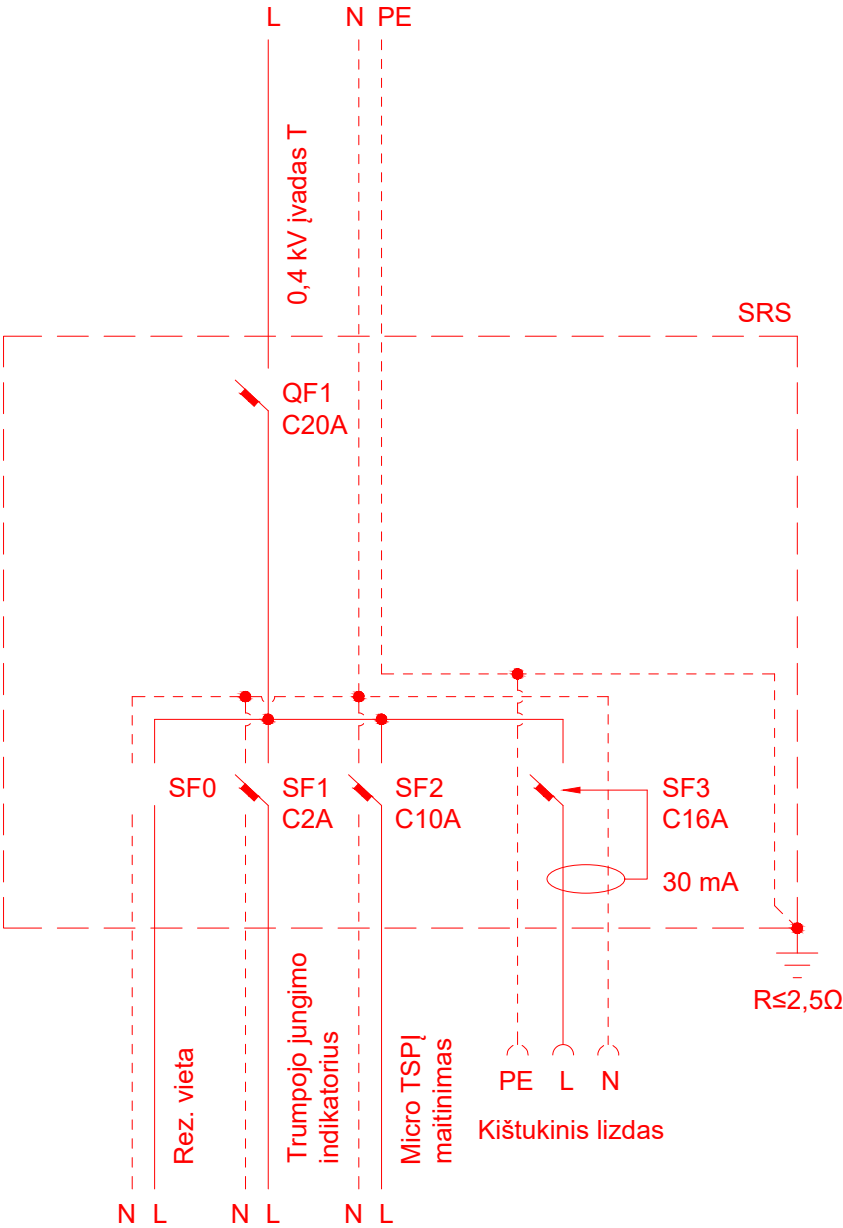


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...

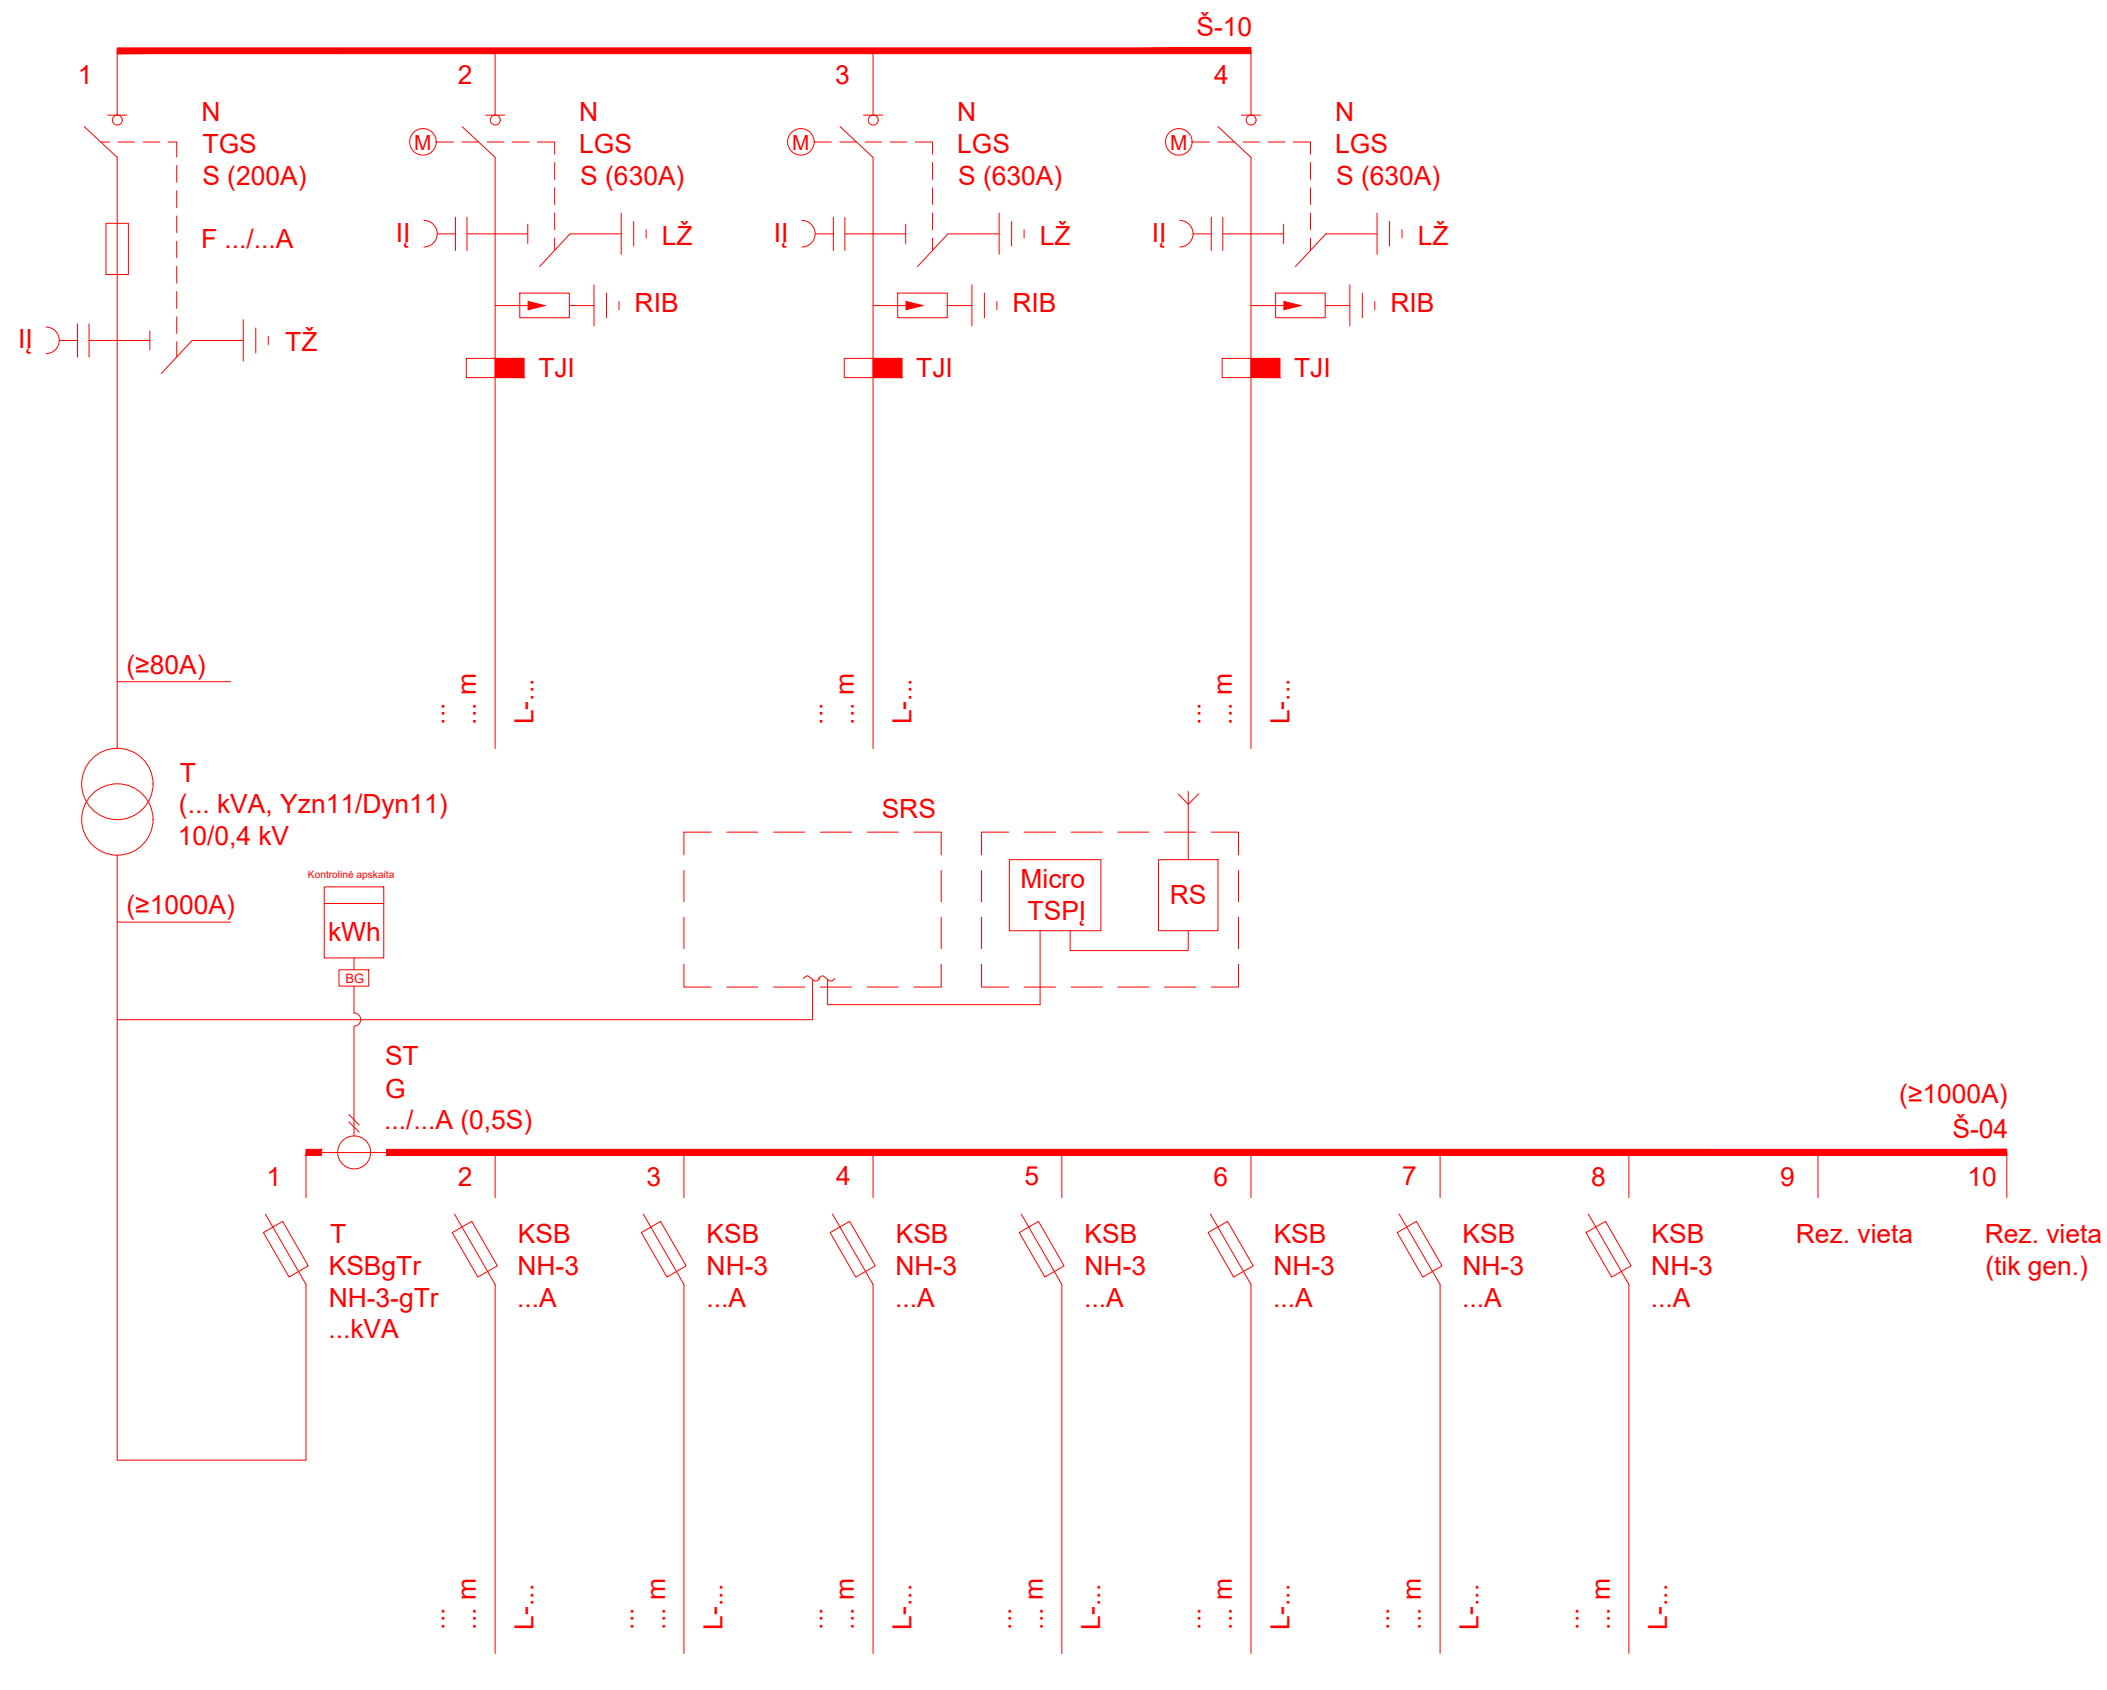


15.2.10.	10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)	- TsL; - TsLL; - TsLLL.	8 vnt. KSB + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SIEMENS)
----------	--	---	--

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
...	...	...	...	...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...	...	...	...	...	LAPŲ

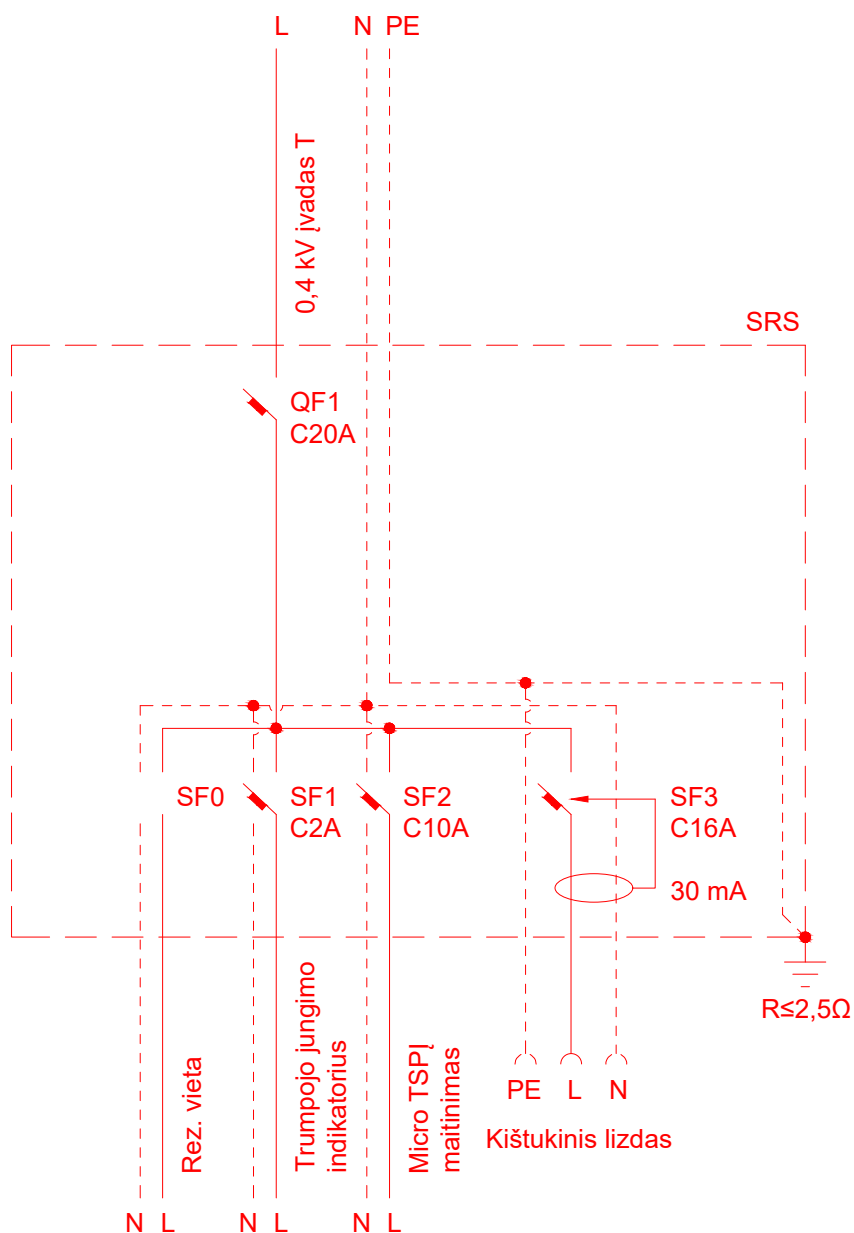


KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
							...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
							LAPŲ
...	...			...	...	...	

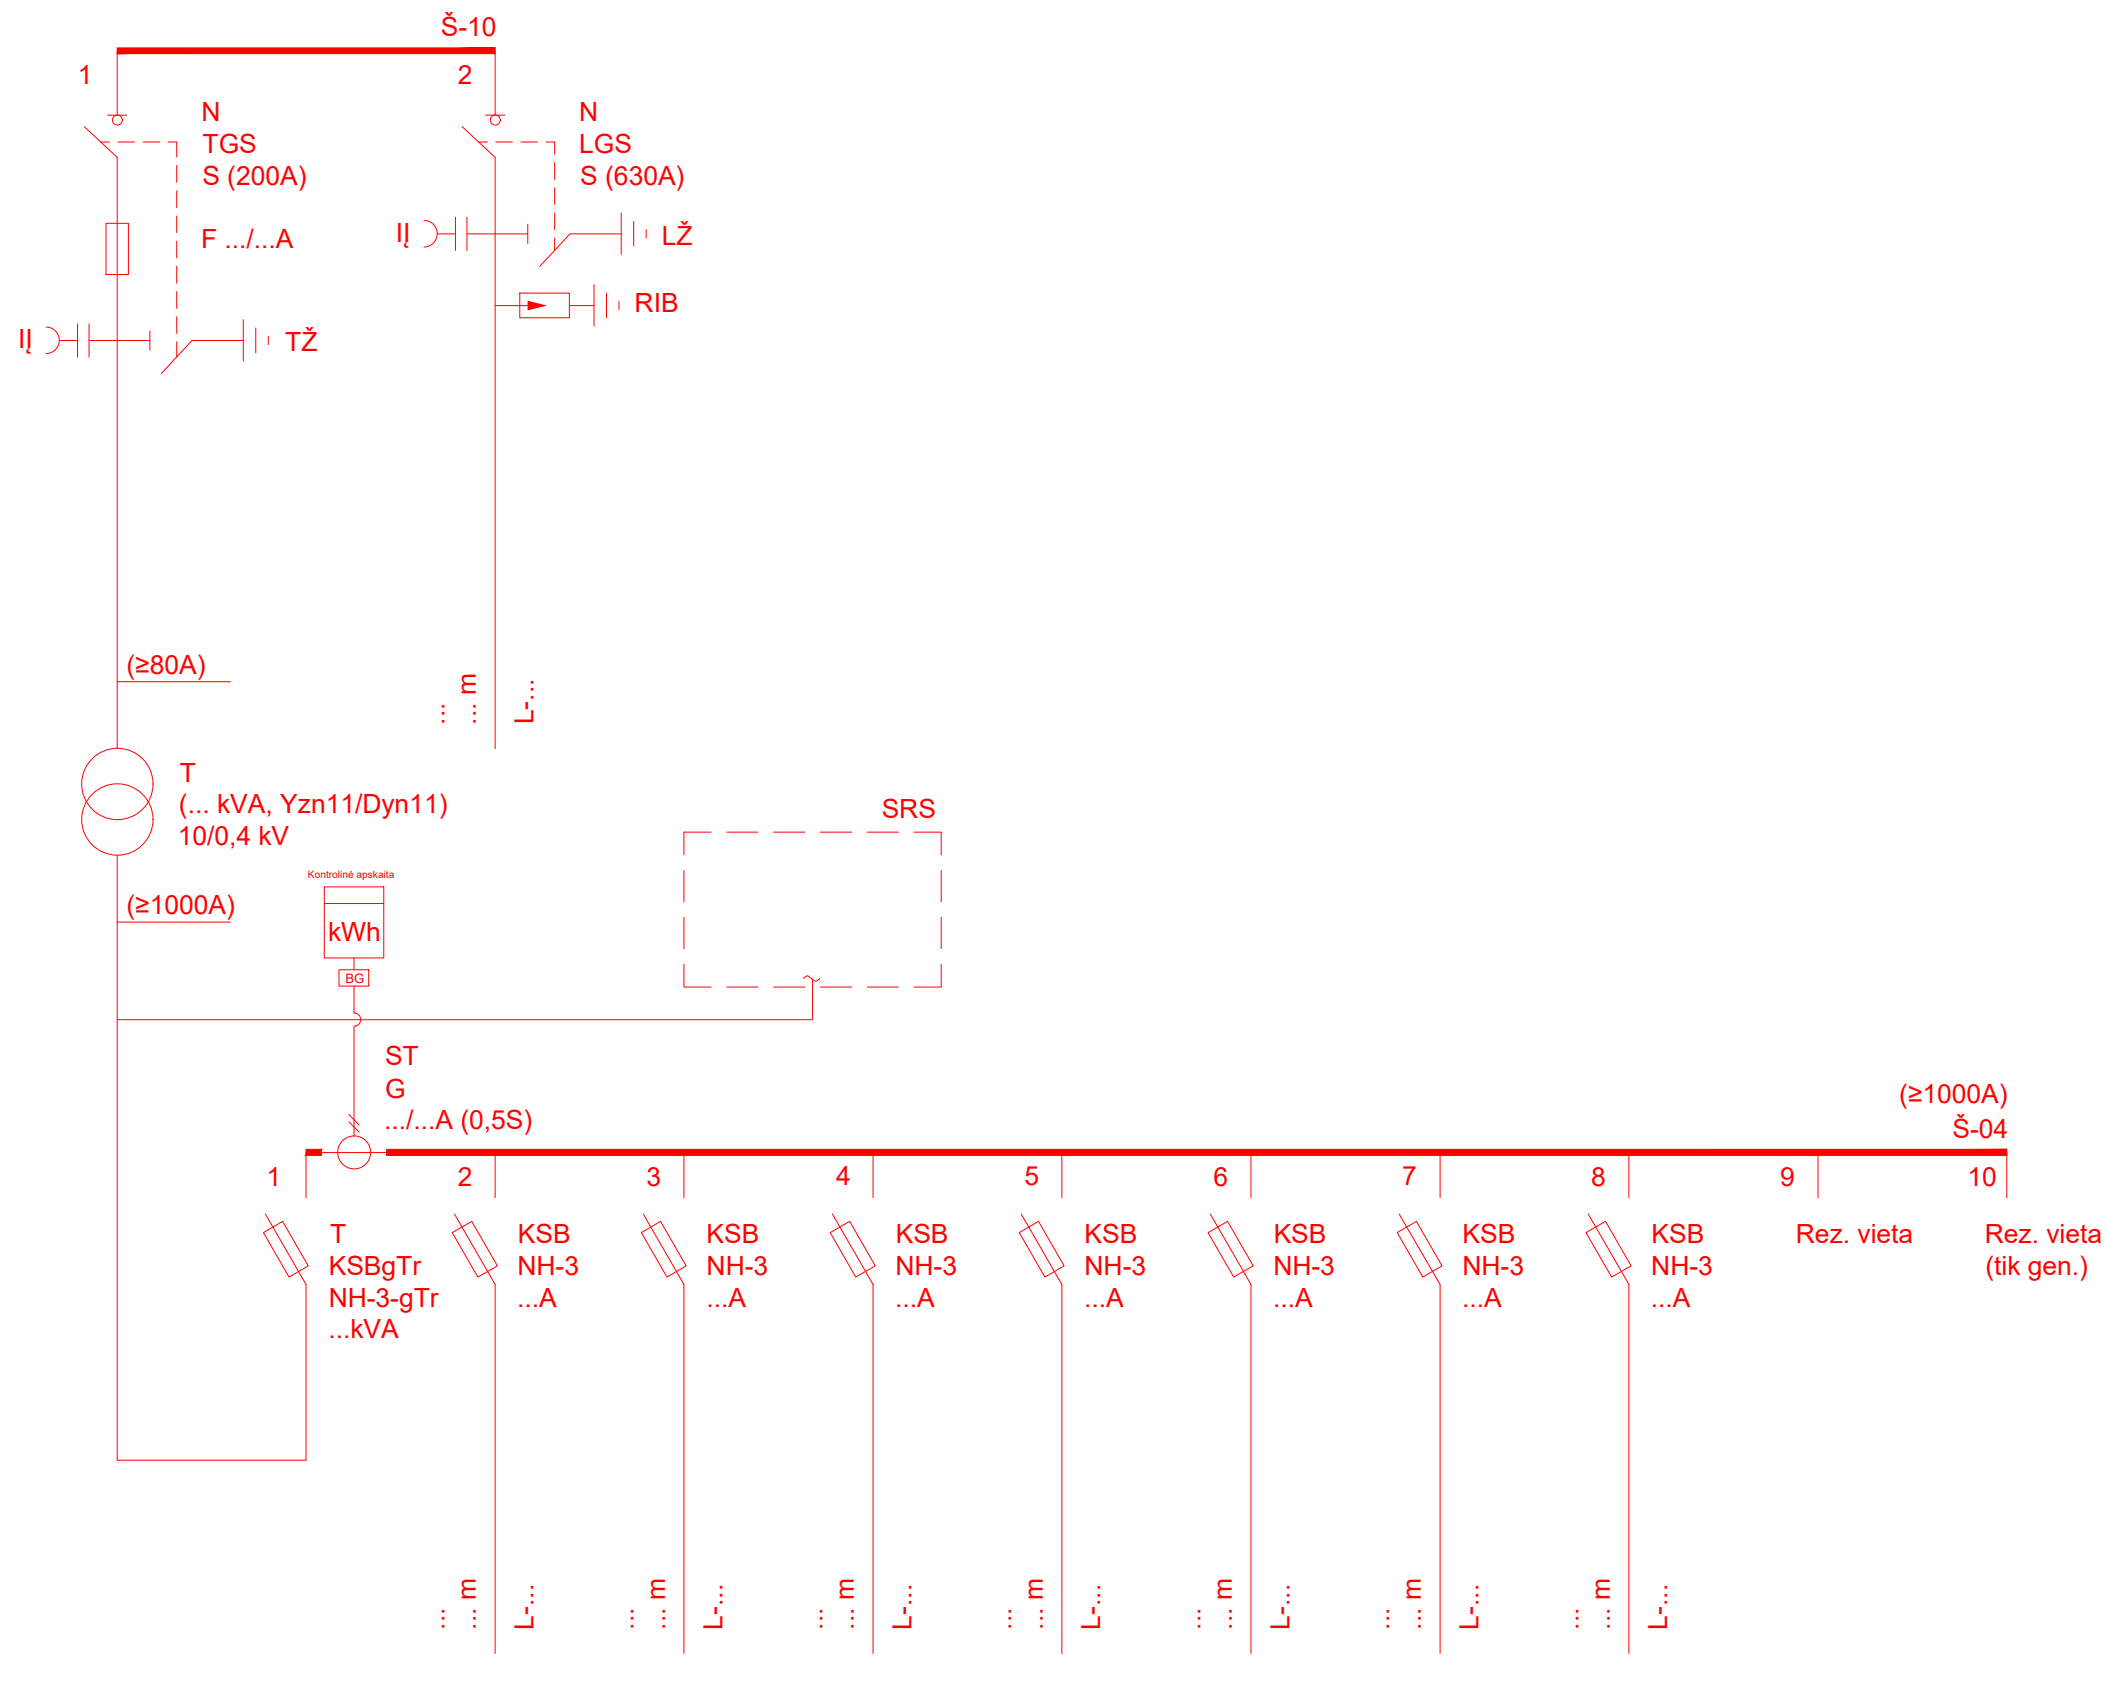

15.2.10.	10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)	- TsL; - TsLL; - TsLLL.	8 vnt. KSB + 1 vieta rezervinio generatoriaus prijungimui (gamintojas SIEMENS)
----------	--	---	--

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
...	...			...		LAPŲ
						...

Priedas Nr. 4B-SRS

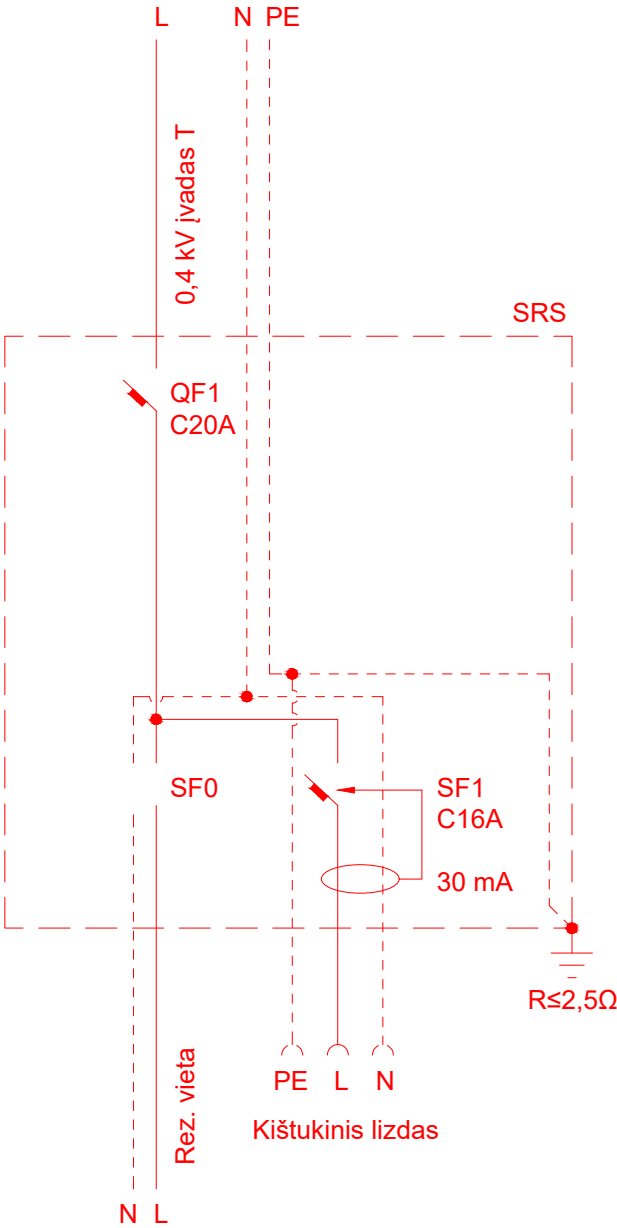

KVAL. PATV. DOK. NR.	...			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
...	...	...	...	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				...		...
...	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
						LAPŲ
...	...			...		...