








Projekto pavadinimas:

**Vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. sublokuotus namus Ž. Pusjė g. 24, korpusus K3 - K10, K12 - K15, Vilniuje (kvartalo projektas)**

Informacija apie projektą


-  Naujas kvartalas
-  Esamas dujotiekis
-  Pirmais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 281 m
-  Vėlesniais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 56 m

**Vartotojams dujofikuoti reikalingos sistemos ilgis,  $L_{\text{kvart.}}$  - 337 m**

-  Pirmais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 22 vnt.
-  Vėlesniais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 17 vnt.
-  Kvartalui priklausantys sklypai, kurie nelaikomi potencialiais vartotojais

**Viso kvartale dujofikuojama potencialių buitinių vartotojų,  $n_b$  - 39 vnt.**

**Vienam potencialiam buitiniam vartotojui tenkantis vidutinis dujų sistemos ilgis (metrais)  $L_{\text{kvart.}} / n_b = 8,64 \text{ m}$**

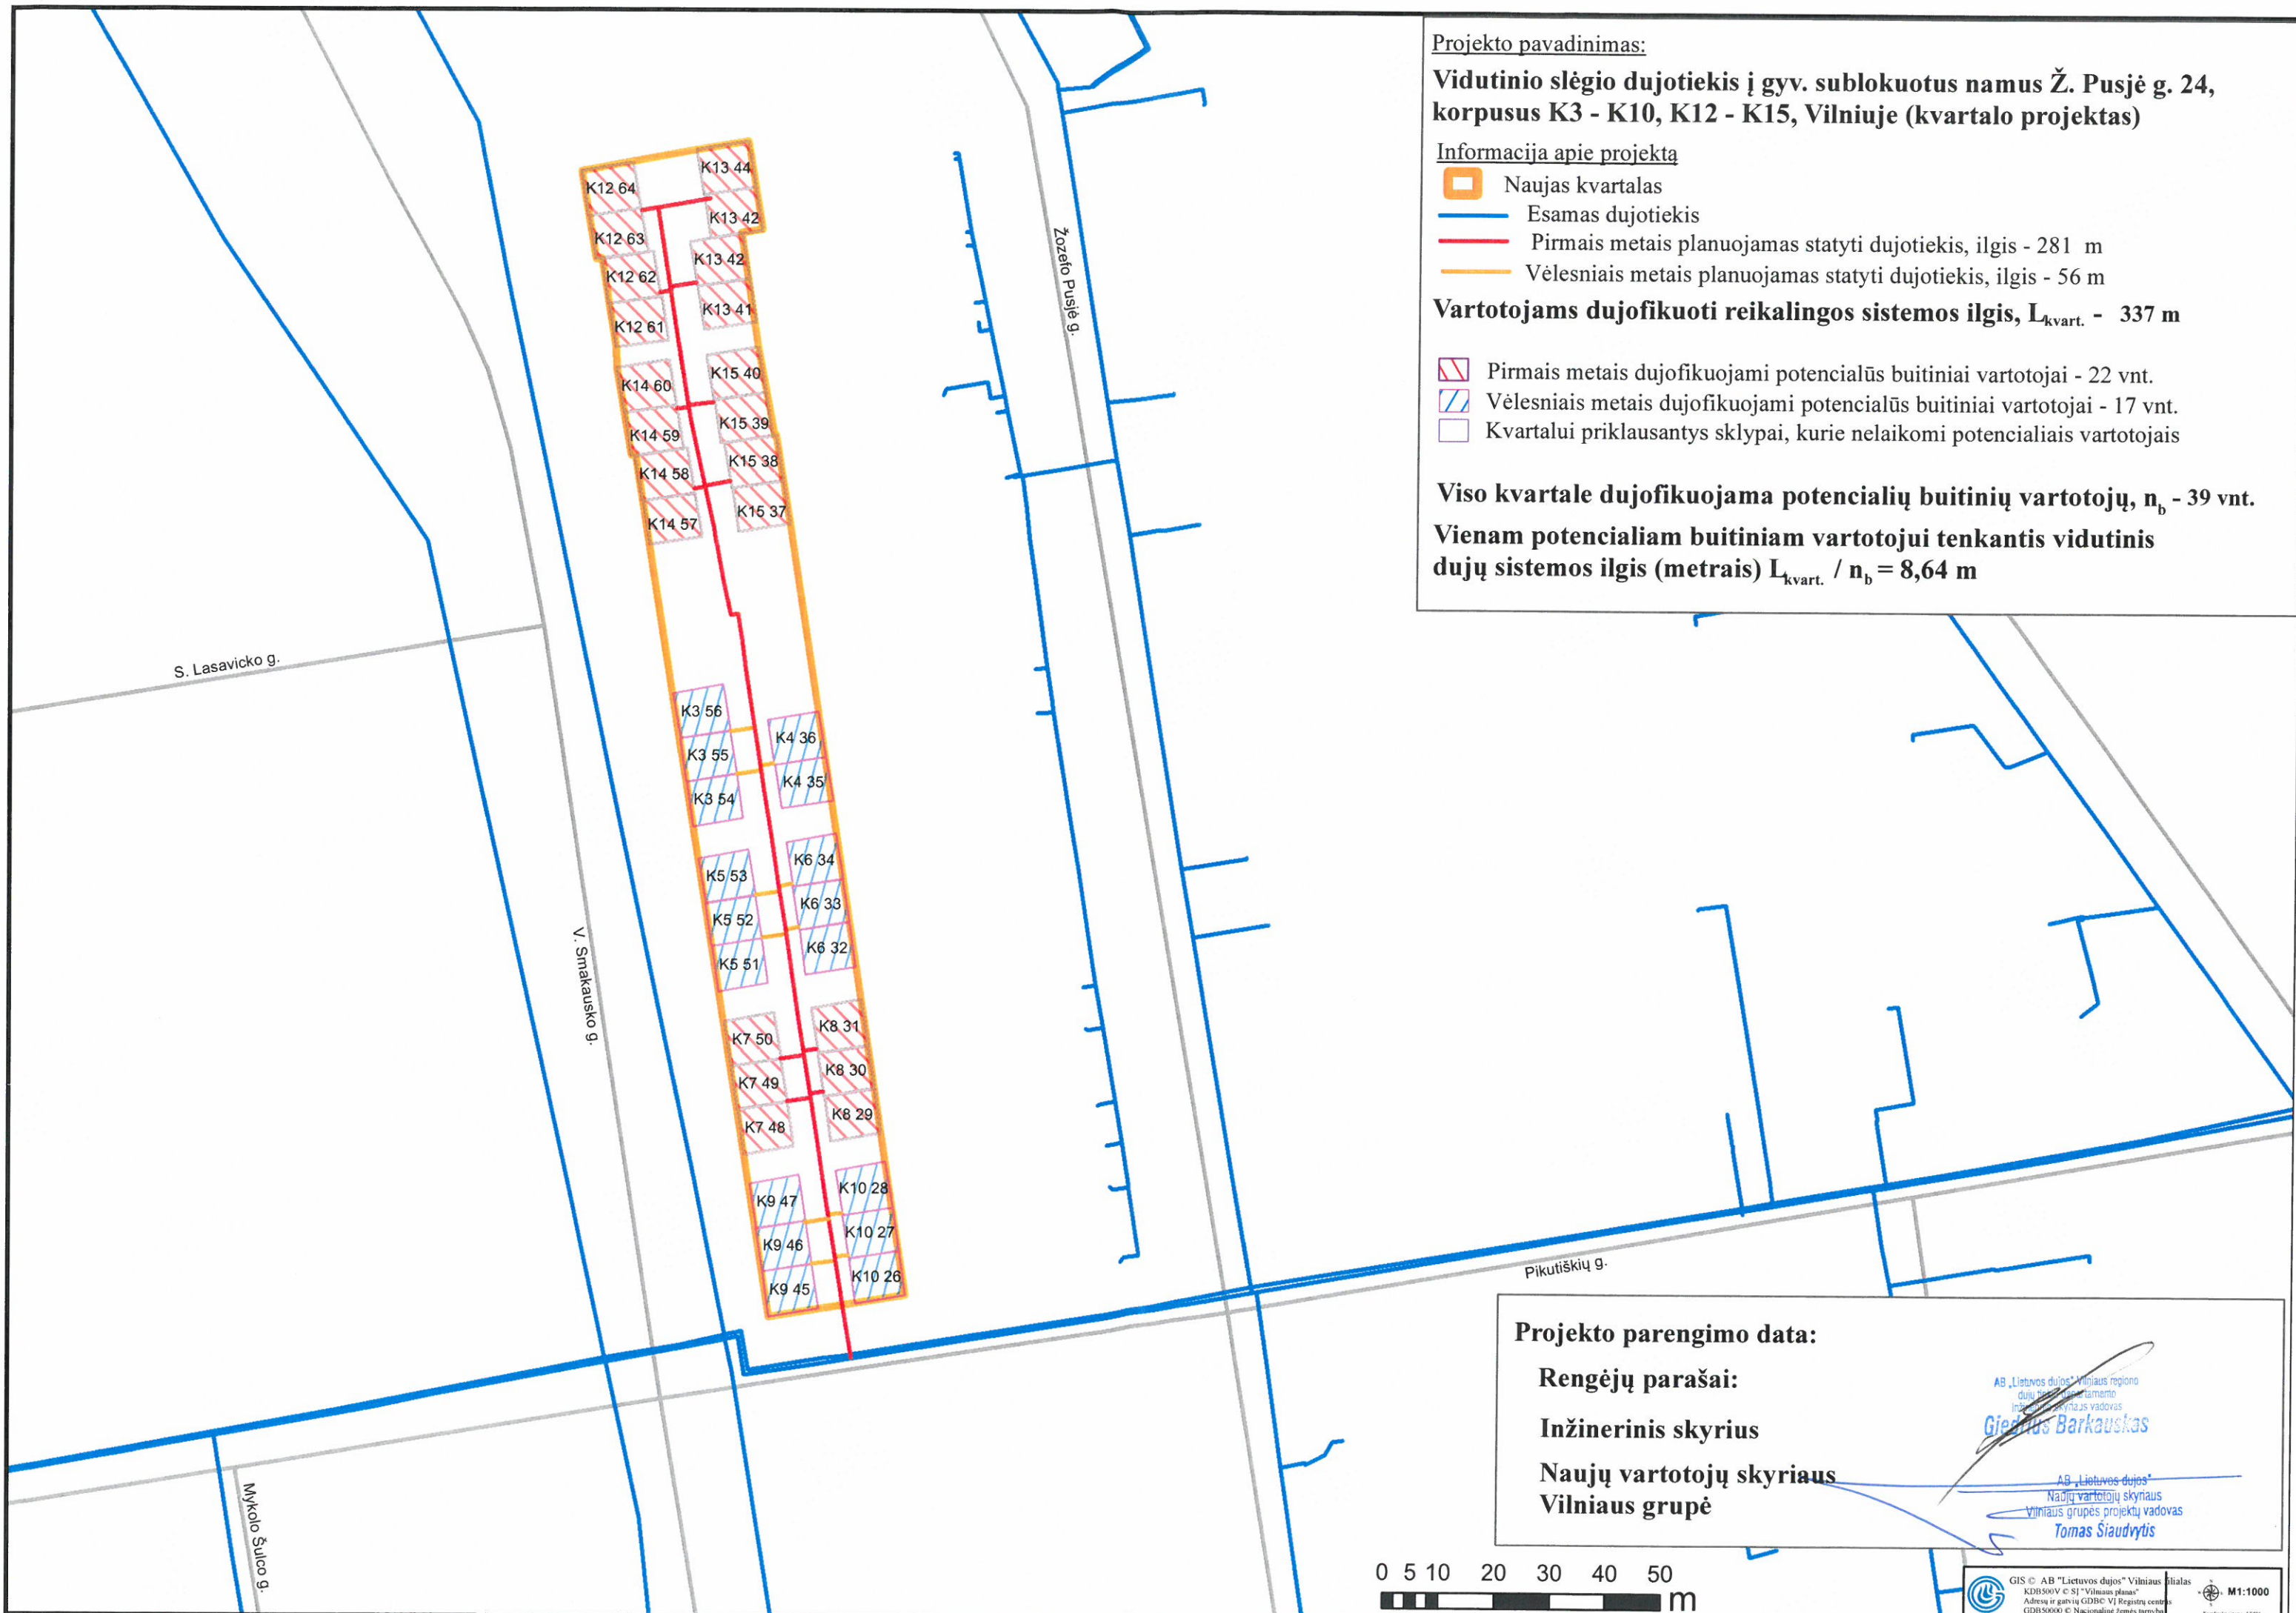

Projekto parengimo data:

Rengėjų parašai:

Inžinerinis skyrius

Naujų vartotojų skyriaus  
Vilniaus grupė

AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus regiono  
dujų tinklo skyriaus tarnyba  
Inžinerinio skyriaus vadovas  
*Giedrius Barkauskas*

AB „Lietuvos dujos“  
Naujų vartotojų skyriaus  
Vilniaus grupės projektų vadovas  
*Tomas Siaudvytis*

0 5 10 20 30 40 50  
m