








Projekto pavadinimas:

Vidutinio slėgio dujotiekis į 7-ių gyvenamų namų kvartalą Liepų g., Bukišio k., Vilniaus r.

Informacija apie projektą


-  Naujas kvartalas
-  Esamas dujotiekis
-  Pirmais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 115 m
-  Vėlesniais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 42 m

Vartotojams dujofikuoti reikalingos sistemos ilgis, $L_{\text{kvart.}}$ - 157 m

-  Pirmais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 1 vnt.
-  Vėlesniais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 6 vnt.
-  Kvartalui priklausantys sklypai, kurie nelaikomi potencialiais vartotojais

Viso kvartale dujofikuojama potencialių buitinių vartotojų, n_b - 7 vnt.

Vienam potencialiam buitiniam vartotojui tenkantis vidutinis dujų sistemos ilgis (metrais) $L_{\text{kvart.}} / n_b = 22,43$ m

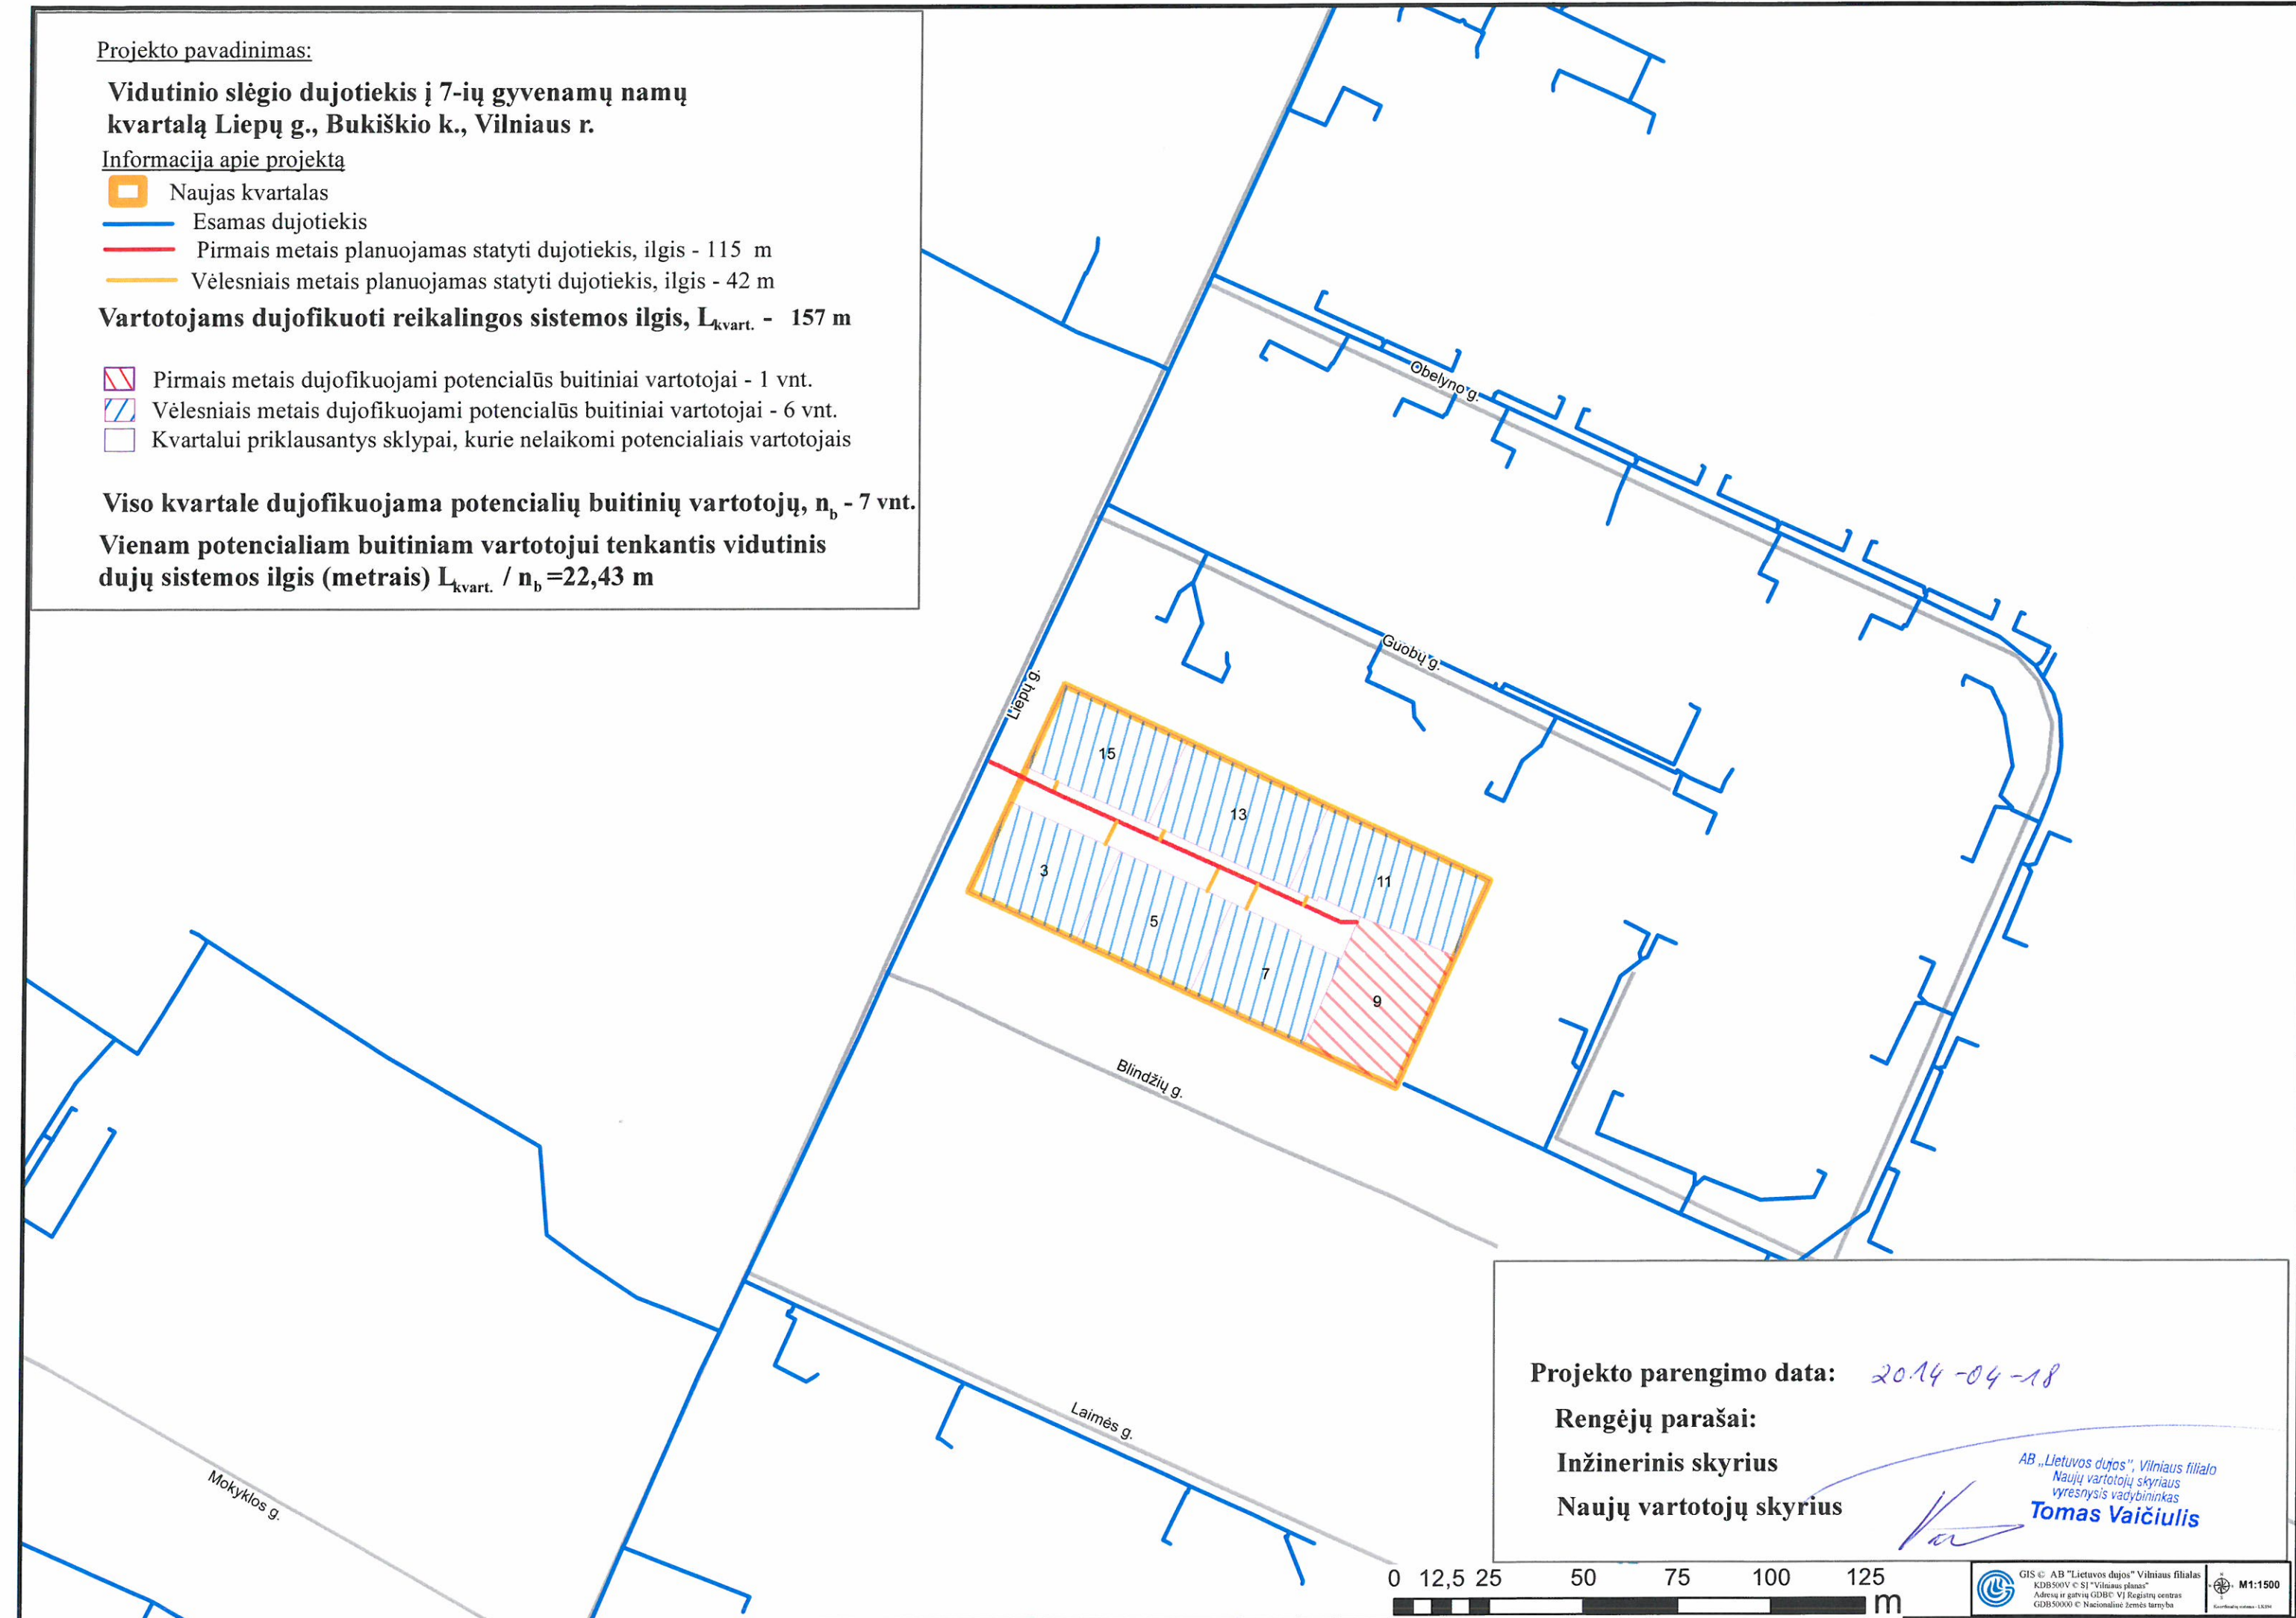

Projekto parengimo data: 2014-04-18

Rengėjų parašai:

Inžinerinis skyrius

Naujų vartotojų skyrius

AB „Lietuvos dujos“, Vilniaus filialas
Naujų vartotojų skyriaus
vyresnysis vadybininkas
Tomas Vaičiulis

0 12,5 25 50 75 100 125 m