








Projekto pavadinimas:

Vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus Gėlių g., Rudamina, Vilniaus r. (kvartalo projektas)

Informacija apie projektą


-  Naujas kvartalas
-  Esamas dujotiekis
-  Pirmais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 232 m
-  Vėlesniais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 134 m

Vartotojams dujofikuoti reikalingos sistemos ilgis, $L_{\text{kvart.}}$ - 366 m

-  Pirmais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 3 vnt.
-  Vėlesniais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 7 vnt.
-  Kvartalui priklausantys sklypai, kurie nelaikomi potencialiais vartotojais

Viso kvartale dujofikuojama potencialių buitinių vartotojų, n_b - 10 vnt.

Vienam potencialiam buitiniam vartotojui tenkantis vidutinis dujų sistemos ilgis (metrais) $L_{\text{kvart.}} / n_b = 36,6$ m

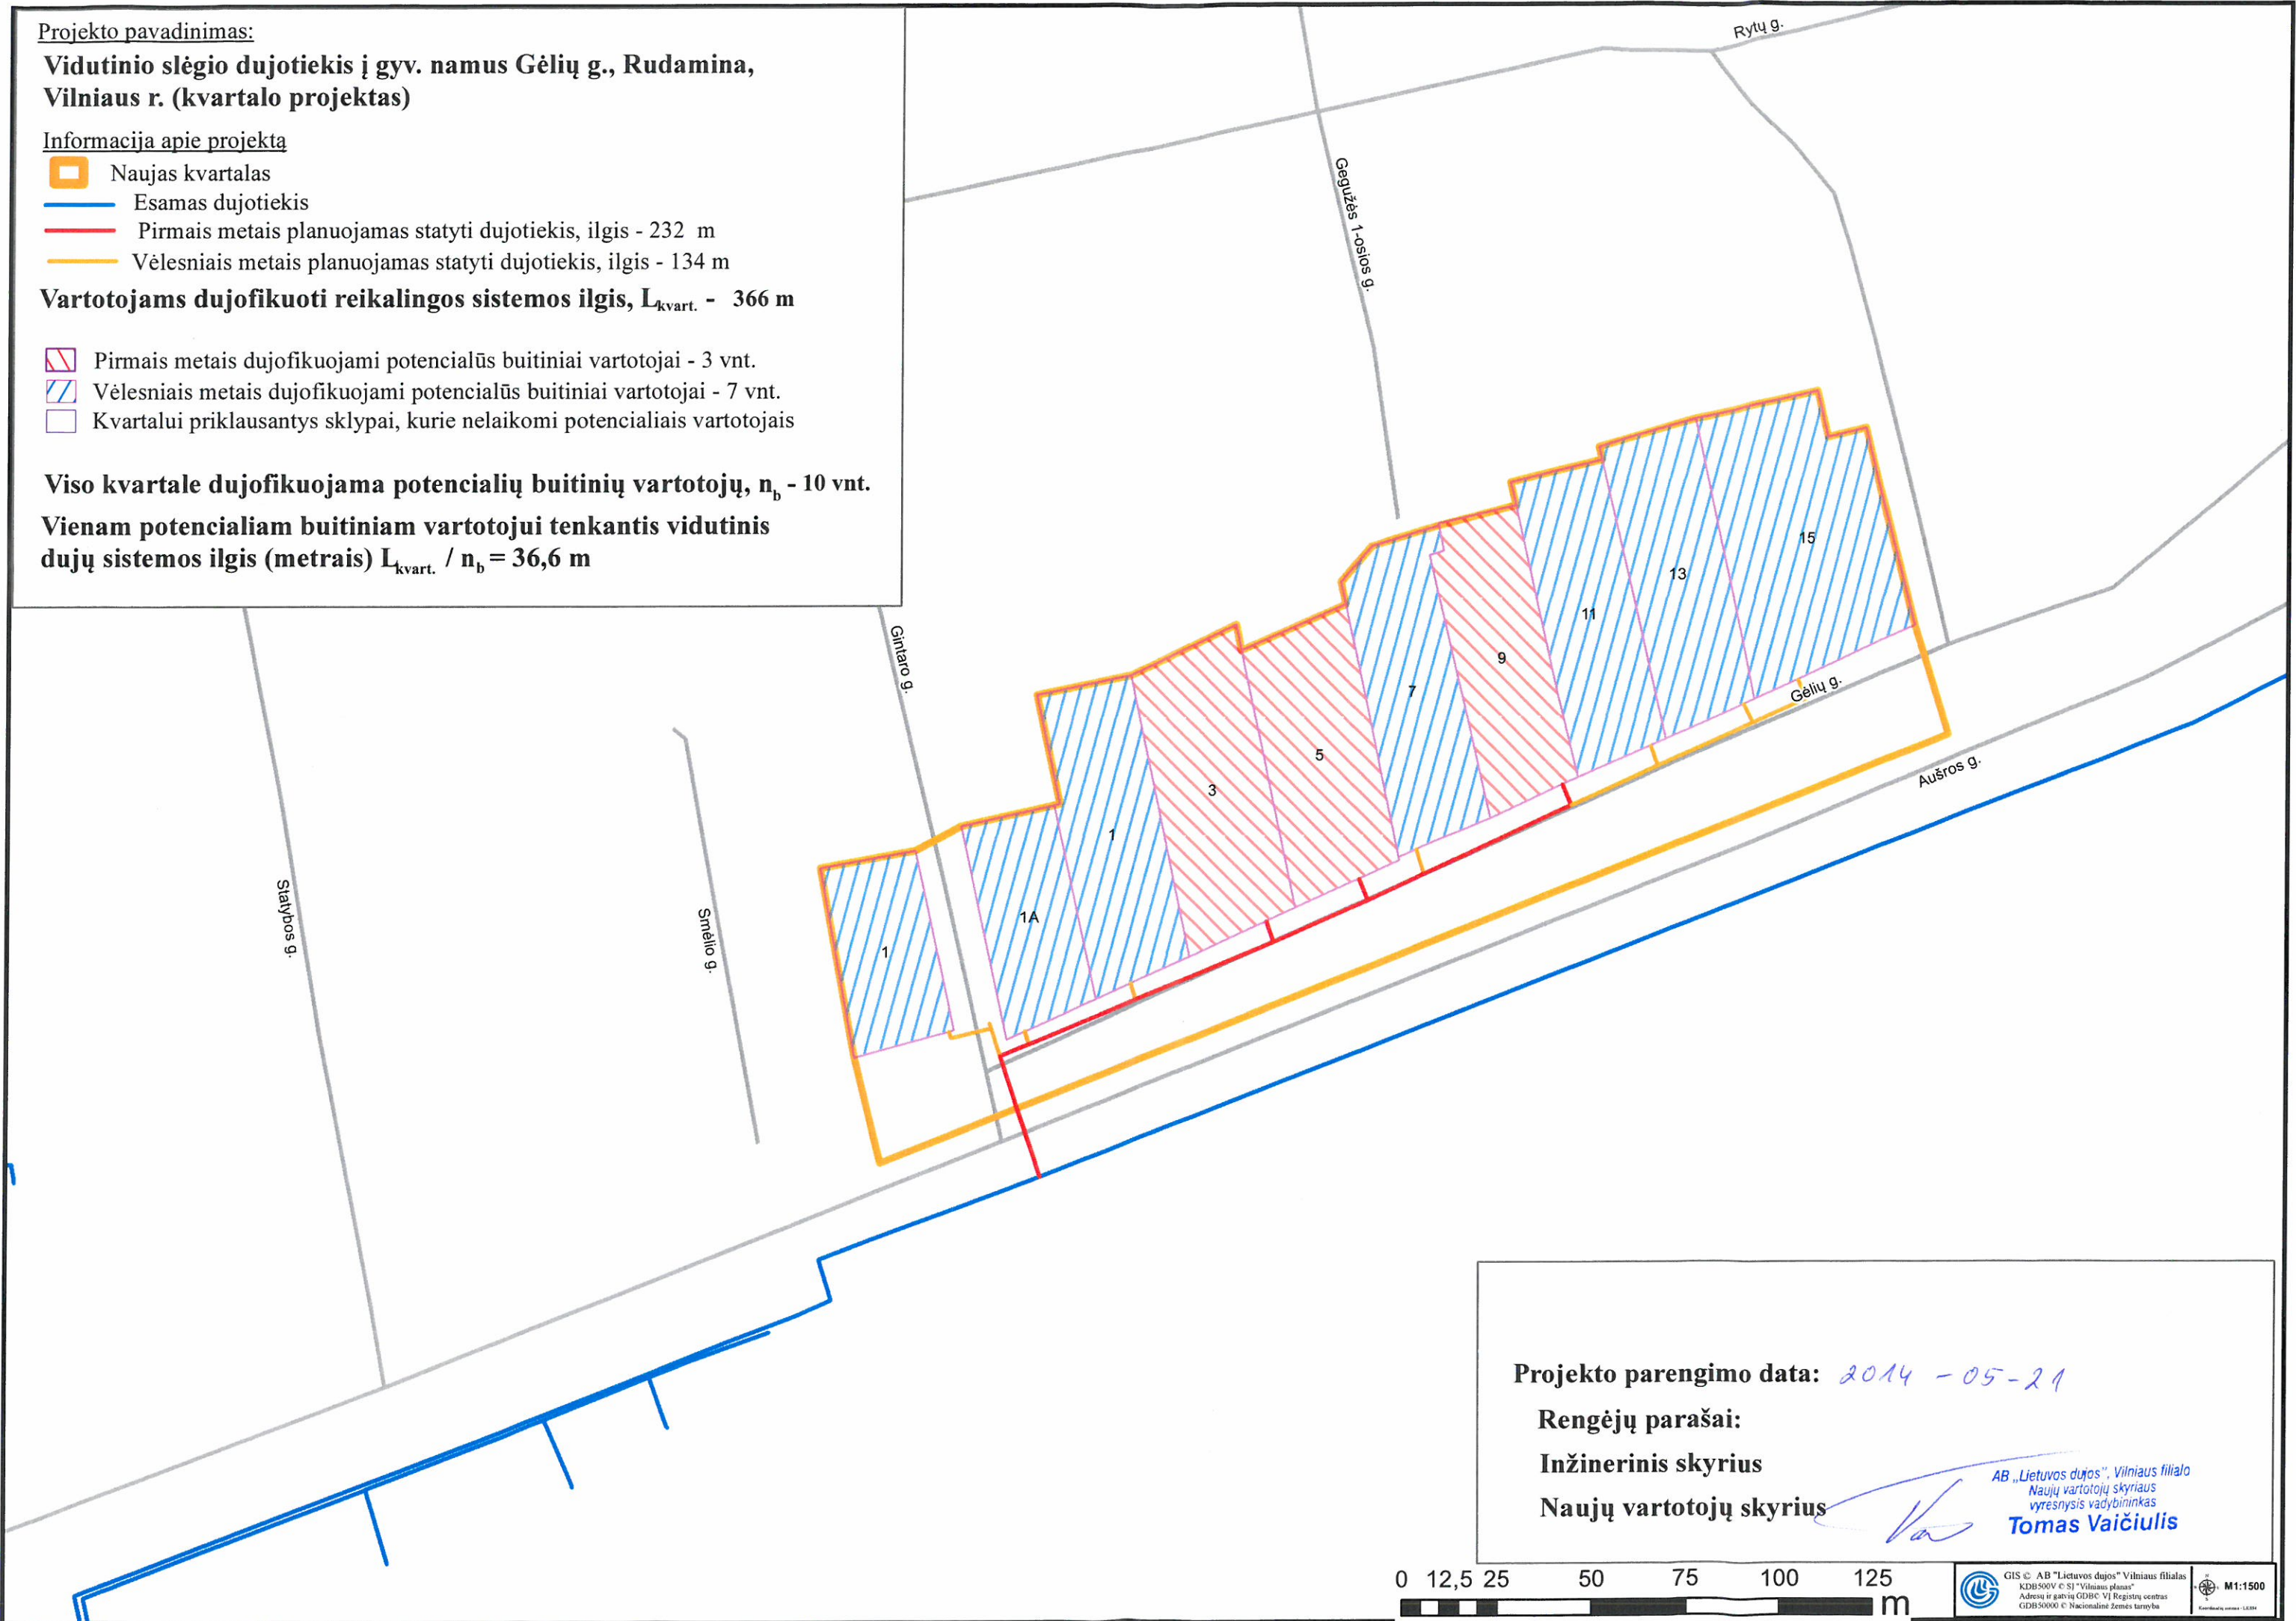

Projekto parengimo data: 2014 - 05 - 21

Rengėjų parašai:

Inžinerinis skyrius

Naujų vartotojų skyrius


AB „Lietuvos dujos“, Vilniaus filialo
Naujų vartotojų skyriaus
vyresnysis vadybininkas
Tomas Vaičiulis

