




Projekto pavadinimas:


Vidutinio slėgio dujotiekis į gyv. namus T. Ivanausko g. Kauno mieste

Informacija apie projektą:


 Naujas kvartalas


 Esamas dujotiekis


 2011 m. planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 86 m

 Vėlesniais metais planuojamas statyti dujotiekis, ilgis - 28 m

Vartotojams reikalingos dujų sistemos ilgis L_{kvart} - 114m


 2011 m. dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 3 vnt.

 Vėlesniais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai - 3 vnt.

 Kvartalui priklausantys sklypai, kurie nelaikomi potencialiais vartotojais

Viso kvartale dujofikuojama potencialių buitinių vartotojų, n_b - 6 vnt.

Vienam potencialiam buitiniam vartotojui tenkantis vidutinis dujų sistemos ilgis (metrais) $L_{kvart}/n_b = 19$ m

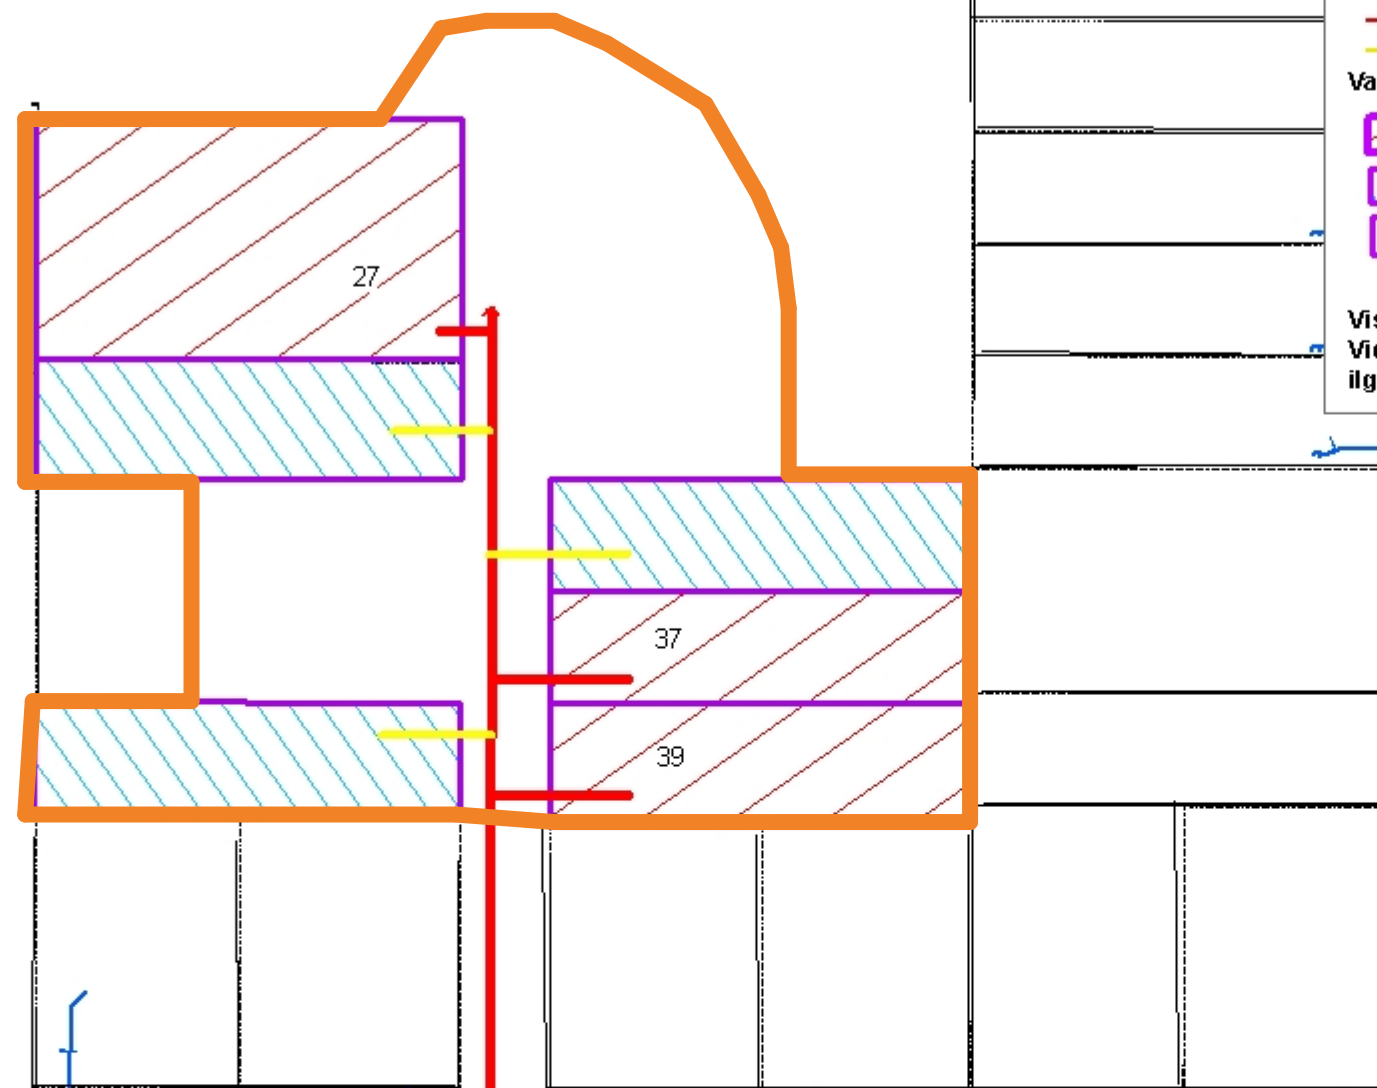

T. Ivanausko

pe. v.s. d63

Projekto parengimo data: 2011-06-30

Rengėjų parašai:

Inžinerinis skyrius

Naujų vartotojų skyrius


AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo
Inžinerinio skyriaus
Inžinierė

Dijana Mickevičienė

AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo
Naujų vartotojų skyriaus
Inžinerinis inžinierius
Marina Ringelė



AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas

 M
0 2,5 5 10



Koordinatų sistema - LKS94